

Tulvari ETL-sarjan suojakaukalot asennetaan valuvuorustelujen yhteydessä lattian sisään. Keskuksen läpi kulkevat asuntojen väliset käyttö- ja lämmitysveden syöttöjohdot, joista otetaan haara asuntokohtaisille jakotukeille. Kaukalo on varustettu säätökehidellä ja kantavalla kannella, jolloin sen voi sijoittaa esim. eteisen lattiaan. Kaukalo voidaan asentaa kahdella eri tavalla alla olevien detaljien mukaan.

A) Viemäröinti Hepvo- hajulukolla

RADONSUOJAUS:

1. LATTIAVALUN YHTEYDESSÄ KAUKALON YMPÄRILLE SOLUMUOVIKAISTA 50x10
2. LATTIAN VALUN JÄLKEEN SOLUMUOVIKAISTA POISTETAAN JA SYNTYNYT RAKO TÄYTETÄÄN BETONISAUMAMASSALLA

SÄÄTÖKEHIKON JA KAUKALON VÄLI TIIVISTETÄÄN LIIMAMASSALLA KORKOSÄÄDÖN JÄLKEEN

UUOTOVESI TUODAAN ESILLE KANNEN ALTA LATTIALLE.


HÄLYTIN 230V
TAI PARISTO 9V

KAUKALOSSA HÄLYTTIMEN LISÄKSI 75mm
VIEMÄRÖINTI WÄVIN HEPVO HÄJULUKOLLA


B) Ilman viemäriä

UUOTOVESI TUODAAN ESILLE KANNEN ALTA LATTIALLE.


HÄLYTIN 230V
TAI PARISTO 9V

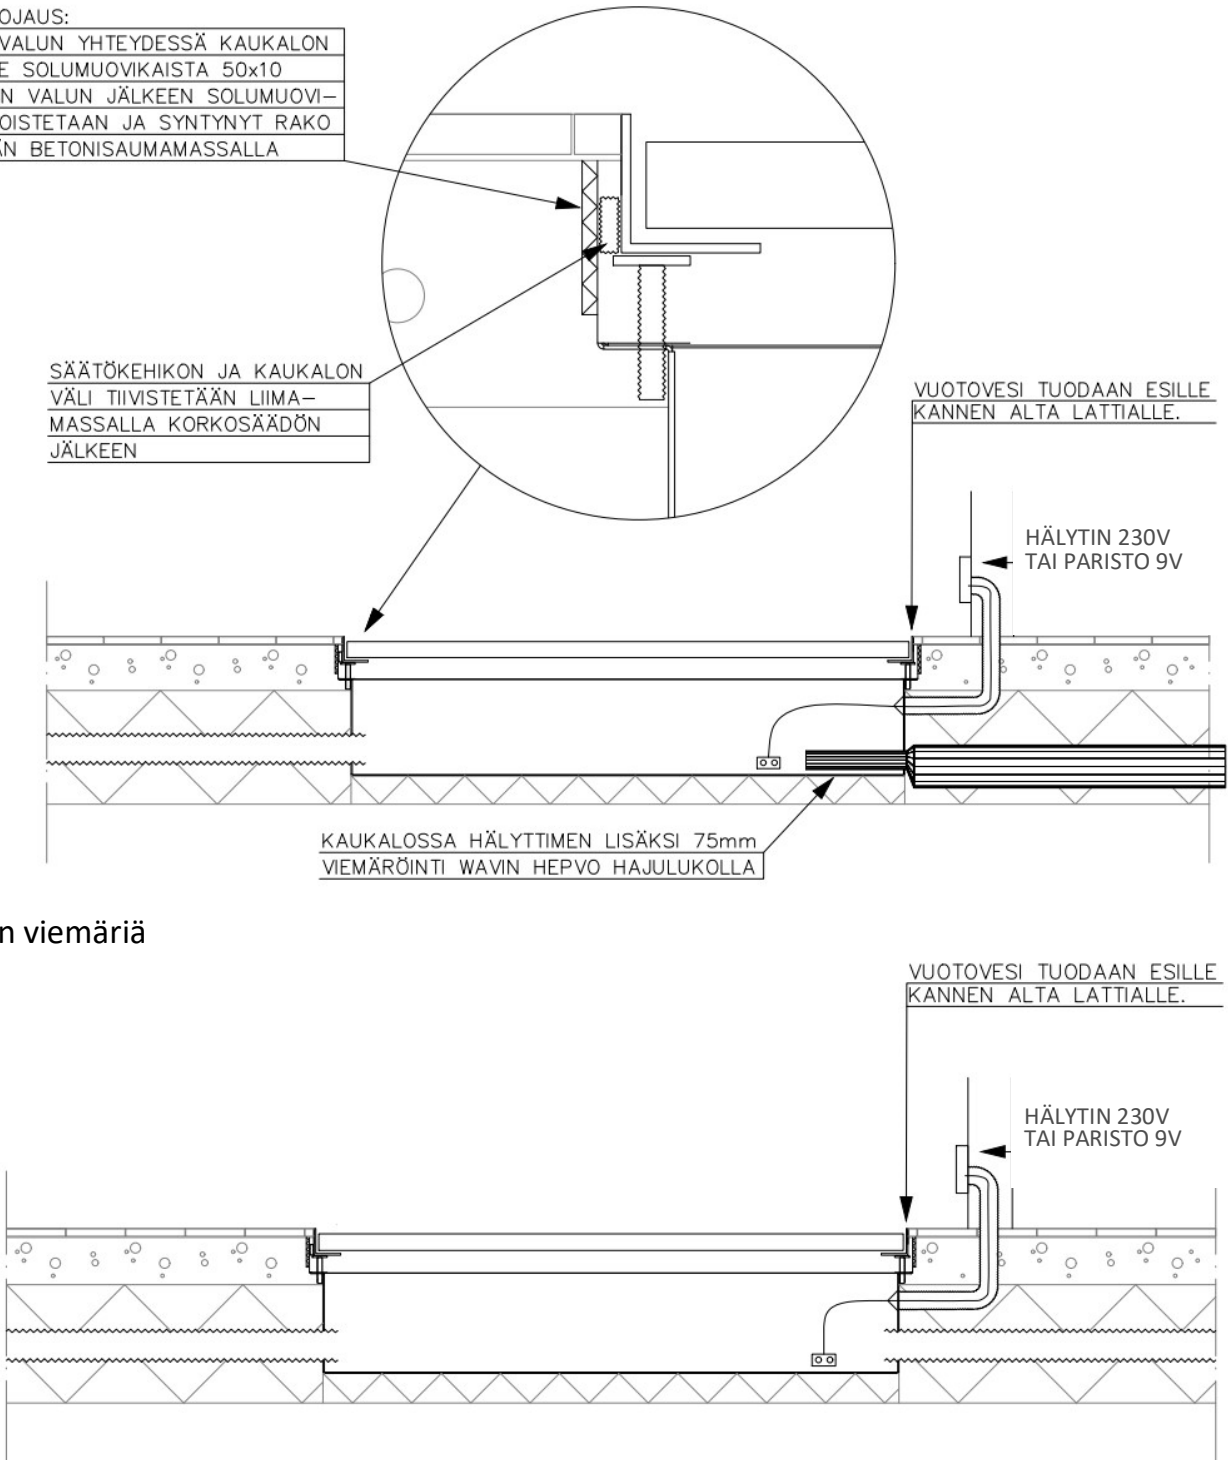

HUOM! Kaikki tiivisteet ovat leikattu valmiiksi. Tarkista asennuksen jälkeen, että ne on pysyneet paikoillaan ja ehjänä. Ilmoita Tulvari Oy:n asiakaspalveluun, jos havaitset tiivisteissä /holkeissa väljyyttä tai vikoja.

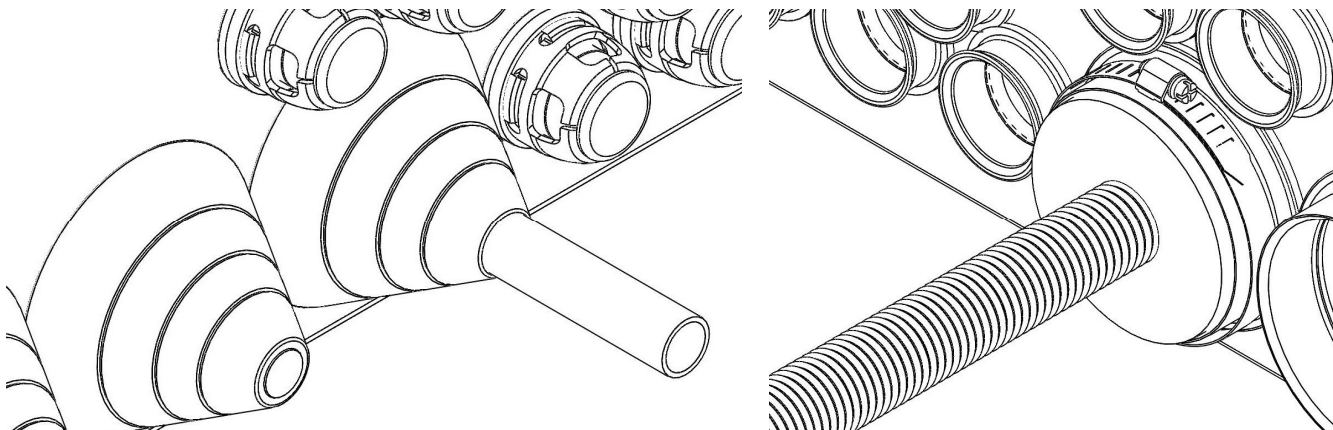


Tulevat syöttöjohdot: Tuo vain PEX-putki läpi valmiiksi leikatusta tiivisteestä ja kiristä suojaputki pannalla kaukalon ulkopuolelta

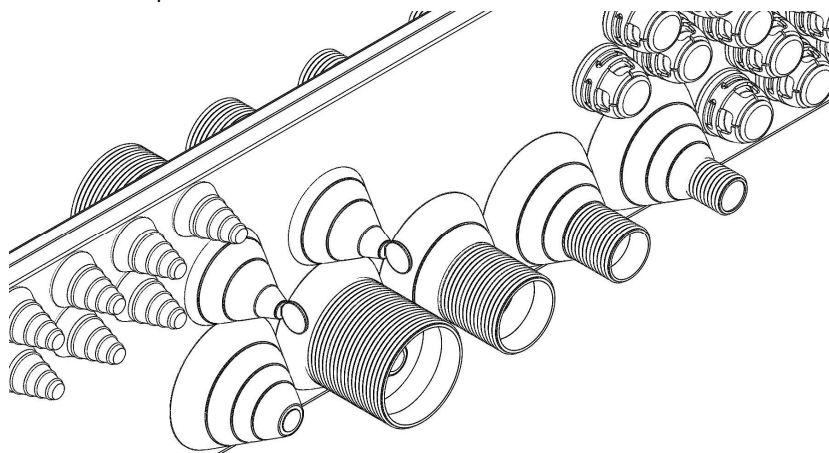


Lähtevät syöttöjohdot: Tuo suojaputki tiivisteestä läpi

Näin varmistetaan, ettei mahdollinen vuotovesi pääse asunnosta toiseen

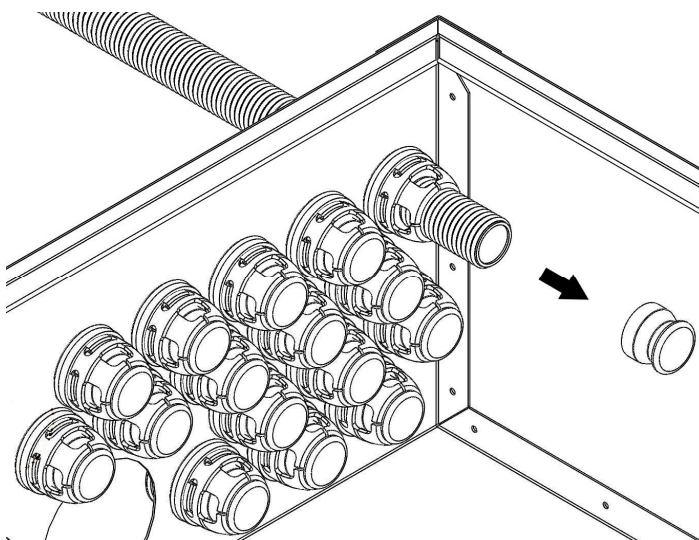


Jakotukin käyttövesijohdot 25-28: Tuo suojaputki tiivisteestä läpi.


Leikkaa tarvittaessa lisätiivisteet mattoveitsellä alla olevien ohjeiden mukaan. HUOM. KÄYTÄ LIUKASTETTA TIIVISTEISSÄ.

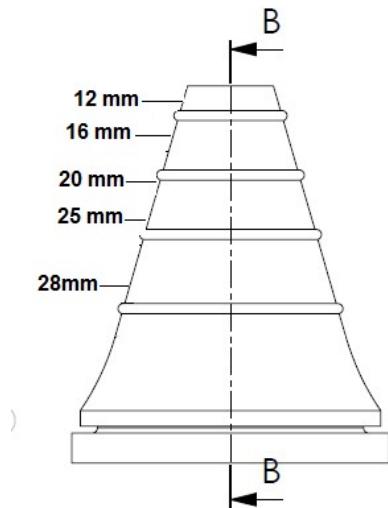


Porrastiiviste 10-28mm

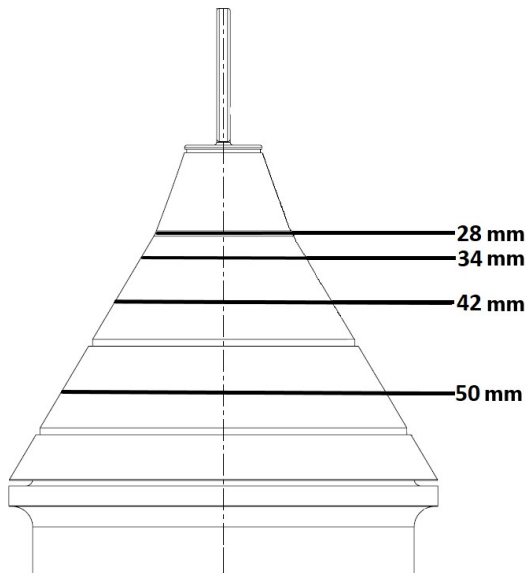

Moniminitiviste 15-50mm

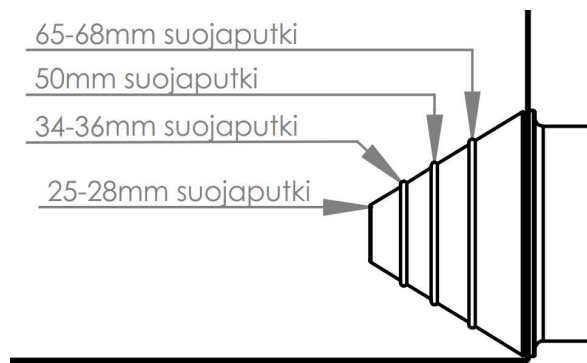

Monitiiviste 68-25mm

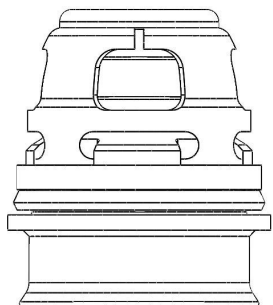


Käyttövesitiiviste 25-28mm, lukittuu suoja-putken ympärille.

RADON TIIVISTYSOHJE:



LATTIAVALUN YHTEYDESSÄ: 1.

TULVARIN JA LATTIAVALUN
VÄLIIN ASENNETAAN 10 x 30 mm
SOLUOVOIKAISTA

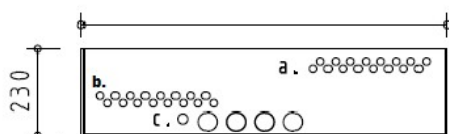

LATTIAVALUN JÄLKEEN: 2.

BETONIN KUIVUTTUA
SOLUOVOIKAISTA POISTETAAN JA
SYNTYNYT RAKO TÄYTETÄÄN
BETONISAUMAMASSALLA

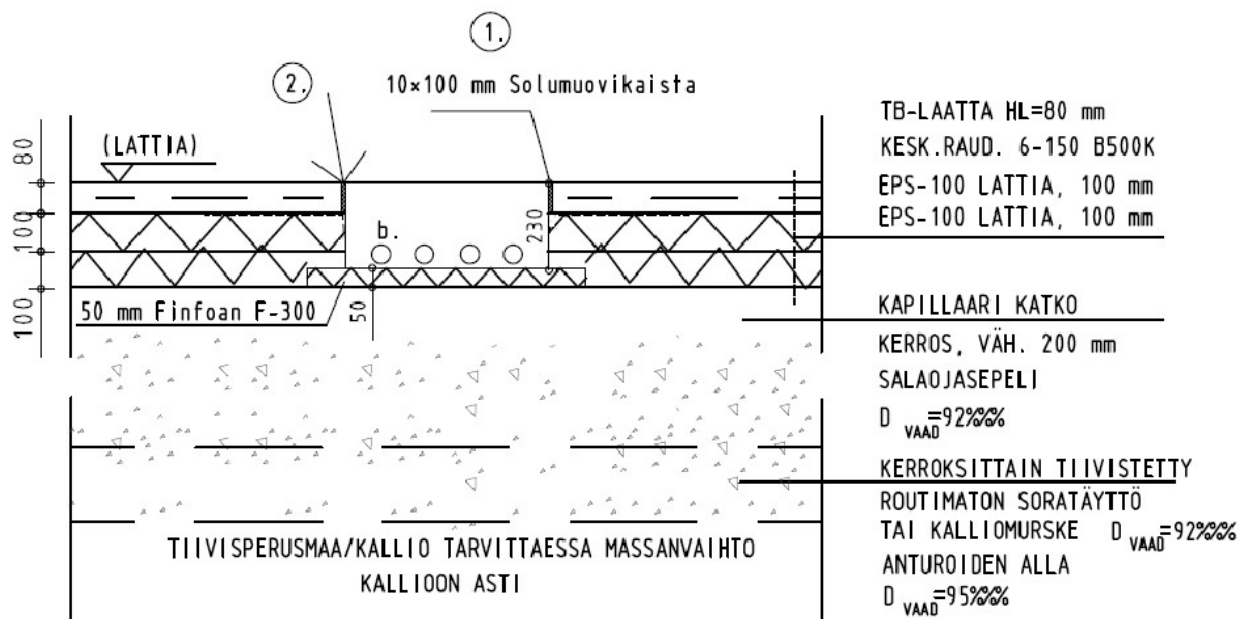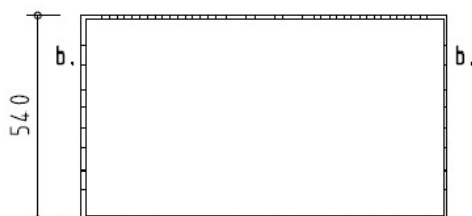

Tuotehyväksynnot

CE-lausunto: NO VTT-S-03568-13

Tuotesertifikaatti: VTT Sertifikaatti Nro VTT-C-231/03

Tulvari Oy | Hakatie 22, 90440 Kempele

www.tulvari.fi | Puh. 040 682 9488

asiakaspalvelu@tulvari.fi