

113344-05
2017-04

Albatros L26 R



- N** **Montering og vedlikehold**
Luftbehandlingsaggregat
- S** **Montering och underhåll**
Luftbehandlingsaggregat
- DK** **Installation og vedligeholdelse**
Luftbehandlingsaggregat
- SF** **Asennus ja huolto**
Ilmankäsittelylaite
- E** **Installation and maintenance**
Air Handling Unit

ART.NR.:
15641

N

For mer informasjon om produktet, se følgende dokumenter:

112990 Reservedelsliste
112140 Automatikkveiledning
113063 Elskjema



Risikovurdering av produktet er foretatt i henhold til en 60204-1:2006

Dette apparatet kan brukes av barn over åtte år og av personer med nedsatt sansevne eller fysisk eller psykisk funksjonsevne, eller personer med manglende erfaring eller kunnskap, hvis de får instruksjoner om sikker bruk av apparatet eller tilsyn som sikrer sikker bruk, og hvis de er klar over risikoen. Produktet er ikke beregnet for bruk av barn.

Barn skal ikke leke med apparatet. Barn skal ikke utføre rengjøring eller vedlikehold uten tilsyn.

Våre produkter er under kontinuerlig utvikling, og vi forbeholder oss derfor retten til å foreta endringer.

I samsvar med EN/IEC 61000-3-12 og 61000-3-2, kan det være nødvendig å kontakte nettverksdistributøren for å forsikre at nettet klarer EMC miljøet fra aggregatet.

Vi fraskriver oss også ethvert ansvar for eventuelle trykkfeil.

S

Se følgende dokument for mer informasjon om produkten:

112990 Reservdelssliste
112140 Automatikkveiledning
113063 Elschema

Risikobedømming av produkten har utført i enlighet med 60204-1:2006

Denna enhet kan användas av barn över åtta år och av personer med nedsatta fysiska, sensoriska eller mentala förmågor, eller brist på erfarenhet eller kunskap, om de står under uppsikt eller har fått instruktioner som rör säker användning av enheten och förstår vilka risker som användning medför. Observera att produkten inte är avsedd att användas av barn.

Barn får inte leka med enheten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan överinseende av vuxen.

Våra produkter utvecklas ständigt och vi förbehåller oss därför rätten att företa ändringar.

För att uppfylla standarderna EN/IEC 61000-3-12 och 61000-3-2, kan det vara nödvändigt att kontakta nätverksdistributøren for att säkerställa att nätet klarar aggregatets EMC-förhållanden.

Vi tar inte heller ansvar for feltryck som kan oppstå.

DK

Læs mere om produktet i følgende dokumenter:

112990 Reservedelsliste
112140 Automatikkveiledning
113063 Elskema

Risikovurdering av produktet er foretaget i henhold til DS/EN 60204-1:2006

Dette apparat kan bruges af børn over 8 år og personer, hvis fysiske, sensoriske eller mentale evner er reducerede, eller som mangler erfaring og viden, såfremt de er under opsyn eller får anvisninger om sikker brug af apparatet og forstår de farer, dette medfører. Bemærk, at produktet ikke er beregnet til at blive betjent af børn.

DK Børn må ikke lege med apparatet. Apparatet må ikke rengøres eller vedligeholdes af børn, hvis de ikke er under opsyn.

Vore produkter udvikles løbende, og vi forbeholder os derfor ret til ændringer.

I overensstemmelse med EN/IEC 61000-3-12 og 61000-3-2 kan det være nødvendigt at kontakte netværksudbyderen for at sikre, at netværket opfylder kravene til EMC-miljøet fra enheden.

Vi tager også forbehold for eventuelle trykfejl.

SF Lisätietoja tuotteesta, katso seuraavat asiakirjat:

112990 Varaosaluettelo
112140 Automatiikkaopas
113063 Sähkökaavio

Tuotteen riskiarvio on suoritettu standardin 60204-1:2006 mukaisesti.

Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joilla on alentunut fyysinen, sensorinen tai henkinen toimintakyky tai joilta puuttuu kokemusta ja tietoa edellyttäen, että heitä on ohjeistettu ja neuvottu laitteen turvallisessa käytössä ja että he ymmärtävät sen käyttöön liittyvät vaarat. On huomattava, että tuotetta ei ole tarkoitettu lasten käyttöön.

Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.

Tuotteitamme kehitetään jatkuvasti. Tästä johtuen tiedot saattavat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

Emme ota vastuuta tästä mahdollisesti aiheutuvista virheistä tai painovirheistä.

Standardien EN/IEC 61000-3-12 ja 61000-3-2 vaatimusten täyttämiseksi voi olla tarpeen ottaa yhteyttä sähköjakeluverkon haltijaan sen varmistamiseksi, että sähköverkko on laitteen EMC-vaatimusten mukainen.

E Refer to the following documents for more information on the product:

112990 Replacement parts list
112140 Automatic control manual
113063 Wiring diagram

A risk analysis of the product has been carried out in accordance with en 60204-1:2006

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Note that the product is not intended for use by children.

Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

Our products are subject to continuous development and we therefore reserve the right to make changes.

According to EN / IEC 61000-3-12 and 61000-3-2, it may be necessary to contact the network distributor network to ensure that the network manages EMC environment from the unit.

We also disclaim liability for any printing errors that may occur.



Før man foretar service eller vedlikehold inkludert rengjøring, må aggregatet gjøres strømløst.

(N)

1. Skru av aggregatet i følgende meny på håndterminalen: "Hovedmeny / Enhet / Driftsmodus / Manuell styrning" - velg AV.
2. Vent i 3 minutter.
3. Skru av allpolig bryter

Kontroller om aggregatets driftsspenning er 400V eller 230V. Det elektriske batteriet må konfigureres i henhold til driftsspenningen. Alle elektriske arbeider må utføres av en autorisert elektriker



Innan man utför service eller underhåll inklusive rengöring, måste strömmen till aggregatet stängas av.

(S)

1. Slå av aggregatet i följande meny på handterminalen: "Huvudmeny/Aggregat/ Driftfunktioner/Manuell styrning" – välj AV.
2. Vänta i 3 minuter.
3. Slå av allpolig brytare.

Kontrollera om aggregatets driftsspänning är 400 V eller 230 V. Det elektriska batteriet måste konfigureras i enlighet med driftsspänningen. Alla elarbeten måste utföras av en auktoriserad elektriker.



Før service eller vedligeholdelse, herunder rengøring, skal aggregatet gøres spændingsløst.

(DK)

1. Slå aggregatet af i følgende menu på håndterminalen: "Hovedmenu / Aggregat / Driftsfunktioner / Manuel styring" - vælg FRA.
2. Vent i 3 minutter.
3. Slå den flerpoledede afbryder af.

Kontrollér om aggregatets driftsspænding er 400 V eller 230 V. Elvarmepladen skal konfigureres i henhold til driftsspændingen. Alt el-arbejde skal udføres af en autoriseret elektriker.



Ennen huollon tai kunnossapidon, sisältäen puhdistuksen, aloittamista laitteesta on katkaistava virta.

(SF)

1. Kytke laite pois päältä seuraavasta käsipäätteen valikosta:
"Päävalikko/Kone/
Käyttötoiminnot/käsiohjaus" –
valitse POIS.
2. Odota 3 minuuttia.
3. Kytke moninapainen katkaisin pois päältä.

Tarkista, onko laitteen käyttöjännite 400 V vai 230 V. Sähköpatteri on konfiguroitava käyttöjännitteen mukaisesti. Sähkötyöt saa suorittaa vain valtuutettu sähköasentaja.



All electrical power to the unit must be shut off before carrying out service or maintenance, including cleaning.

(E)

1. Switch off the unit in the following menu on the handheld terminal:
"Main index / Unit / Operating mode / Manual operation" – select OFF.
2. Wait 3 minutes.
3. Switch off the all-pole switch.

Check whether the unit's operating voltage is 400V or 230V. The electric battery must be configured in accordance with the operating voltage. All electrical work must be performed by an authorised electrician.

- N** Aggregat uten automatikk
- S** Aggregat utan automatik
- DK** Aggregat uden styresystem
- SF** Yksikköä ilman ohjausjärjestelmä
- E** Units without control system

- N** Merk at videre i dette dokumentet henvises det til elskjema og annen dokumentasjon som er utarbeidet for aggregater med automatikk. Skissene er av aggregater med tilkoblet automatikk.

Vennligst se følgende dokument for ytterligere informasjon:
114038 - Aggregater uten automatikk - Installasjon

Elskjema til aggregater uten automatikk:

114048: S10R, S15R, S20R, S32R

114049: L14R, L20R, L26R, L32R

114051: S50R/L50R 230V

114050: S50R/L50R 400V

- S** Notera att det fortsättningsvis i detta dokument hänvisas till elschema och annan dokumentation som är framtagen för aggregat med automatik. Skisser är av aggregat med tillkopplad automatik.

Vänligen se följande dokument för mer information.
114038 - Aggregat utan automatik - Installation

Elschema till aggregat utan automatik:

114048: S10R, S15R, S20R, S32R

114049: L14R, L20R, L26R, L32R

114051: S50R/L50R 230V

114050: S50R/L50R 400V

- DK** Bemærk, at videre i dette dokument henvises til elskema og anden dokumentation, der er udarbejdet for enheder med styresystem. Illustrationerne er af enheder med tilsluttet kontrolsystem.

Se venligst følgende dokument for yderligere information:
114038 - Enheder uden styresystem - Installering

Elskema for enheder uden styresystem:

114048: S10R, S15R, S20R, S32R

114049: L14R, L20R, L26R, L32R

114051: S50R, L50R 230V

114050: S50R, L50R 400V

- SF** Huomaa, että myöhemmin tässä asiakirjassa viitataan kytkentäkaaviota ja muut asiakirjat valmistellaan yksiköihin valvontajärjestelmä. Kuvissa yksiköitä liitetyn valvontajärjestelmä.

Lue seuraava asiakirja lisätietoja:

114038 - Yksiköt ilman ohjausjärjestelmä - Asennus

Liitäntäkaaviosta laitteille ilman ohjausjärjestelmä:

114048: S10R, S15R, S20R, S32R

114049: L14R, L20R, L26R, L32R

114051: S50R, L50R 230V

114050: S50R, L50R 400V

- E** Note that further in this document we refer to the wiring diagram and other documentation prepared for units with control system. The illustrations are of units with connected control system.

Please see the following document for further information:

114038 - Units without control system - Installation

Wiring diagram for units without control system:

114048: S10R, S15R, S20R, S32R

114049: L14R, L20R, L26R, L32R

114051: S50R, L50R 230V

114050: S50R, L50R 400V

N Innhold

Dokumentet er delt inn i fire seksjoner.

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Seksjon 1 – tar for seg konvensjoner, symboler og formatering i dokumentet. | 9 |
| Seksjon 2 – inneholder generell informasjon om inntransport, montering og tilkobling av aggregat. | 14 |
| Seksjon 3 – inneholder spesifikk informasjon om hvert aggregat – vekt, størrelse plassbehov, diagrammer etc. | 38 |
| Seksjon 4 – vedlikehold, samsvarserklæring og miljødeklarasjon | 50 |

S Innehåll

Dokumentet är indelat i fyra avsnitt.

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Avsnitt 1 – behandlar konventioner, symboler och formatering i dokumentet. | 9 |
| Avsnitt 2 – innehåller generell information om intransport, montering och anslutning av aggregat. | 14 |
| Avsnitt 3 – innehåller specifik information om varje aggregat – vikt, storlek, platsbehov, diagram etc. | 38 |
| Avsnitt 4 – underhåll, försäkran om överensstämmelse och miljödeklaration | 50 |

DK Indholdsfortegnelse

Dokumentet er inddelt i fire sektioner.

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Sektion 1 – omhandler konventioner, symboler og formatering i dokumentet. | 9 |
| Sektion 2 – indeholder generelle oplysninger om indtransport, montering og tilkobling af aggregatet. | 14 |
| Sektion 3 – indeholder specifikke oplysninger om hvert aggregat – vægt, størrelse, pladsbehov, diagram. osv. | 38 |
| Sektion 4 – vedligeholdelse, overensstemmelseserklæring og miljødeklaration | 50 |

SF Sisällys

Asiakirja on jaettu neljään osaan.

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Osa 1 – käsittelee tässä asiakirjassa käytettyjä käytänteitä, symboleja ja muotoilua. | 9 |
| Osa 2 – sisältää laitteen sisäntuontia, asennusta ja liittämistä koskevat yleiset tiedot. | 14 |
| Osa 3 – sisältää laitekohtaiset tiedot – paino, koko, tilantarve, kaaviot jne. | 38 |
| Osa 4 – kunnossapito, vaatimustenmukaisuusvakuutus ja ympäristöseloste | 50 |

E Contents

This document is subdivided into four sections.

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Section 1 – covers conventions, symbols and formatting used in the document. | 9 |
| Section 2 – contains general information on inwards transport, assembly and connection of the unit. | 14 |
| Section 3 – contains specific information on each unit – weight, size, space requirements diagrams etc. | 38 |
| Section 4 – maintenance, declaration of conformity and environmental declaration | 50 |

| | | | | |
|--------------------|--------------------|---------------------|-----------------|--------------------|
| N Seksjon 1 | S Avsnitt 1 | DK Sektion 1 | SF Osa 1 | E Section 1 |
|--------------------|--------------------|---------------------|-----------------|--------------------|

| | |
|---------------------------------------------------|----|
| N 1-1 Konvensjoner i dette dokumentet..... | 10 |
| 1-1.1 Illustrasjoner | 10 |
| 1-1.2 Symboler | 11 |
| 1-1.3 Uthevede bokser..... | 12 |

| | |
|-------------------------------------------------|----|
| S 1-1 Konventioner i detta dokument..... | 10 |
| 1-1.1 Illustrationer | 10 |
| 1-1.2 Symboler | 11 |
| 1-1.3 Markerade rutor..... | 12 |


| | |
|--------------------------------------------------|----|
| DK 1-1 Konventioner i dette dokument..... | 10 |
| 1-1.1 Illustrationer | 10 |
| 1-1.2 Symboler | 11 |
| 1-1.3 Fremhævede bokse..... | 12 |

| | |
|-----------------------------------------------------------|----|
| SF 1-1 Tässä asiakirjassa käytetyt käytänteet..... | 10 |
| 1-1.1 Kuvat | 10 |
| 1-1.2 Symbolit..... | 11 |
| 1-1.3 Merkintöjä sisältävät ruudut..... | 12 |

| | |
|------------------------------------------------|----|
| E 1-1 Conventions in this document..... | 10 |
| 1-1.1 Illustrations | 10 |
| 1-1.2 Symbols..... | 11 |
| 1-1.3 Highlighted boxes..... | 12 |

| | | | |
|-----|--------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1-1 | N Konvensjoner i dette dokumentet | S Konventioner i detta dokument | DK Konventioner i dette dokument |
| | SF Tässä asiakirjassa käytetyt käytänteet | E Conventions in this document | |

| | | | |
|-------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 1-1.1 | N Illustrasjoner | S Illustrationer | DK Illustrationer |
| | SF Kuvat | E Illustrations | |




N **Blå objekter**
Objekter som skal monteres, flyttes eller justeres direkte.

S **Blå objekt**
Objekt som ska monteras, flyttas eller justeras direkt.

DK **Blå objekter**
Objekter, der skal monteres, flyttes eller justeres direkte.

SF **Blue objects**
Objects which are to be fitted, moved or adjusted directly.

E **Sininen objekti**
Objekti, joka voidaan asentaa, siirtää tai säätää suoraan.




S **Grå objekter**
Objekter som må tas hensyn til eller blir berørt i den beskrevne operasjonen.

S **Grå objekt**
Objekt som man måste ta hänsyn till eller som behandlas i den beskrivna operationen.

S **Grå objekter**
Objekter, der skal tages hensyn til eller berøres i den beskrevne operation.

S **Grey objects**
Objects which must be taken into consideration or are affected by the described operation.

E **Harmaa objekti**
Objekti, joka on otettava huomioon tai jota käsitellään kuvatussa toiminnossa.



DK **Røde piler**
Bevegelsesretning eller viktige detaljer.


DK **Röda pilar**
Rörelseriktning eller viktiga detaljer.

DK **Røde pile**
Bevægelsesretning eller vigtige detaljer.

DK **Red arrows**
Direction of motion or important details.

E **Punaiset nuolet**
Osoittavat liikesuuntaa tai tärkeitä yksityiskohtia.

| | | | |
|-------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 1-1.2 | N Symboler | S Symboler | DK Symboler |
| | SF Symbolit | E Symbols | |

| | N | S | DK | SF | E |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|
|  | Tilluft | Tilluft | Indblæsningsluft | Tuloilma | Supply air |
|  | Avtrekk | Frånluft | Udsugningsluft | Poistoilma | Extract air |
|  | Avkast | Avluft | Afkast | Jäteilma | Exhaust air |
|  | Uteluft | Uteluft | Udeluft | Ulkoilma | Outdoor air |
|  | Fare: elektrisk spenning | Elektrisk fara | Fare: elektricitet | Vaara: Sähkö | Danger! electricity |
|  | Berøringsfare | Fara vid beröring | Berøringsfare | Kosketusvaara | Danger! Do not touch |
|  Current leakage!  | Lekkstrøm | Läckström | Lækstrøm | Vuotovirta | Stray current |

| | | | |
|-------|----------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1-1.3 | N Uthevede bokser | S Markerade rutor | DK Fremhævede bokse |
| | SF Merkintöjä sisältävät ruudut | E Highlighted boxes | |

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| N En tabell ser slik ut | |
| S En tabell ser ut så här | |
| DK En tabel ser således ud | |
| SF Taulukko näyttää tältä | |
| E Tables are shown as follows | |
| med ulike verdier | med olika värden |
| med forskjellige værdier | eri arvoja |
| with different values | |

i

- N** I denne boksen finner du informasjon om hvor du kan lese mer om det samme emnet.
- S** I denna ruta hittar du information om var du kan läsa mer om samma ämne.
- DK** I denne boks finder du oplysninger om, hvor du kan læse mere om samme emne.
- SF** Tämä ruutu kertoo, mistä voit lukea lisää samasta aiheesta.
- E** This box tells you where to find more information on the topic.

| | | | | |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| N > EKSEMPEL | S > EXEMPEL | DK > EKSEMPEL | SF > ESIMERKKI | E > EXAMPLE |
| <i>Tekstbokser i kursiv viser et eksempel</i> | <i>Textrutor i kursiv stil visar ett exempel</i> | <i>Tekstbokse i kursiv viser et eksempel</i> | <i>Kursivoidut tekstiruudut ovat esimerkkejä.</i> | <i>Text boxes in italics present examples</i> |



- (N)** ADVARSEL! Når en tekst har dette merket betyr det at personskade eller alvorlig skade på utstyret kan bli resultatet hvis ikke instruksene følges.
- (S)** WARNING! När en text har det här märket innebär det att personskada eller allvarlig skada på utrustningen kan bli resultatet om inte instruktionerna följs.
- (DK)** ADVARSEL! Når en tekst har dette mærke, betyder det, at personskade eller alvorlig skade på udstyret kan blive konsekvensen, hvis ikke instruktionerne følges.
- (SF)** VAROITUS! Kun tekstissä on tämä merkki, se tarkoittaa, että ohjeiden noudattamatta jättämisestä voi seurata henkilövahinko tai vakava laitevaurio.
- (E)** CAUTION! When a text bears this symbol, it means that personal injury or serious damage to the equipment may result if the instructions are not followed.



- (N)** OBS! Når en tekst har dette merket kan skade på utstyr eller dårlig utnyttelsesgrad bli konsekvensen av at instruksene ikke følges.
- (S)** OBS! När en text har det här märket kan skada på utrustning eller dålig nyttjandegrad bli konsekvensen av att instruktionerna inte följs.
- (DK)** OBS! Når en tekst har dette mærke, kan skade på udstyr eller ringe udnyttelsesgrad blive konsekvensen, hvis instruktionerne ikke følges.
- (SF)** HUOM! Kun tekstissä on tämä merkki, laitteeseen voi tulla vaurioita tai sen käyttöaste alentua, jos ohjeita ei noudateta.
- (E)** NB! When a text bears this symbol, damage to equipment or a poor utilisation ratio may be the consequence of not following the instructions.

| | | |
|----------|--------------------------------------------------|----|
| N | 2-1 Dette følger med | 16 |
| | 2-2 Inntransport | 17 |
| | 2-2.1 Transport med løftestropper | 17 |
| | 2-2.2 Transport med jekketralle | 18 |
| | 2-2.3 Betjening av dørlåser | 18 |
| | 2-2.4 Ved behov for å ta av dør | 19 |
| | 2-3 Venstreaggregat - Høyreaggregat | 20 |
| | 2-3.1 Konfigurering til venstremodell | 21 |
| | 2-4 Informasjon ved montering | 24 |
| | 2-5 Elektriske arbeider | 28 |
| | 2-5.1 Jordfeilbryter | 29 |
| | 2-5.2 Montering | 29 |
| | 2-6 Hovedtilkobling | 30 |
| | 2-7 DIP innstillinger | 31 |
| | 2-8 Tilkobling av følere | 32 |
| | 2-8.1 Tilluftsføler | 33 |
| | 2-8.2 Tilleggsfølere | 33 |
| | 2-9 Oversikt tilkoblingspunkter | 34 |
| | 2-10 Igangkjøring | 35 |

| | | |
|----------|--------------------------------------------------|----|
| S | 2-1 Detta medföljer | 16 |
| | 2-2 Intransport | 17 |
| | 2-2.1 Transport med lyftöglor | 17 |
| | 2-2.2 Användning av dörrlås | 18 |
| | 2-2.3 Transport med pallyftare | 18 |
| | 2-2.4 Om dörren behöver tas av | 19 |
| | 2-3 Vänsteraggregat - Högeraggregat | 20 |
| | 2-3.1 Konfigurering till vänstermodell | 21 |
| | 2-4 Information vid montering | 24 |
| | 2-5 Elarbeten | 28 |
| | 2-5.1 Jordfelsbrytare | 29 |
| | 2-5.2 Installation | 29 |
| | 2-6 Hovudanslutning | 30 |
| | 2-7 DIP-inställningar | 31 |
| | 2-8 Anslutning av givare | 32 |
| | 2-8.1 Tilluftsgivare | 33 |
| | 2-8.2 Tilläggsgivare | 33 |
| | 2-9 Översikt anslutningspunkter | 34 |
| | 2-10 Igångkörning | 35 |


| | | |
|-----------|---------------------------------------------------|-----------|
| DK | 2-1 Dette medfølger | 16 |
| | 2-2 Indtransport | 17 |
| | 2-2.1 Transport med løftestropper..... | 17 |
| | 2-2.2 Transport med løftevogn..... | 18 |
| | 2-2.3 Betjening af dørlåse..... | 18 |
| | 2-2.4 Ved behov for afmontering af låge..... | 19 |
| | 2-3 Venstreaggregat - Højreaggregat | 20 |
| | 2-3.1 Konfigurering til venstremodel..... | 21 |
| | 2-4 Information ved montering | 24 |
| | 2-5 El-arbejder | 28 |
| | 2-5.1 HPFI-afbryder..... | 29 |
| | 2-5.2 Montering..... | 29 |
| | 2-6 Hovedtilkobling | 30 |
| | 2-7 DIP-indstillinger | 31 |
| | 2-8 Tilkobling af følere | 32 |
| | 2-8.1 Indblæsningsluftføler..... | 33 |
| | 2-8.2 Tillægsfølere..... | 33 |
| | 2-9 Oversigt over tilkoblingspunkter | 34 |
| | 2-10 Igangsættelse | 36 |

| | | |
|-----------|----------------------------------------------------------|-----------|
| SF | 2-1 Toimitukseen sisältyvät osat | 16 |
| | 2-2 Sisäntuonti | 17 |
| | 2-2.1 Siirtäminen nostosilmukoiden avulla..... | 17 |
| | 2-2.2 Siirtäminen haarukkavaunulla..... | 18 |
| | 2-2.3 Ovilukkojen käyttö..... | 18 |
| | 2-2.4 Jos ovi on poistettava..... | 19 |
| | 2-3 Vasenkätinen laite - Oikeakätinen laite | 20 |
| | 2-3.1 Vasenkätisen mallin kokoonpano..... | 21 |
| | 2-4 Asennuksessa tarvittavat tiedot | 24 |
| | 2-5 Sähkötyöt | 28 |
| | 2-5.1 Maasulkukatkaisin..... | 29 |
| | 2-5.2 Asentaminen..... | 29 |
| | 2-6 Päällitöntä | 30 |
| | 2-7 DIP-asetukset | 31 |
| | 2-8 Anturien liittäminen | 32 |
| | 2-8.1 Tuloilma-anturi..... | 33 |
| | 2-8.2 Lisäanturi..... | 33 |
| | 2-9 Liitântäkohtien yleiskuvaus | 34 |
| | 2-10 Käyttöönotto | 36 |


| | | |
|----------|------------------------------------------------|-----------|
| E | 2-1 Items included | 16 |
| | 2-2 Inward transport | 17 |
| | 2-2.1 Transport using lifting straps..... | 17 |
| | 2-2.2 Transport using pallet truck..... | 18 |
| | 2-2.3 Operating the door locks..... | 18 |
| | 2-2.4 If a door needs to be removed..... | 19 |
| | 2-3 Left unit - right unit | 20 |
| | 2-3.1 Configuration for left model..... | 21 |
| | 2-4 Assembly information | 24 |
| | 2-5 Electrical work | 28 |
| | 2-5.1 Earth-leakage circuit breaker..... | 29 |
| | 2-5.2 Installation..... | 29 |
| | 2-6 Main connection | 30 |
| | 2-7 DIP settings | 31 |
| | 2-8 Connection of sensor | 32 |
| | 2-8.1 Supply air sensor..... | 33 |
| | 2-8.2 Additional sensor..... | 33 |
| | 2-9 Overview of connection points | 34 |
| | 2-10 Commissioning | 37 |

| | | | |
|-----|----------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 2-1 | N Dette følger med | S Detta medföljer | DK Dette medfølger |
| | SF Toimitukseen sisältyvät osat | E Items included | |


1x

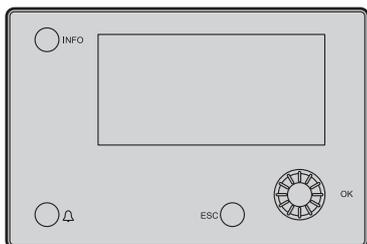


1x





1x

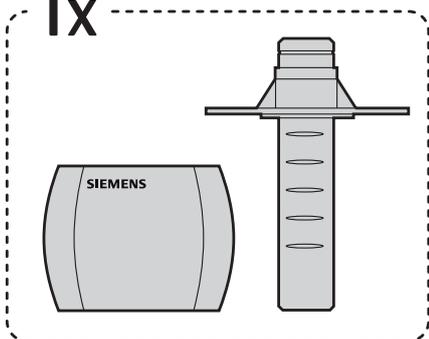

2x

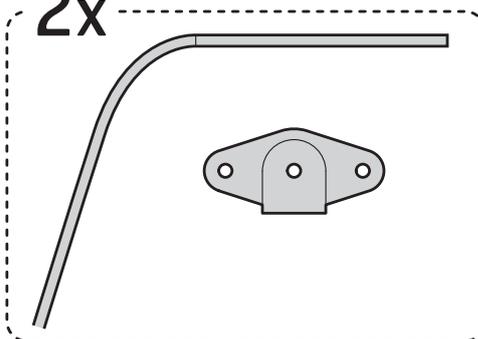

1x

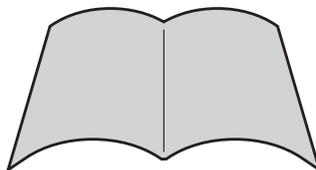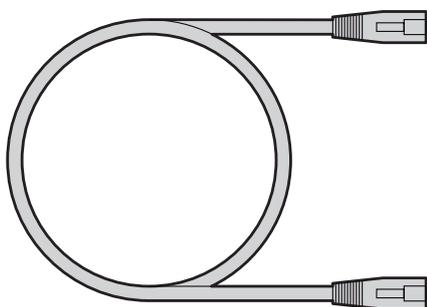


113344 - hovedveiledning
112140 - CS2000
113063 - elskjema

| | | | |
|-----|------------------------|---------------------------|------------------------|
| 2-2 | N Inntransport | S Intransport | DK Indtransport |
| | SF Sisääntuonti | E Inward transport | |



| | | | |
|-------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| 2-2.1 | N Transport med løftestropper | S Transport med lyftöglor | DK Transport med løftestropper |
| | SF Siirtäminen nostosilmukoiden avulla | E Transport using lifting straps | |




- N** Aggregatet må lagres tørt for å unngå skader på elektronikk.
- S** Aggregatet måste förvaras torrt för att undvika skador på elektroniken
- DK** Aggregatet skal opbevares tørt for at undgå skader på elektronikken.
- SF** Laite on säilytettävä kuivassa paikassa elektroniikkavaurioiden välttämiseksi.
- E** The unit must must be stored in a dry environment to avoid damage to the electronics.

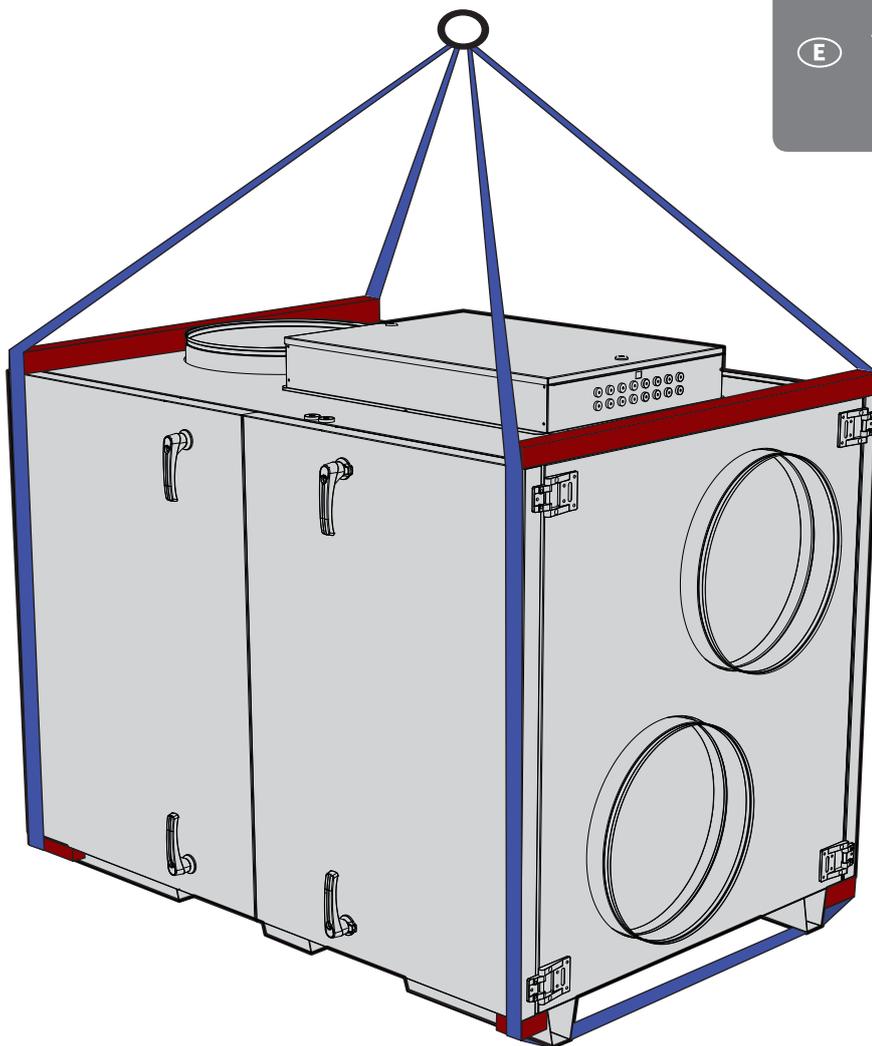

| | | | |
|-------|----------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| 2-2.2 | N Transport med jekketralle | S Transport med pallyftare | DK Transport med løftevogn |
| | SF Siirtäminen haarukkavaunulla | E Transport using pallet truck | |

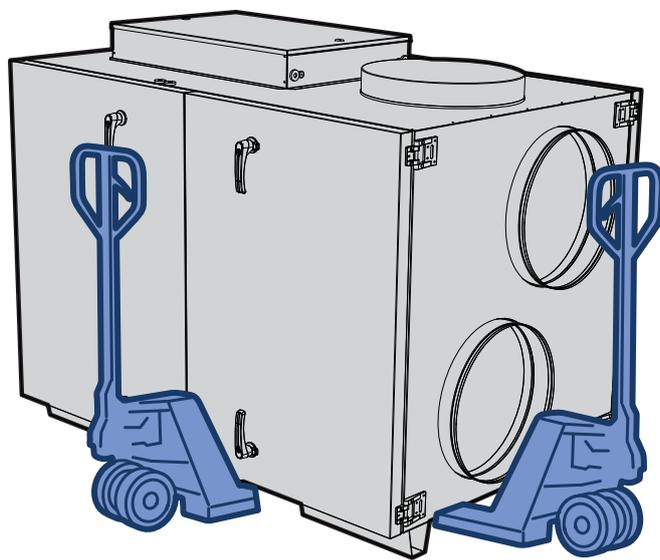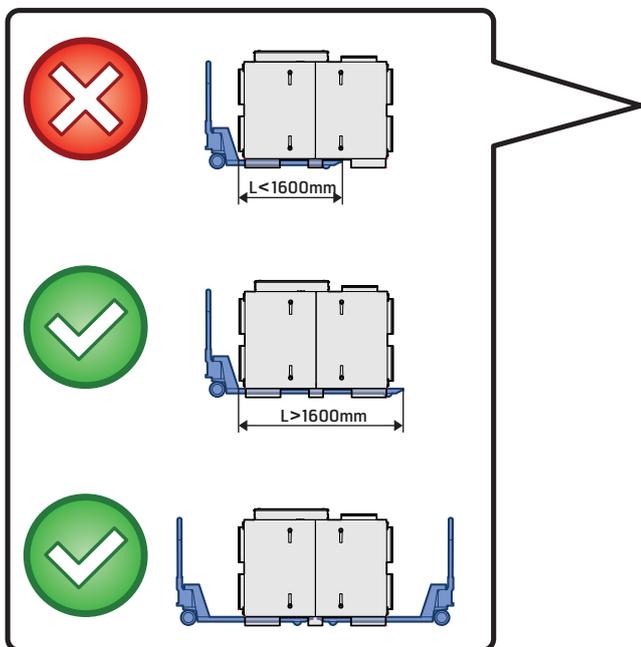

| | | | |
|-------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| 2-2.3 | N Betjening av dørlåser | S Användning av dörrlås | DK Betjening af dørlåse |
| | SF Ovilukkojen käyttö | E Operating the door locks | |

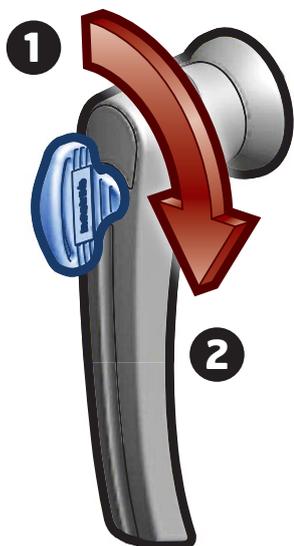

| | 1 | 2 |
|-----------|------------|---------|
| N | ULÅST | LÅST |
| S | OLÅST | LÅST |
| DK | ULÅST | LÅST |
| SF | EI LUKITTU | LUKITTU |
| E | UNLOCKED | LOCKED |


⚠

- N** Aggregat og styreskåp skal alltid være låst.
- S** Aggregat och styrsåp ska alltid vara låst.
- DK** Aggregat og styreskab skal altid være låst.
- SF** Laitteen ja ohjauskaapin tulee olla aina lukittuina.
- E** Unit and control cabinet are always to be locked.

| | | | |
|-------|------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|
| 2-2.4 | N Ved behov for å ta av dør | S Om dörren behöver tas av | DK Ved behov for afmontering af låge |
| | SF Jos ovi on poistettava | E If a door needs to be removed | |




- N** Dimensjoner og komponentvekt finnes i seksjon "Referansedata"
- S** Dimensioner och komponentvikt finns i avsnittet "Referensdata"
- DK** Dimensioner og komponentvægt for hver enkelt model findes i sektionen "Referencedata"
- SF** Mallikohtaiset mitat ja komponenttien painot ovat osassa Vertailutiedot.
- E** The dimensions and component weights for each individual model are found in the 'Reference data' section.

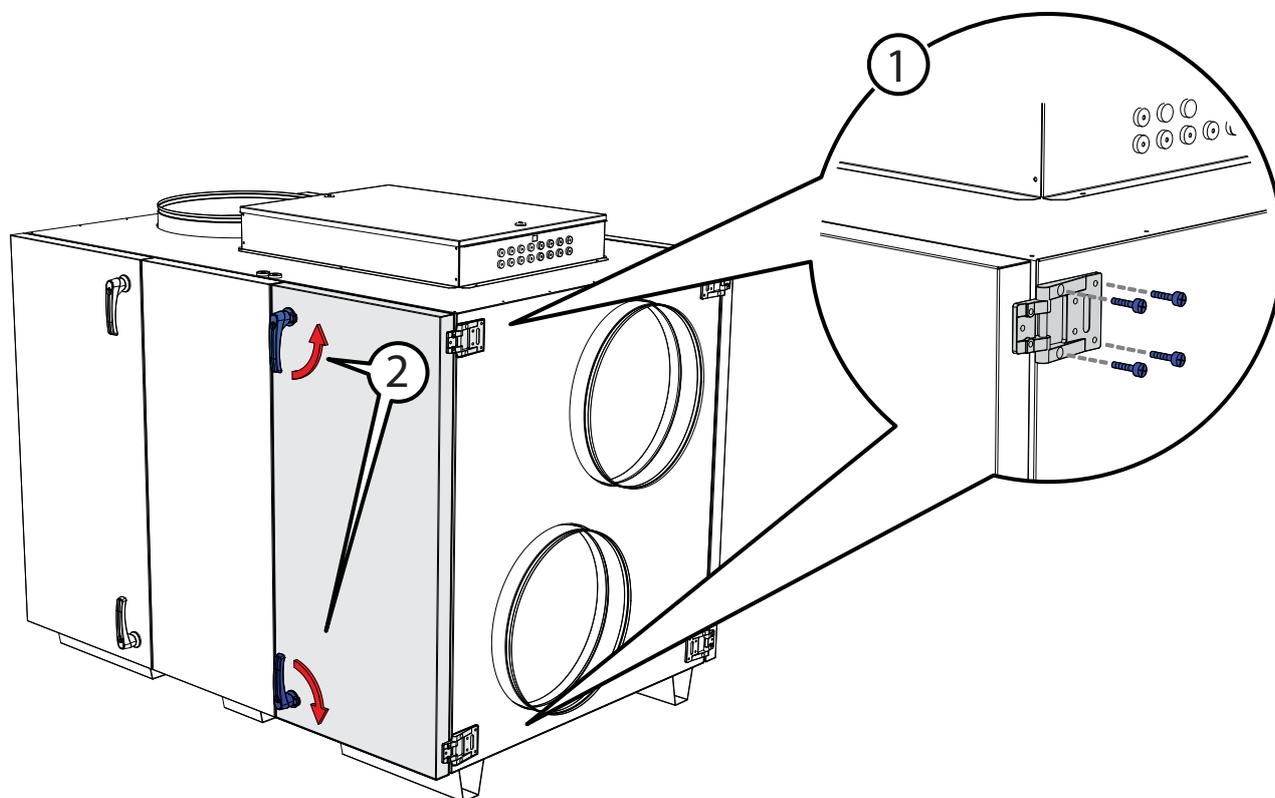


| | | | |
|-----|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2-3 | N Venstreaggregat Høyreaggregat | S Vänsteraggregat Högeraggregat | DK Venstreaggregat Højreaggregat |
| | SF Vasenkätinen laite Oikeakätinen laite | E Left unit - right unit | |



- Vist i høyrekonfigurasjon - standard **N**
- Visas i högerkonfiguration - standard **S**
- Vist i højrekonfiguration - standard **DK**
- Kuvassa oikeakätinen laitekoonpano - vakiovarustus **SF**
- Shown in right configuration - standard **E**

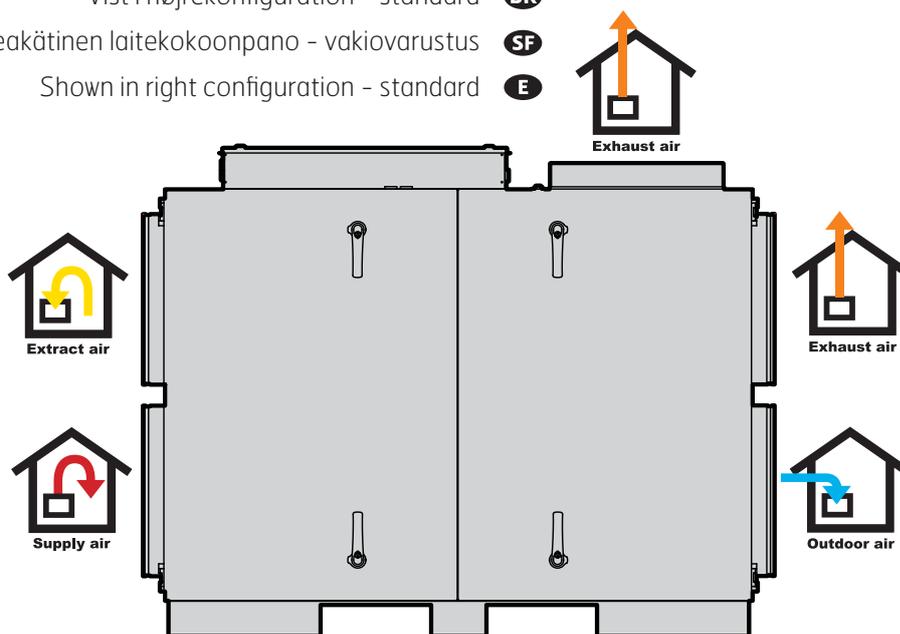


- N** Vist i venstrekonfigurasjon
- S** Visas i vänsterkonfiguration
- DK** Vist i venstrekonfiguration
- SF** Kuvassa vasenkätinen laitekoonpano
- E** Shown in left configuration

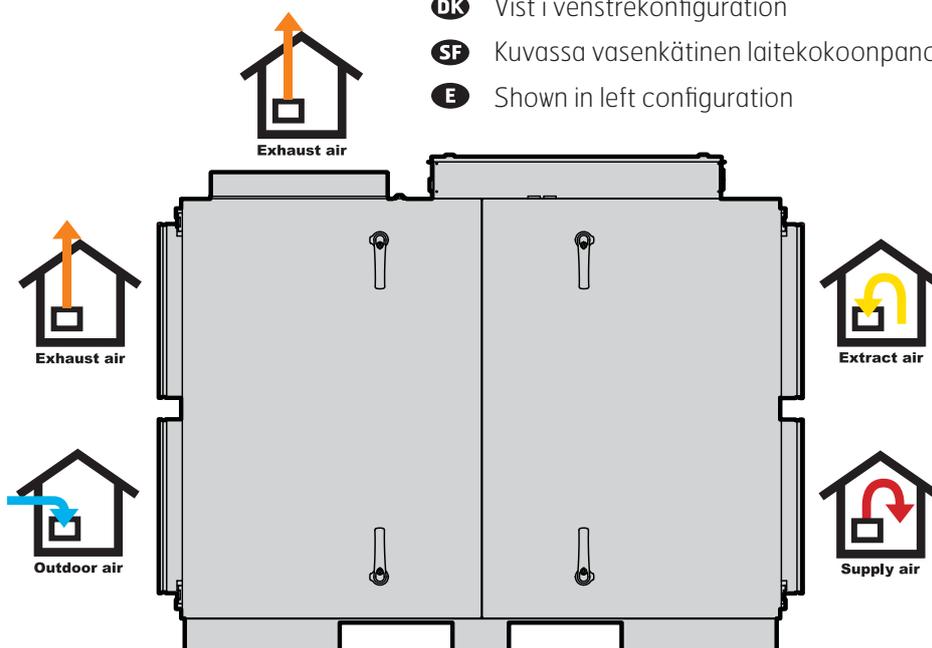


| | | | |
|-------|------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| 2-3.1 | N Konfigurering til venstremodell | S Konfigurering till vänstermodell | DK Konfigurering til venstremodel |
| | SF Vasenkätisen mallin kokoonpano | E Configuration for left model | |

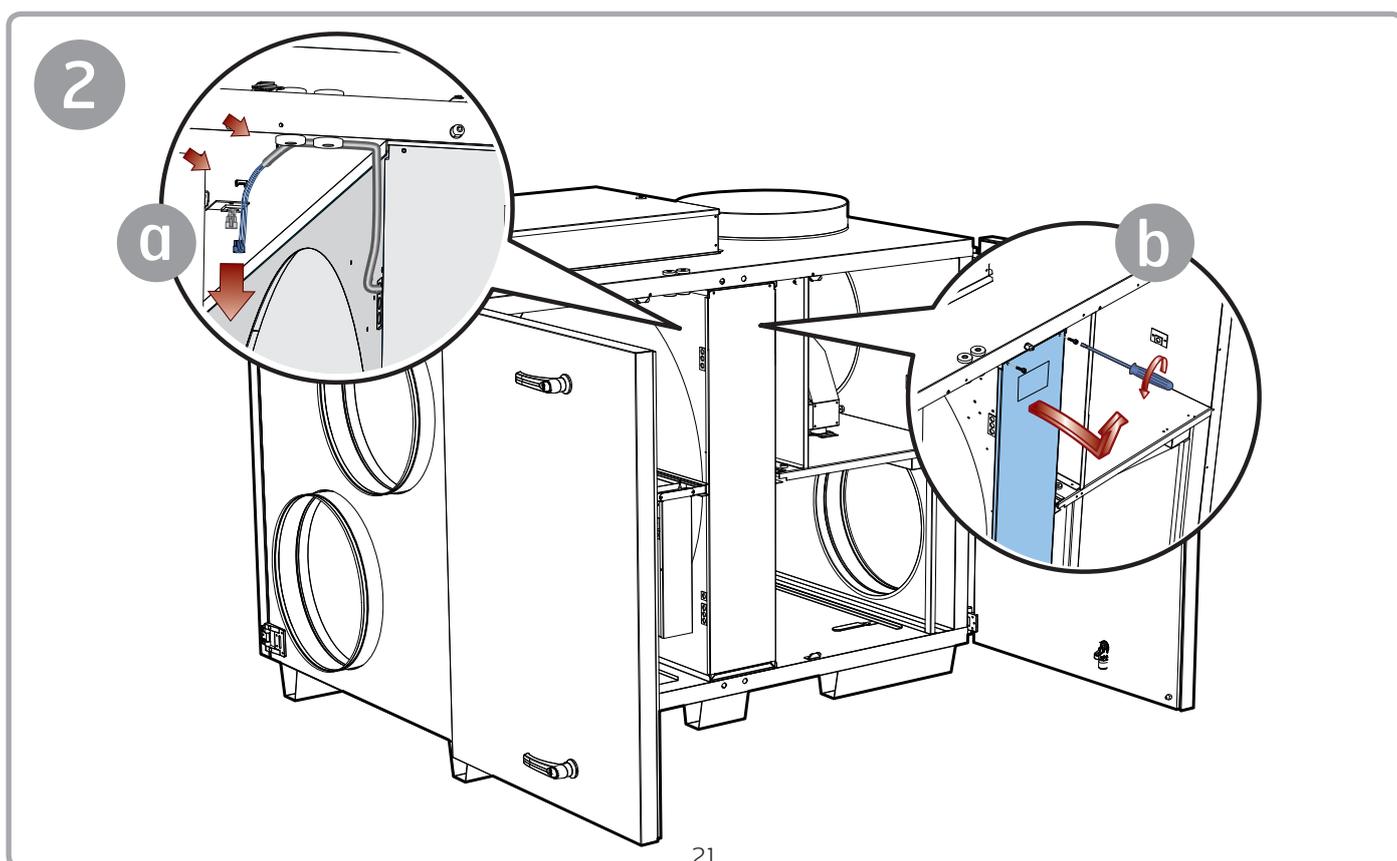
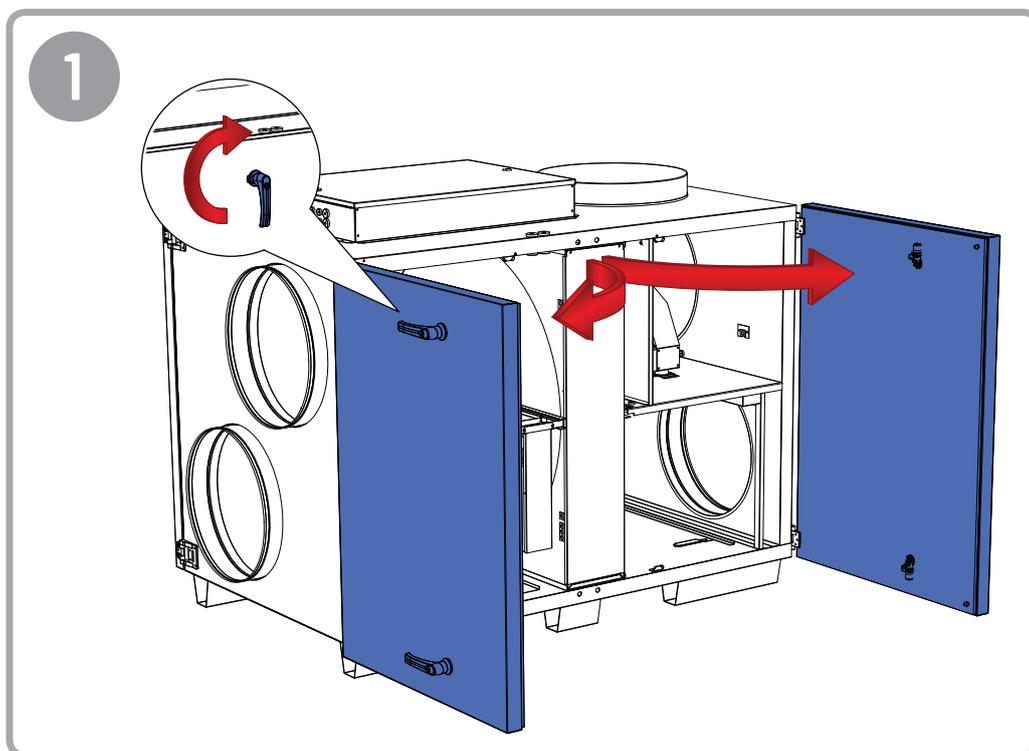


3

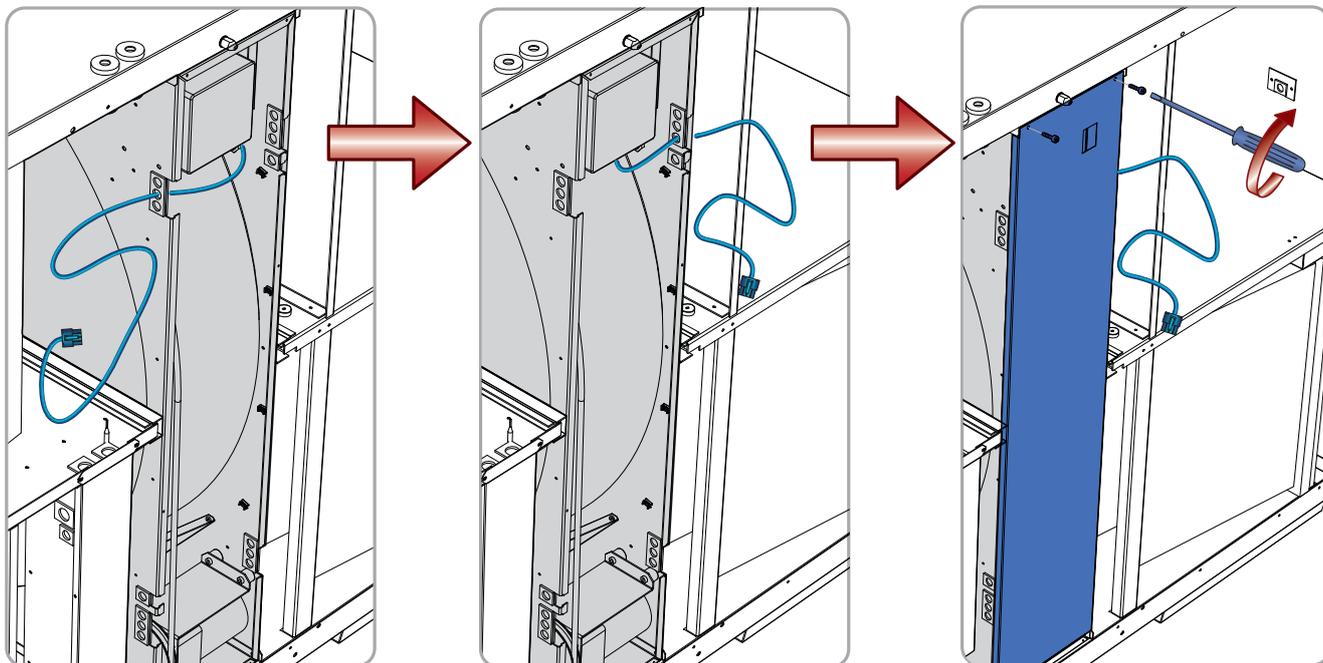

4

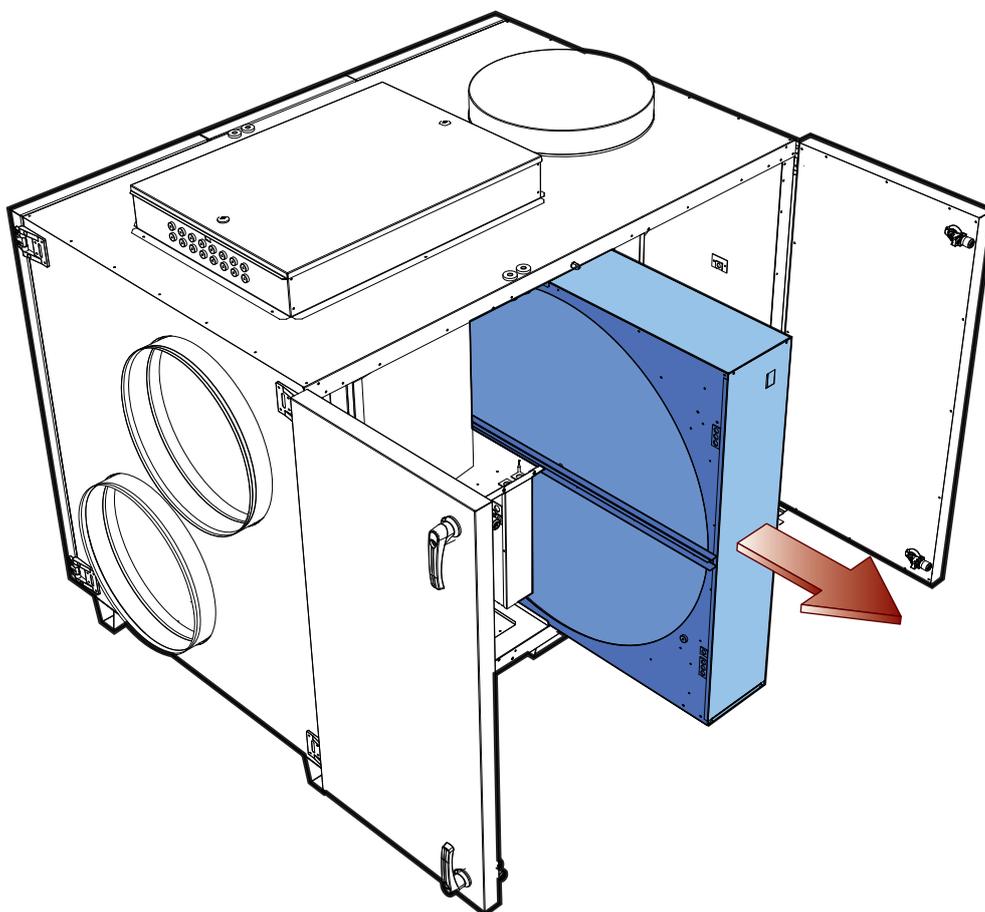

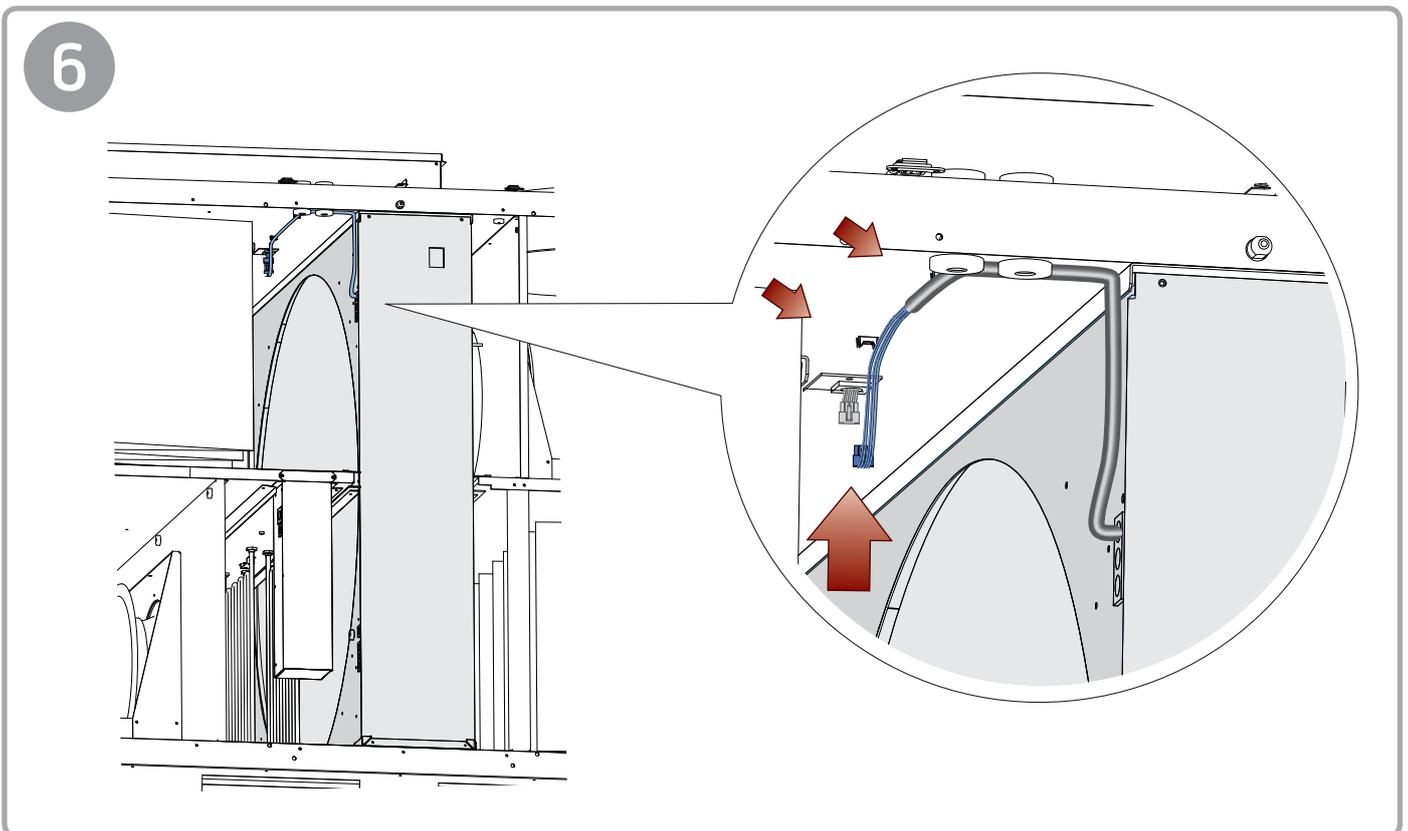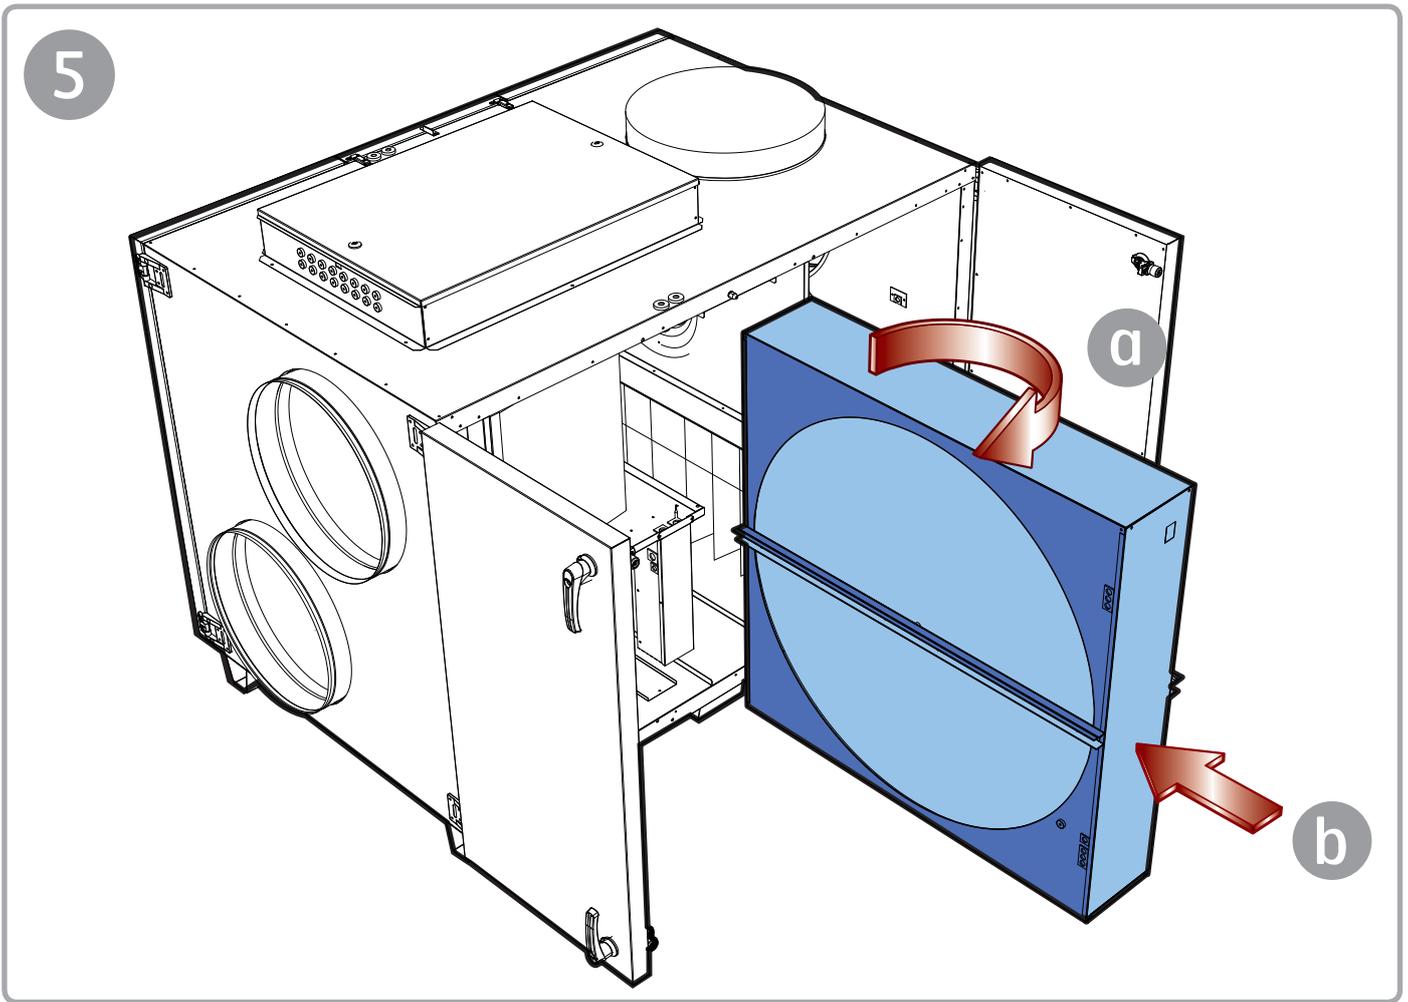

| | | | |
|-----|-------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| 2-4 | N Informasjon ved montering | S Information vid montering | DK Information ved montering |
| | SF Asennuksessa tarvittavat tiedot | E Assembly information | |


MÅ
MÅSTE
SKAL
EHDOTON
MUST

BØR
BØR
BØR
SUOSITUS
SHOULD



- N** Behov for plass i forbindelse med servicetilgang for de enkelte modellene er beskrevet i seksjon "referansedata".
- S** Behov av plats i samband med servicetilgång för de enskilda modellerna beskrivs i avsnittet "referensdata".
- DK** Behov for plads i forbindelse med servicetilgang for de enkelte modeller er beskrevet i sektionen "Referencedata".
- SF** Asennustyöhön tarvittava mallikohtainen tilantarve kuvataan osassa Vertailutiedot.
- E** The space required for the servicing of each model is described in the 'reference data' section.

- (N) Kanal**
Avlastning påkrevd, aggregatet kan ikke bære vekten.
- (DK) Kanal**
Aflastning er påkrævet. Aggregatet kan ikke bære vægten.
- (E) Channel**
Load release required, unit cannot bear the weight.
- (S) Kanal**
Avlastning nødvendig, aggregatet kan inte bära vikten.
- (SF) Kanava**
Keventäminen välttämätöntä, laite ei pysty kantamaan painoa.

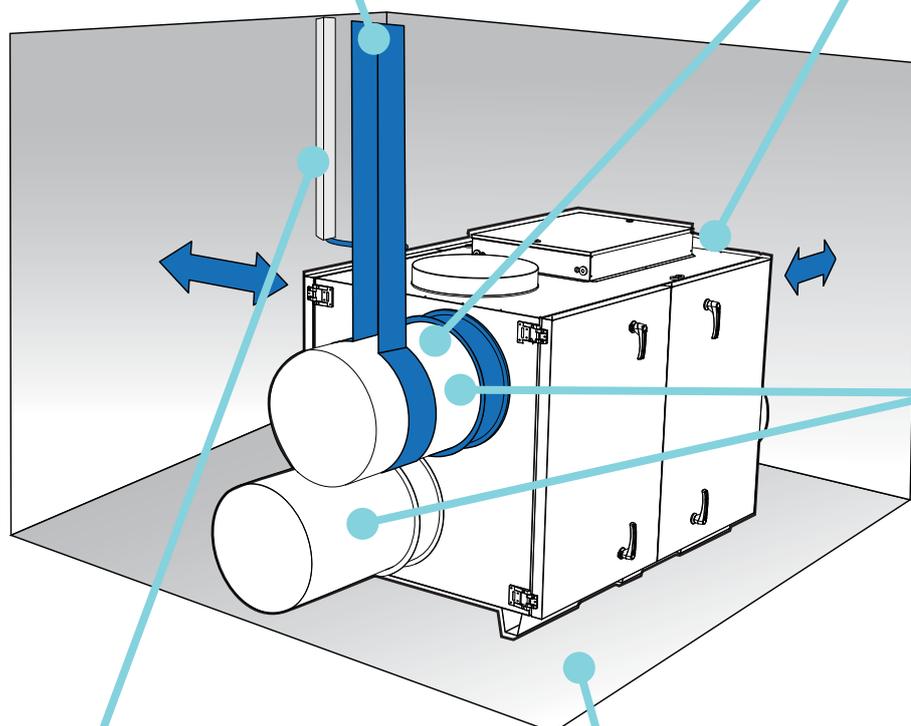


- (N) Isolasjon**
Uteluft og avtrekkskanal må isoleres for å unngå kondens.
- (SF) Eristys**
Ulkoilma- ja poistoilmakanavat on eristettävä kondenssin muodostumisen välttämiseksi.
- (S) Isolering**
Uteluft och frånluftskanal måste isoleras för att undvika kondens.
- (E) Insulation**
Outdoor air and extract air ducts must be insulated to avoid condensation.
- (DK) Isolering**
Udeluft- og udsugningskanal skal isoleres for at undgå kondens.

- (N) Lukkespjeld med fjærretur**
på uteluft og avkast ved bruk av vannbatteri.
- (SF) Sulkupelti, jossa jousipalautus**
ulko- ja jäteilmalle vesipatteria käytettäessä.
- (S) Avstängningsspjäll med fjæderretur**
på uteluft och avluft vid användning av vattenbatteri.
- (E) Closing air damper with spring loaded closing**
on outdoor air and exhaust air where a water battery is used.
- (DK) Lukkespjæld med fjæderretur**
på udeluft og afkast ved brug af vandvarmefflade.

- (N) Elskinne**
Må ikke være i direkte kontakt med aggregat.
- (SF) Sähkökisko**
Ei saa olla suorassa kosketuksessa laitteen kanssa.
- (S) Elskena**
Får inte vara i direkt kontakt med aggregatet.
- (E) Bus bars**
Must not be in direct contact with the unit.
- (DK) El.skinne**
Må ikke være i direkte kontakt med aggregatet.

- (N) Gulv**
Gulvet må ha dreneringspunkt om vannbatteri installeres.
- (SF) Lattia**
Lattiassa on oltava vedenpoistopiste, jos vesipatteri asennetaan.
- (S) Golv**
Golv et måste ha dræneringspunkt om vattenbatteri installeras.
- (E) Floor**
The floor must have a drain point if a water battery is installed.
- (DK) Gulv**
Gulvet skal have et dræn, hvis der installeres et vandvarmefflade.

- (N) Fukt**
Aggregatet må stå tørt.
- (SF) Kosteus**
Laitteen on oltava kuivassa tilassa.
- (S) Fukt**
Aggregatet måste stå torrt.
- (E) Moisture**
Unit must be located in a dry environment.
- (DK) Fugt**
Aggregatet skal stå tørt.

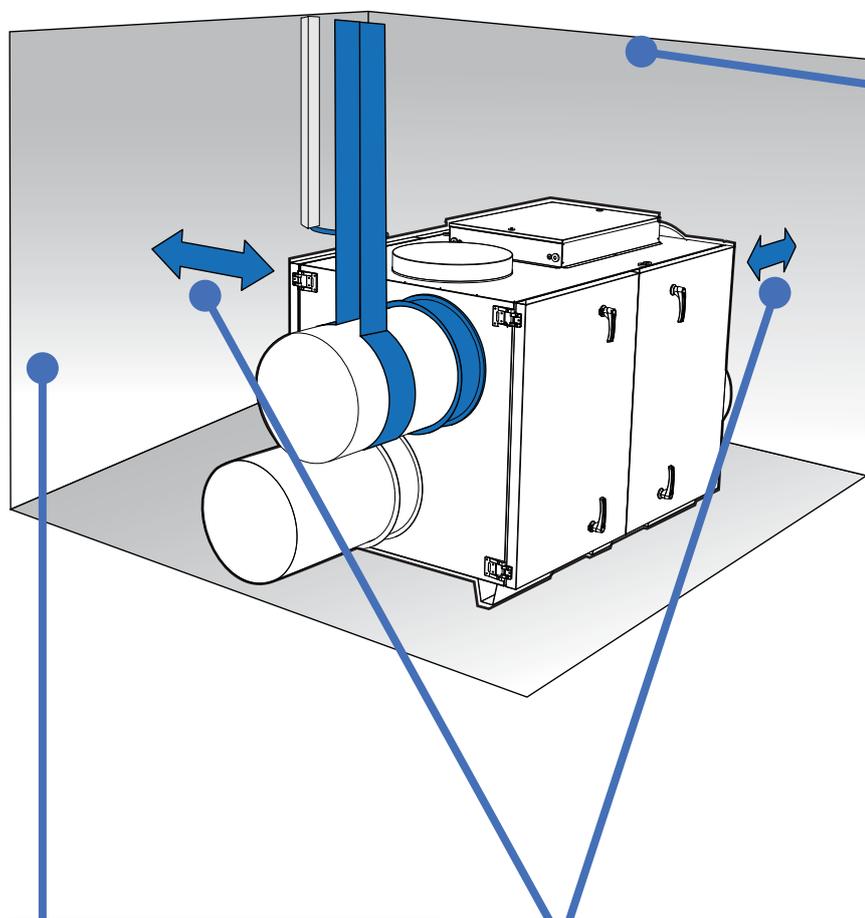

(N) Himling
Korrekt
brannklasse.
Tilstrækkelig
lyddemping.

(SF) Katto
Oikea paloluokka.
Riittävä
äänenvaimennus.

(S) Tak
Korrekt
brandklass.
Tillräcklig
ljuddämpning.

(E) Ceiling
Correct fire class.
Sufficient sound
absorption.

(DK) Loft
Korrekt
brandklasse.
Tilstrækkelig
lyddæmpning.

(N) Vegg
Korrekt
brannklasse.
Tilstrækkelig
lyddemping.

(SF) Seinä
Oikea paloluokka.
Riittävä
äänenvaimennus.

(S) Vægg
Korrekt
brandklass.
Tillräcklig
ljuddämpning.

(E) Wall
Correct fire class.
Sufficient sound
absorption.

(DK) Væg
Korrekt
brandklasse.
Tilstrækkelig
lyddæmpning.

(N) Avstånd til vegg
Fare for
overføring av
lyd og støy. Min.
400mm til vegg.

(SF) Etäisyys seinään
Äänen ja melun
kulkeutumisriski.
Etäisyys seinään
vähintään 400
mm.

(S) Avstånd till vägg
Risk för
överføring av
ljud och buller.
Min. 400 mm
till vägg.

(E) Distance to wall
Risk of the
transmission of
sound and noise.
Min. 400mm to
wall.

(DK) Afstand til væg
Fare for
overføring af lyd
og støj. Min. 400
mm til væg.

(N) Teknisk rom
Aggregatet
bør plasseres
i teknisk rom.


(SF) Tekninen tila
Laitte tulee
sijoittaa
tekniseen
tilaan.

(S) Tekniskt utrymme
Aggregatet
bør plasseres
i ett tekniskt
utrymme.

(E) Technical room
The unit
should be
placed in a
technical
room.

(DK) Teknikrum
Aggregatet
bør plasseres
i teknikrum.

*forts neste side
forts. nästa sida
forts. næste side
continued next page
seuraavalle sivulle*

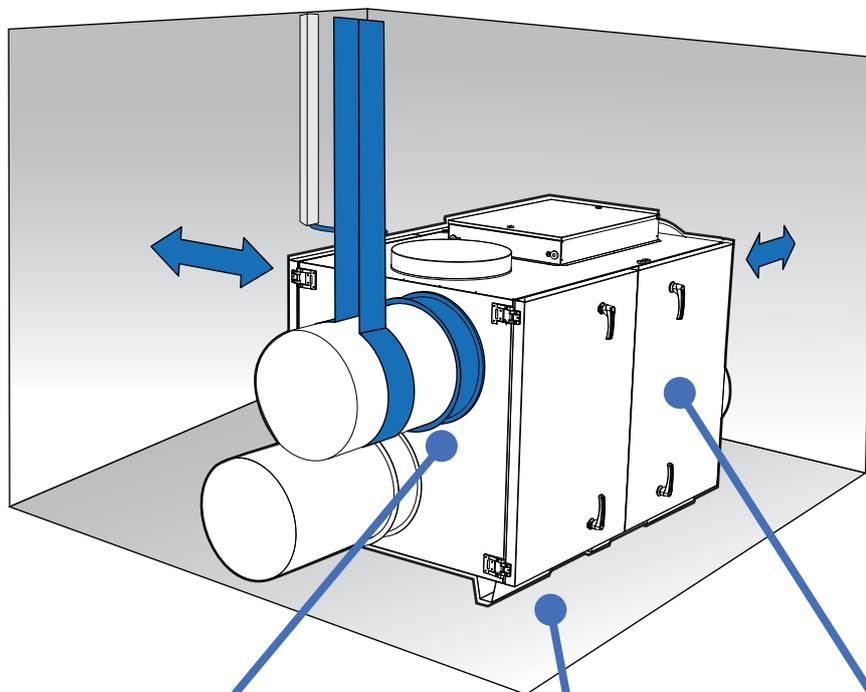

N **Dukstusser**
Forhindrer overføring av støy.

SF **Joustavat liitokset**
Ehkäisevät melun kulkeutumiselta.

S **Dukstosar**
Förhindrar överföring av buller.

E **Fabric bosses**
Prevents transmission of noise.

DK **Lærredsstykker**
Forhindrer overføring af støj.

N **Gulv**
Bør ha tilstrekkelig avdemping.

SF **Lattia**
Vaimennuksen tulee olla riittävä.

S **Golv**
Bør ha tillräcklig dämpning.

E **Floor**
Should have sufficient damping.

DK **Gulv**
Bør have tilstrækkelig afdæmpning.

N **Hovedlydfelle**
Bør plasseres i nærheten av aggregat.



SF **Pää-ääniloukku**
Tulee sijoittaa laitteen läheisyyteen.

S **Huvudljuddämpare**
Bør plasseres i nærheten av aggregatet.

E **Main sound insulation**
Should be positioned close to the unit.

DK **Hovedlyddæmper**
Bør plasseres i nærheten af aggregatet.

| | | | |
|-----|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| 2-5 | N Elektriske arbeider | S Elarbeten | DK El-arbejder |
| | SF Sähkötyöt | E Electrical work | |

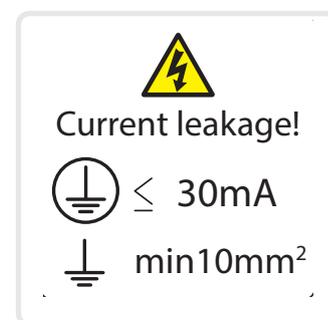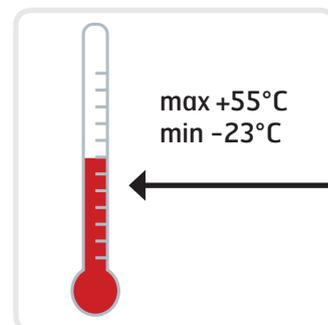

N

- Alle elektriske arbeider må utføres av en autorisert elektriker
- Det må monteres servicebryter for allpolig brudd på tilførselspenning til aggregatet. Denne er ikke med i leveranse fra FLEXIT

S

- Alla elarbeten måste utföras av en autoriserad elektriker
- Det måste monteras servicebrytare för allpoligt brott på matningsspänning till aggregatet. Denna finns inte med i leveransen från FLEXIT.

DK

- Alt el-arbejde skal udføres af en autoriseret elektriker
- Der skal monteres en servicekontakt, der fungerer som hovedafbryder for tilførselspændingen til aggregatet. Denne er ikke inkluderet i leverancen fra FLEXIT.

SF

- Sähkötyöt saa suorittaa vain valtuutettu sähköasentaja.
- Laitteen syöttöjännitteen moninapaista katkaisua varten on asennettava huoltokatkaisin. Se ei sisälly FLEXIT-toimitukseen.

E

- All electrical work must be carried out by an authorised electrician
- A service switch must be installed for all-pole breaking of the supply voltage to the unit. This is not included in the items delivered by FLEXIT



N

- 112140 Referansemanual CS2000
- 113063 Elskjema
- Seksjon 3 - referansedata

S

- 112140 Referensmanual CS2000
- 113063 Elschema
- Avsnitt 3 – referensdata

DK

- 112140 Referencemanual CS2000
- 113063 Elskema
- Sektion 3 – referencedata


SF

- 112140 Käyttäjän käsikirja CS2000
- 113063 Sähkökaavio
- Osa 3 – vertailutiedot

E

- 112140 Reference manual CS2000
- 113063 Wiring diagram
- Section 3 - reference data

| | | | |
|-------|-----------------------------|----------------------------------------|-------------------------|
| 2-5.1 | N Jordfeilbryter | S Jordfelsbrytare | DK HPFI-afbryder |
| | SF Maasulkukatkaisin | E Earth-leakage circuit breaker | |

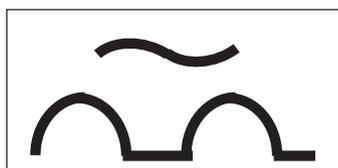

DK

Hvis der bruges et forkoblet HPFI-afbryder som beskyttelse i henhold til installationsforskrifterne, skal der monteres en HPFI-afbryder af "type B", der fungerer, selvom der forekommer DC-komponenter, se symbol.

N

Blir det benyttet en forankoblet jordfeilsbryter som beskyttelse i henhold til installasjonsforskriftene, må det monteres en jordfeilbryter "type B", som fungerer selv om det forekommer DC-komponenter, se symbol.

SF

Jos käytetään maasulkukatkaisinta, joka on kytketty suojauslaitteen eteen asennusohjeiden mukaisesti, sen on oltava "tyypin B" maasulkukatkaisin, joka toimii myös, jos laitteessa on tasavirtakomponentteja, katso symboli.

S


Om det används en jordfelsbrytare som är kopplad framför som skydd i enlighet med installationsföreskrifterna, måste det monteras en jordfelsbrytare "typ B" som fungerar även om det förekommer DC-komponenter, se symbol.

E

If a line-side earth-leakage circuit-breaker is used as protection in accordance with the installation regulations, an earth-leakage circuit-breaker type B must be installed, which functions even if there are DC components. See the symbol.

| | | | |
|-------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 2-5.2 | N Montering | S Montering | DK Montering |
| | SF Asentaminen | E Installation | |

- N** Etterstram alle rekkeklemmer før arbeidet avsluttes
- S** Efterspänn alla kopplingsplintar innan arbetet avslutas.
- DK** Efterspænd alle rækkeklammer før arbejdet afsluttes.
- SF** Kiristä kaikki kytkentärimat ennen työn lopettamista.
- E** Tighten all terminal blocks before finishing the work.

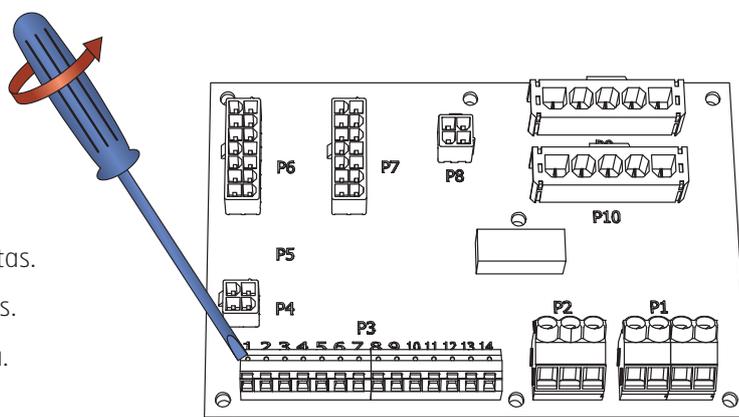

| | | | |
|-----|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 2-6 | N Hovedtilkobling | S Hovudanslutning | DK Hovedtilkobling |
| | SF Pääliitäntä | E Main connection | |


N 3N~400V er standard. Aggregatet kan bygges om til 3~230V.

S 3 N~400 V är standard. Aggregatet kan byggas om till 3~230 V. Detta gäller endast i Norge.

DK 3 N~400 V er standard. Aggregatet kan bygges om til 3~230 V. Dette gjelder kun i Norge.


SF 3 N~400 V on vakiona. Laitte voidaan muuttaa 3~230 V:n jännitteelle. Tämä koskee vain Norjassa.

E 3N~400V is standard. The unit can be converted to 3~230V. This is only applicable in Norway.

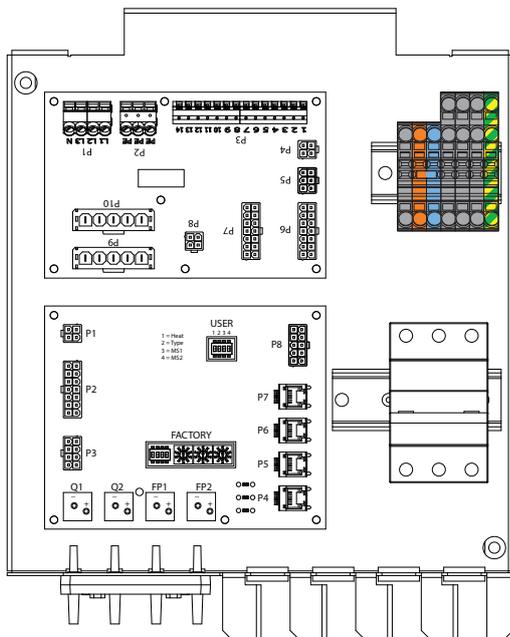


3N~400V

Kamlasken sitter på blå og oransje rekkeklemme.

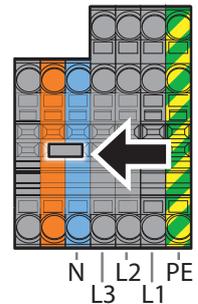


3~230V

Flytt kamlasken til oransje og grå rekkeklemme, som vist. Sett på **blå etikett** over rød etikett på elbrett.

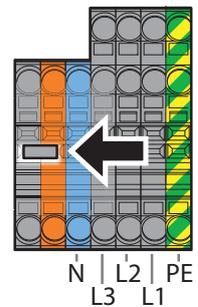

| | | | |
|-----|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 2-7 | N DIP innstillinger | S DIP-inställningar | DK DIP-indstillinger |
| | SF DIP-asetukset | E DIP settings | |

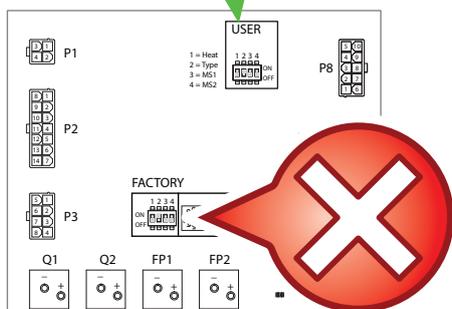

N

S

DK

SF

E

| | USER | ON | OFF |
|------------------------|---------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 1 | Värmebatteri tilkoblet | Värmebatteri ikke tilkoblet | Värmebatteri ikke tilkoblet |
| 2 | Elvarme | Vannvarme | Vannvarme |
| 3 - fabrikkinnstilt | - | Skal stå i OFF | Skal stå i OFF |
| 4 - fabrikkinnstilt | - | Skal stå i OFF | Skal stå i OFF |
| 1 | Värmebatteri anslutet | Värmebatteri inte anslutet | Värmebatteri inte anslutet |
| 2 | Elvärme | Vattenvärme | Vattenvärme |
| 3 - fabriksinställd | - | Ska stå i OFF | Ska stå i OFF |
| 4 - fabriksinställd | - | Ska stå i OFF | Ska stå i OFF |
| 1 | Värmeblade tilkoblet | Värmeblade ikke tilkoblet | Värmeblade ikke tilkoblet |
| 2 | Elvarme | Vandvarme | Vandvarme |
| 3 - fabriksindstillet | - | Skal stå på OFF | Skal stå på OFF |
| 4 - fabriksindstillet | - | Skal stå på OFF | Skal stå på OFF |
| 1 | Lämpöpatteri liitetty | Lämpöpatteria ei liitetty | Lämpöpatteria ei liitetty |
| 2 | Sähkölämmitys | Vesilämmitys | Vesilämmitys |
| 3 - tehdasasetettu | - | Oltava OFF-asennossa | Oltava OFF-asennossa |
| 4 - tehdasasetettu | - | Oltava OFF-asennossa | Oltava OFF-asennossa |
| 1 | Heating battery connected | Heating battery not connected | Heating battery not connected |
| 2 | Electric heater | Water heater | Water heater |
| 3 - set at the factory | - | Should be in the OFF position | Should be in the OFF position |
| 4 - set at the factory | - | Should be in the OFF position | Should be in the OFF position |



- N** USER DIP skal kun justeres dersom det installeres varmebatteri. Factory DIP og potentiometere er ferdig innstilt fra fabrikk, og må ikke endres.
- S** USER DIP ska endast justeras om värmebatteri installeras. Factory DIP och potentiometrar är färdiginställda från fabrik och får inte ändras.
- DK** USER DIP skal kun justeres, hvis der installeres varneflade. Factory DIP og potentiometere er færdig-indstillede fra fabrikken og må ikke ændres.
- SF** USER DIP säädetään vain, jos lämpöpatteri asennetaan. Factory DIP ja potentiometrit on esiasetettu tehtaalla eikä niitä saa muuttaa.
- E** USER DIP is to only be adjusted if a heating battery is installed. Factory DIP and potentiometers are pre-set at the factory and must not be changed.

| | | | |
|-----|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 2-8 | N Tilkobling av følere | S Anslutning av givare | DK Tilkobling af følere. |
| | SF Anturien liittäminen | E Connection of sensor | |

Vist i høyrekonfigurasjon

Visas i högerkonfiguration

Vist i højrekonfiguration

Kuvassa oikeakätinen laitekoonpano

Shown in right configuration


 **N** Følerne må ikke plasseres i, eller i nærheten av kanalbend.

S Givarna får inte placeras i eller i närheten av kanalkrök.

DK Følerne må ikke placeres i eller i nærheden af kanalbøjning.

SF Antureita ei saa sijoittaa kanavan mutkaan tai mutkan läheisyyteen.

E The sensors must not be positioned in, or in the vicinity of a duct bend.

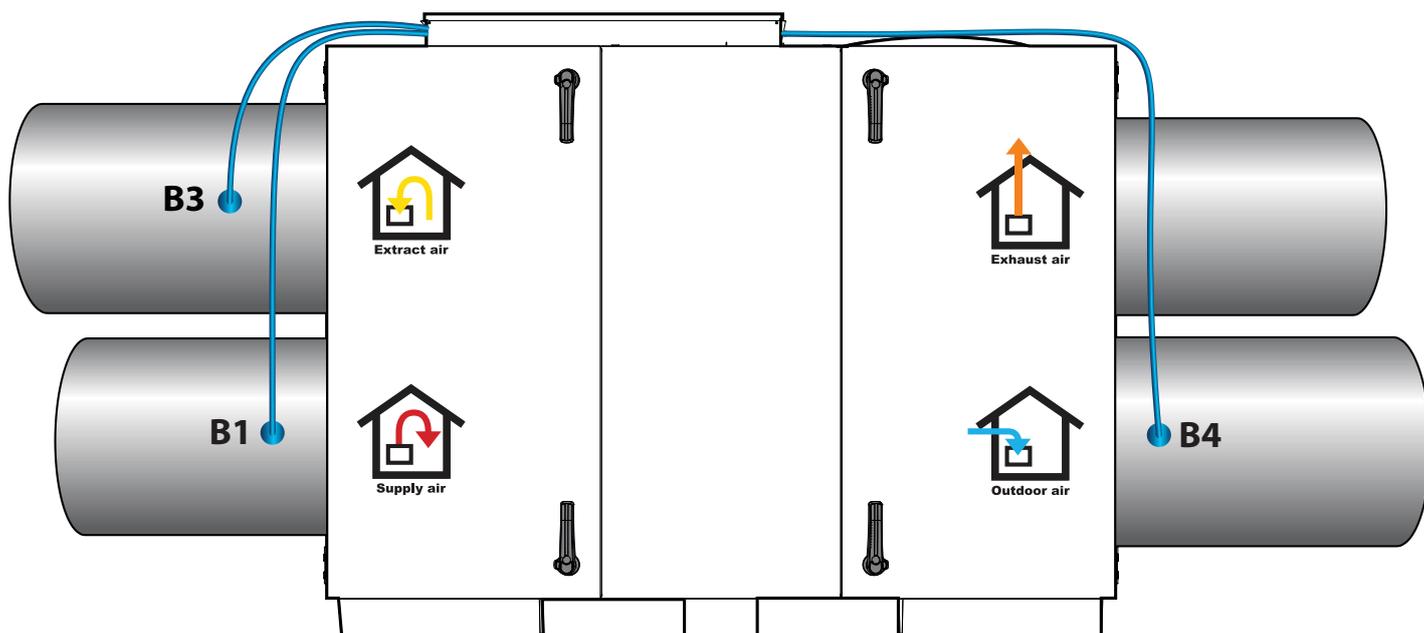


| | | | |
|-------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| 2-8.1 | N Tilluftsføler | S Tilluftsgivare | DK Indblæsningsluftføler |
| | SF Tuloilma-anturi | E Supply air sensor | |



- N** Se egen tilkoblingsveiledning på innsiden av esken til føleren.
- S** Se egen anslutningsvägledning på insidan av kartongen till givaren.
- DK** Se separat tilkoblingsvejledning indvendigt på følerens æske.
- SF** Katso erillinen liitäntöohje anturin pakkauslaatikon sisäpuolelta.
- E** Refer to the separate connection instructions on the inside of the sensor box.

| | | | |
|-------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 2-8.2 | N Tilleggsfølere | S Tilläggsgivare | DK Tillægsfølere |
| | SF Lisäanturi | E Additional sensor | |

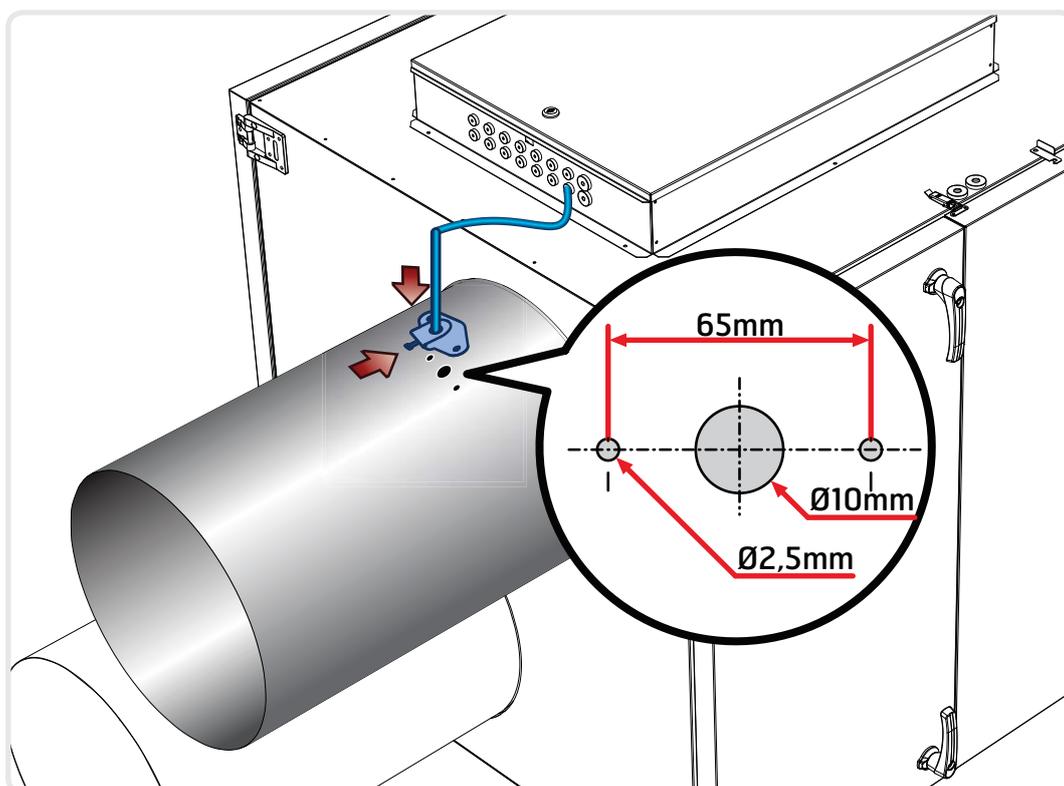

| | | |
|-----|--------------------------------------------|---------------------------------------|
| 2-9 | N Oversikt tilkoblingspunkter | S Översikt anslutningspunkter |
| | DK Oversigt over tilkoblingspunkter | SF Liitäntäkohtien yleiskuvaus |
| | E Overview of connection points | |

- | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>N</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aggregatets hovedtilførsel (skal avsikres) • Rotormodul • Evt. vannbatteri • Evt. elektrisk batteri | <ul style="list-style-type: none"> • Strømforsyning fra aggregat til styreskap • Kommunikasjonskabel mellom styreskap og aggregat | <ul style="list-style-type: none"> • Håndterminal • Kanalfølere • Kommunikationsmoduler • Andre tilleggsfunksjoner |
| <p>S</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aggregatets huvudtillförsel (ska avsäkras) • Rotormodul • Ev. vattenbatteri • Ev. elektriskt batteri | <ul style="list-style-type: none"> • Strömförsörjning från aggregat till styreskåp • Kommunikationskabel mellan styreskåp och aggregat | <ul style="list-style-type: none"> • Handterminal • Kanalgivare • Kommunikationsmoduler • Andra tilläggfunktioner |
| <p>DK</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aggregatets hovedtilførsel (skal afsikres) • Rotormotor • Evt. vandvarmefladen • Evt. elektrisk varmeplade | <ul style="list-style-type: none"> • Strømforsyning fra aggregat til styreskab • Kommunikationskabel mellem styreskab og aggregat | <ul style="list-style-type: none"> • Håndterminal • Kanalfølere • Kommunikationsmoduler • Andre tillægsfunktioner |
| <p>SF</p> <ul style="list-style-type: none"> • Unit's main supply (is to be fuse protected) • Rotor module • Any water battery • Any electric battery | <ul style="list-style-type: none"> • Power supply from unit to control cabinet • Communication cable between control cabinet and unit | <ul style="list-style-type: none"> • Handheld terminal • Duct sensors • Communication modules • Other supplementary functions |
| <p>E</p> <ul style="list-style-type: none"> • Laitteen pääsyttö (suojattava) • Roottorimoduuli • Mahd. vesipatteri • Mahd. sähköpatteri | <ul style="list-style-type: none"> • Virransyöttö laitteesta ohjauskaappiin • Ohjauskaapin ja laitteen välinen tiedonsiirtokaapeli | <ul style="list-style-type: none"> • Käsipäätte • Kanava-anturi • Tiedonsiirtomoduulit • Muut lisätoiminnot |




N For informasjon om oppstart og bruk av styring, se veiledning 112140.

S Se vägledning 112140 för information om uppstart och användning av styrning.

DK Læs mere om opstart og brug af styring i vejledning 112140.

SF Lisätietoja ohjauksen käyttöönotosta ja käytöstä, katso ohje 112140.

E Refer to guideline 112140 for information on start up and use of the control system.

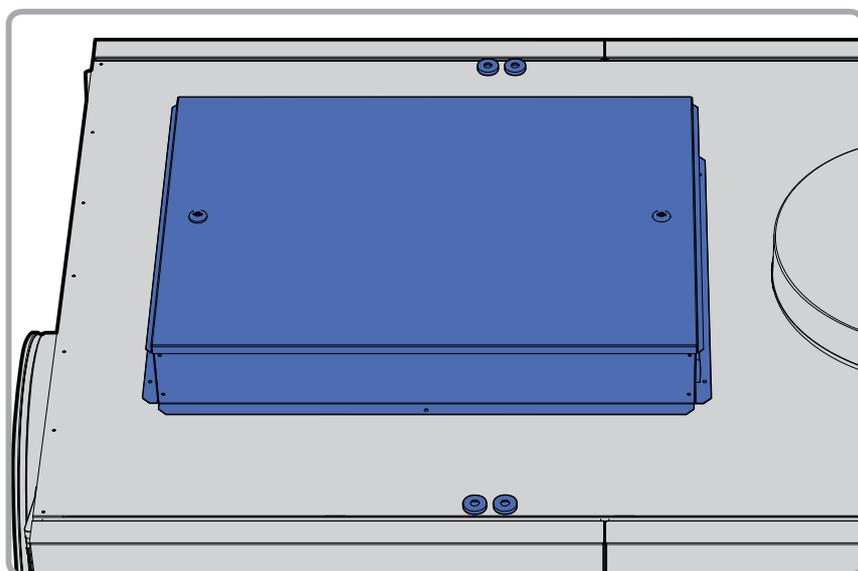

N 2-10 Igangkjøring



Aggregatet må ikke startes før alle dokumentasjon er gjennomgått og all elektrisk montering og rørleggerarbeide er utført.



For mer informasjon om oppstart og bruk av styring, se veiledning 112140.

| | |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Sett seg godt inn i dokumentasjonen for automatikksystemet. |
| 2 | Kontroller at nettinstillinger er korrekte. Ved 230V 3~Fas må aggregat og elbatteri kobles om. |
| 3 | Start aggregatet som beskrevet i dokumentasjonen for automatikken. |
| 4 | Programmér inn de forskjellige driftstidene og hastighetene (eventuell stopp). |
| 5 | Kontroller at det er valgt riktig temperaturregulering og temperaturinnstilling. Er følere riktig plassert? |
| 6 | Kontroller at viftene går fritt rundt. |
| 7 | Sjekk at alle spjeld virker. Aggregatet skal ikke kjøres med lukkede spjeld! |
| 8 | Kontroller at alle dører er forsvarlig lukket. |
| 9 | Kontroller at innstillinger på kretskortet er korrekte (jfr. kap. 2-8). |
| 10 | Kontroller at varmegjenvinner fungerer korrekt. |
| 11 | Kontroller at varmereguleringen fungerer korrekt. |
| 12 | Hvis aggregatet har vannbatteri skal du teste at frostfunksjonen virker. Kjøøl ned frostføler under 5°C. Da skal aggregatet stoppe og spjeld stenge. |
| 13 | Se Kap. 4-1.3 Feilsøking og følg instruksjonene. |
| 14 | Etterstram samtlige rekkeklemmer etter igangkjøring. |

S 2-10 Igångkörning



Aggregatet får inte startas förrän all dokumentation har gått igenom och all elektrisk montering och rörlägningsarbete är utfört.



Se vägledning 112140 för mer information om uppstart och användning av styrning.

| | |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Sätt dig in ordentligt i dokumentationen för automatiksystemet. |
| 2 | Kontrollera att nätinställningar är korrekta. Vid 230 V 3-fas måste aggregatet och elbatteriet kopplas om. |
| 3 | Starta aggregatet enligt beskrivning i dokumentationen för automatiken. |
| 4 | Programmera de olika drifttiderna och hastigheterna (eventuella stopp). |
| 5 | Kontrollera att rätt temperaturreglering och temperaturinställning valts. Är givaren korrekt placerad? |
| 6 | Kontrollera att fläktarna kan snurra fritt runt. |
| 7 | Kontrollera att alla spjäll fungerar. Aggregatet ska inte köras med stängda spjäll! |
| 8 | Kontrollera att alla dörrar är ordentligt stängda. |
| 9 | Kontrollera att inställningarna på kretskortet är korrekta (jfr kap. 2-8). |
| 10 | Kontrollera att värmeåtervinnaren fungerar korrekt. |
| 11 | Kontrollera att varmereglerningen fungerar korrekt. |
| 12 | Om aggregatet har vattenbatteri ska du testa om frostfunktionen fungerar. Kyl ned frostgivaren under 5 °C. Då ska aggregatet stanna och spjällen stänga. |
| 13 | Se kap. 4-1.3 Felsökning och följ instruktionerna. |
| 14 | Efterspänn samtliga kopplingsplintar efter igångkörning. |

DK 2-10 Igangsættelse



Aggregatet må ikke startes, før alle vejledninger er læst, og alt elektrisk monterings- og rørledningsarbejde er udført.



Læs mere om opstart og brug af styring i vejledning 112140.

| | |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Man skal sætte sig grundigt ind i vejledningen vedr. automatiksystemet. |
| 2 | Kontrollér, at netindstillinger er korrekte. Ved 230 V 3~faser skal aggregat og elvarmevlade omkobles. |
| 3 | Start aggregatet som beskrevet i vejledningen vedr. automatikken. |
| 4 | Indprogrammér de forskellige driftstider og hastigheder (evt. stop). |
| 5 | Kontrollér, at der er valgt korrekt temperaturregulering og temperaturindstilling. Er følerne placeret rigtigt? |
| 6 | Kontrollér, at ventilatorerne går frit. |
| 7 | Kontrollér, at alle spjæld virker. Aggregatet må ikke køres med lukkede spjæld! |
| 8 | Kontrollér, at alle låger er forsvarligt lukket. |
| 9 | Kontrollér, at indstillinger på kredsløbskortet er korrekte (jf. kap. 2-8). |
| 10 | Kontrollér, at varmegenvindingsenheden fungerer korrekt. |
| 11 | Kontrollér, at varmereguleringen fungerer korrekt. |
| 12 | Hvis aggregatet har vandvarmevlade, skal man teste, at frostfunktionen virker. Afkøl frostføleren til under 5°C. Så skal aggregatet stoppe og spjældene lukke. |
| 13 | Se Kap. 4-1-3 Fejlsøgning og følg instruktionerne. |
| 14 | Efterspænd alle rækkeklammer efter igangsættelse. |

SF 2-10 Käyttöönnotto



Laitetta ei saa käynnistää, ennen kuin koko dokumentaatio on käyty läpi ja kaikki sähköasennusja putkenvetotyöt suoritettu.



Lisätietoja ohjauksen käyttöönnotosta ja käytöstä, katso ohje 112140.

| | |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Perehdy kunnolla automatiikkajärjestelmän dokumentaatioon. |
| 2 | Tarkista, että verkkoasetukset on tehty oikein. 230 V:n 3-vaihevirtaa käytettäessä laitteen ja sähköpatterin kytkeminen on tehtävä uudelleen. |
| 3 | Käynnistä laite automatiikkadokumentaation kuvauksen mukaisesti. |
| 4 | Ohjelmoi eri käyttöajat ja nopeudet (mahdolliset pysäytykset). |
| 5 | Tarkista, että on valittu oikea lämpötilan säätely ja lämpötila-asetus. Onko anturi sijoitettu oikein? |
| 6 | Tarkista, että puhaltimet pääsevät pyörimään vapaasti. |
| 7 | Tarkista, että kaikki pellit toimivat. Laitetta ei saa käyttää pellit suljettuina! |
| 8 | Tarkista, että kaikki ovet on suljettu kunnolla. |
| 9 | Tarkista, että piirikortin asetukset on tehty oikein (vertaa luku 2-8). |
| 10 | Tarkista, että lämmöntalteenotin toimii oikein. |
| 11 | Tarkista, että lämmön säätely toimii oikein. |
| 12 | Jos laitteessa on vesipatteri, jäätyminenestön toiminta on testattava. Jäähdytä jäätyminenestoanturi alle 5 °C:een. Silloin laite pysähtyy ja pelti sulkeutuu. |
| 13 | Katso luku 4-1.3 Vianmääritys ja noudata ohjeita. |
| 14 | Kiristä kaikki kytkentärimat käyttöönnoton jälkeen. |

E 2-10 Commissioning



The unit must not be started until all documentation has been studied and all electrical fitting and plumbing work has been performed.



Refer to guideline 112140 for more information on start up and use of the control system.

| | |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Familiarise yourself well with the documentation for the automatic control system |
| 2 | Check that the network settings are correct. For 230V 3~Phase, the unit and electric battery must be switched. |
| 3 | Start the unit as described in the documentation for the automatic control. |
| 4 | Program the various operating times and speeds (possibly including stop) |
| 5 | Check that the correct temperature regulation and temperature settings have been selected. Are the sensors located correctly? |
| 6 | Check that the fans rotate freely. |
| 7 | Check that all air dampers work. The unit must not be operated with closed air dampers! |
| 8 | Check that all doors are properly closed. |
| 9 | Check that settings on the circuit board are correct (cf. chap. 2-8). |
| 10 | Check that the heat recovery system works correctly. |
| 11 | Check that the heat control works correctly. |
| 12 | If the unit has a water battery, you must test the frost function. Cool the frost sensor to below 5 °C. The unit should stop and the air dampers close. |
| 13 | See chapter 4-1.3 Troubleshooting and follow the instructions. |
| 14 | Tighten all terminal blocks after commissioning. |

| | | |
|----------|--------------------------------------------------------|-----------|
| N | 3-1 Referansedata | 39 |
| | 3-1.1 Vekt..... | 39 |
| | 3-1.2 Plassbehov..... | 39 |
| | 3-1.3 Oversiktsbilde..... | 40 |
| | 3-1.4 Systemskisse..... | 40 |
| | 3-1.5 Målskisse..... | 43 |
| | 3-1.6 Tekniske spesifikasjoner..... | 44 |
| | 3-1.7 Kapasitetsdiagram, lyddata, spesifikasjoner..... | 47 |

| | | |
|----------|---------------------------------------------------------|-----------|
| S | 3-1 Referensdata | 39 |
| | 3-1.1 Vikt..... | 39 |
| | 3-1.2 Platsbehov..... | 39 |
| | 3-1.3 Översiktsbild..... | 40 |
| | 3-1.4 Systemskiss..... | 40 |
| | 3-1.5 Måttskiss..... | 43 |
| | 3-1.6 Tekniska specifikationer..... | 44 |
| | 3-1.7 Kapacitetsdiagram, ljuddata, specifikationer..... | 47 |

| | | |
|-----------|--------------------------------------------------------|-----------|
| DK | 3-1 Referencedata | 39 |
| | 3-1.1 Vægt..... | 39 |
| | 3-1.2 Pladskrav..... | 39 |
| | 3-1.3 Oversigtsbillede..... | 40 |
| | 3-1.4 Systemskitse..... | 40 |
| | 3-1.5 Målskitse..... | 43 |
| | 3-1.6 Tekniske specifikationer..... | 45 |
| | 3-1.7 Kapacitetsdiagram, lyddata, specifikationer..... | 47 |

| | | |
|-----------|------------------------------------------------------|-----------|
| SF | 3-1 Vertailutiedot | 39 |
| | 3-1.1 Paino..... | 39 |
| | 3-1.2 Tilantarve..... | 39 |
| | 3-1.3 Yleiskatsauskuva..... | 40 |
| | 3-1.4 Järjestelmäpiirustus..... | 40 |
| | 3-1.5 Mittapiirustus..... | 43 |
| | 3-1.6 Tekniset tiedot..... | 45 |
| | 3-1.7 Kapasiteettikaavio, äänitiedot, erittelyt..... | 47 |

| | | |
|----------|---------------------------------------------------------|-----------|
| E | 3-1 Reference data | 39 |
| | 3-1.1 Weight..... | 39 |
| | 3-1.2 Space requirements..... | 39 |
| | 3-1.3 System overview..... | 40 |
| | 3-1.4 System Drawing..... | 40 |
| | 3-1.5 Dimensioned Drawing..... | 43 |
| | 3-1.6 Technical specifications..... | 46 |
| | 3-1.7 Capacity diagram, sound data, specifications..... | 47 |

| | | | |
|-----|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 3-1 | N Referansedata | S Referensdata | DK Referencedata |
| | SF Vertailutiedot | E Reference data | |


| | | | |
|-------|-----------------|-----------------|----------------|
| 3-1.1 | N Vekt | S Vikt | DK Vægt |
| | SF Paino | E Weight | |

| N | Bruttovækt aggregat | Vifte | Varmegjenvinner | Dører | Netto inntransport |
|--------------|----------------------|------------|-----------------------|----------|-------------------------|
| S | Bruttovikt aggregat | Fläkt | Värmeåtervinnare | Dörrar | Netto intransport |
| DK | Bruttovægt aggregat | Ventilator | Varmegenvindingsenhed | Låger | Netto indtransport |
| SF | Laitteen bruttopaino | Puhallin | Lämmöntalteenotin | Ovet | Sisääntuonti nettopaino |
| E | Gross unit weight | Fan | Heat recovery system | Doors | Net inward transport |
| L26 R | 308,5 kg | 2x15 kg | 61,5kg | 4x13,5kg | 163 kg |

| | | | |
|-------|----------------------|-----------------------------|---------------------|
| 3-1.2 | N Plassbehov | S Platsbehov | DK Pladskrav |
| | SF Tilantarve | E Space requirements | |

| Type | A | B |
|-------|--------|--------|
| L26 R | 1000mm | 600 mm |

- N** Dette er minimumskrav som bare tar hensyn til servicebehov. De enkelte lands lovkrav angående elektrisk sikkerhet kan avvike fra dette. Sjekk hvilke regler som gjelder for ditt land.
- S** Detta är ett minimikrav som bara tar hänsyn till servicebehov. De enskilda ländernas lagkrav angående elsäkerhet kan avvika från detta. Kontrollera vilka regler som gäller för ditt land.
- DK** Dette er minimumskrav, hvor der udelukkende tages højde for servicebehovene. Det enkelte lands lovkrav mht. elektrisk sikkerhed kan afvige fra dette. Undersøg, hvilke regler der gælder for dit land.
- SF** These are minimum requirements and only take service needs into account. National statutory requirements for electrical safety may deviate from this. Check which rules apply in your country.
- E** Tämä on vähimmäisvaatimus, joka ottaa huomioon vain huoltotarpeen. Maakohtainen sähköturvallisuuslainsäädäntö voi poiketa tästä. Tarkista omassa maassasi voimassa olevat säännöt.

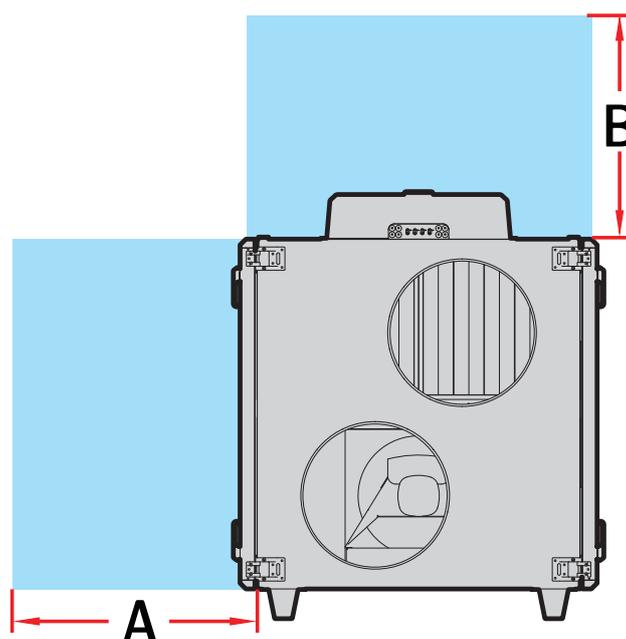


| | | | |
|-------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|
| 3-1.3 | N Oversiktsbilde | S Översiktsbild | DK Oversigtsbillede |
| | SF Yleiskatsauskuva | E System overview | |



- N** Vist i høyrekonfigurasjon
- S** Visas i högerkonfiguration
- DK** Vist i højrekonfiguration
- SF** Kuvassa oikeakätinen laitekoonpano
- E** Shown in right configuration

| | | | |
|-------|--------------------------------|-------------------------|------------------------|
| 3-1.4 | N Systemskisse | S Systemskiss | DK Systemskitse |
| | SF Järjestelmäpiirustus | E System Drawing | |

- N** Vist i høyrekonfigurasjon
Aggregatet kan utelukkende ha ett varmebatteri - vann eller el.
- S** Visas i högerkonfiguration
Aggregatet kan uteslutande ha ett värmebatteri - vatten eller el.
- DK** Vist i højrekonfiguration
Aggregatet kan kun have én varmeblade - vand eller el.
- SF** Kuvassa oikeakätinen laitekoonpano
Laitteessa voi olla vain yksi lämpöpatteri - vesi- tai sähköpatteri.
- E** Shown in right configuration
The unit can only have one heating battery - water or electric.

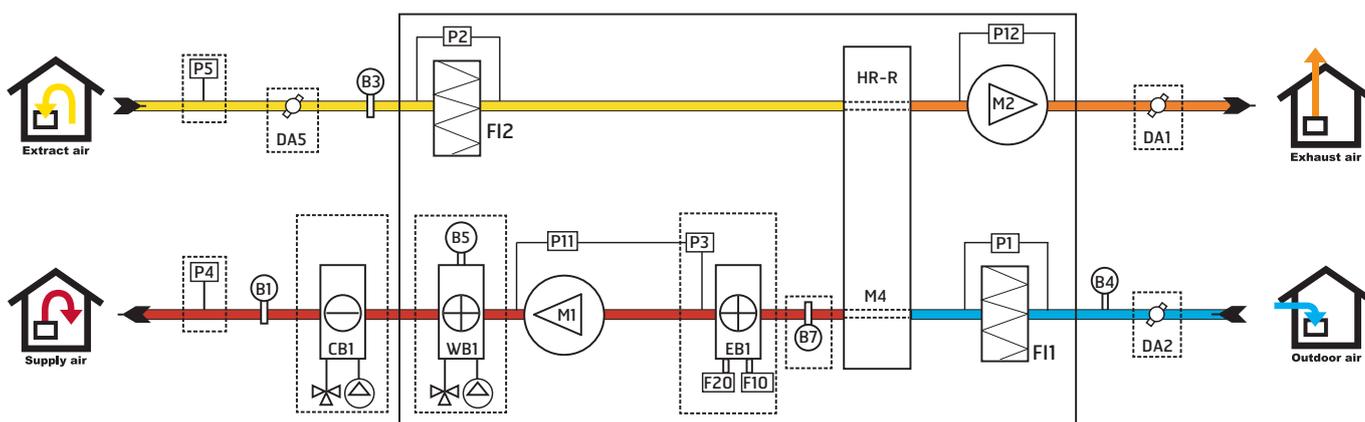

| | N | S | DK |
|------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| M1 | Tilluftvifte | Tilluftsfläkt | Indblæsningsventilator |
| M2 | Avtrekksvifte | Frånluftsfläkt | Udsugningsventilator |
| M4 | Rotormotor | Rotormotor | Rotormotor |
| F11 | Tilluftfilter | Tilluftsfilter | Indblæsningsluftfilter |
| F12 | Avtrekksfilter | Frånluftsfilter | Udsugningsluftfilter |
| HR-R | Rotorvarmeveksler | Rotorvärmväxlare | Rotorvarmeveksler |
| P1 | Filtervakt, tilluft | Filtervakt, tilluft | Pressostat, indblæsningsluft |
| P2 | Filtervakt, avtrekk | Filtervakt, frånluft | Pressostat, udsugning |
| P3 | Trykkvakt, tilluftsvifte* | Tryckvakt, tilluftsfläkt* | Pressostat, indblæsningsventilator* |
| P4 | Ekstern trykkføler | Ekstern trykgivare | Ekstern trykføler |
| P5 | Ekstern trykkføler | Ekstern trykgivare | Ekstern trykføler |
| B1 | Temperaturføler tilluft | Temperaturgivare tilluft | Temperaturføler indblæsning |
| B3 | Temperaturføler avtrekksluft | Temperaturgivare frånluft | Temperaturføler udsugningsluft |
| B4 | Temperaturføler uteluft | Temperaturgivare uteluft | Temperaturføler udeluft |
| B5 | Temperaturføler vannbatteri (frostvakt)** | Temperaturgivare vattenbatteri (frostvakt)** | Temperaturføler vandvarmevlade (frostvagt)** |
| B7 | Temperaturføler for virkningsgradmåling | Temperaturgivare, verkningsgradsmätning | Temperaturføler for virkningsgradmåling |
| F10 | Overhettningstermostat* | Överhettningstermostat* | Overophedningstermostat* |
| F20 | Overhettningstermostat* | Överhettningstermostat* | Overophedningstermostat* |
| DA1 | Spjæld, avkast*** | Spjäll, avluft*** | Spjæld, afkast*** |
| DA2 | Spjæld, uteluft*** | Spjäll, uteluft*** | Spjæld, udeluft*** |
| DA5 | Spjæld, omluft*** | Spjäll, omluft*** | Spjæld, omluft*** |
| WB1 | Eftervarmebatteri, vann** | Eftervarmebatteri, vatten** | Eftervarmevlade, vand** |
| EB1 | Eftervarmebatteri, elektrisk* | Eftervarmebatteri, elektrisk* | Eftervarmevlade, elektrisk* |
| CB1 | Kjølebatteri*** | Kylbatteri*** | Kølevlade*** |
| P11 | Trykksensor tilluftsvifte | Trykksensor, tilluftsfläkt | Tryksensor indblæsningsventilator |
| P12 | Trykksensor avtrekksvifte | Trykksensor, frånluftsfläkt | Tryksensor udsugningsventilator |

N x På kretskort i elrom
 * Bare ved bruk av el.batteri, ikke standard
 ** Bare om vannbatteri er installert, ikke standard
 *** Ikke standard



S x På kretskort i elrummet
 * Bara vid användning av elbatteri, inte standard
 ** Bara om vattenbatteri är installerat, inte standard
 *** Inte standard

DK x På kredsløbskort i elrum
 * Kun ved brug af elvarmevlade, ikke standard
 ** Kun hvis vandvarmevlade er installeret, ikke standard
 *** Ikke standard


| | SF | E |
|-------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| M1 | Tuloilmapuhallin | Supply air fan |
| M2 | Poistoilmapuhallin | Extract air fan |
| M4 | Roottorimoottori | Rotor motor |
| F11 | Tuloilmasuodatin | Supply air filter |
| F12 | Poistoilmasuodatin | Extract air filter |
| HR-R | Lämmönsiirrin | Rotary wheel-type heat exchanger |
| P1 | Suodatinvahti, tuloilma | Supply air filter relay |
| P2 | Suodatinvahti, poistoilma | Extract air filter relay |
| P3 | Painevahti, tuloilmapuhallin* | Supply air fan pressure relay* |
| P4 | ulkoinen paineanturi | External pressure sensor |
| P5 | ulkoinen paineanturi | External pressure sensor |
| B1 | Lämpötila-anturi, tuloilma | Supply air temperature sensor |
| B3 | Lämpötila-anturi, poistoilma | Extract air temperature sensor |
| B4 | Lämpötila-anturi, ulkoilma | Outdoor air temperature sensor |
| B5 | Lämpötila-anturi, vesipatteri (jäätymisvahti)** | Water battery temperature sensor (frost relay)** |
| B7 | Lämpötila-anturi, hyötysuhdemittaukset | Temperaturesensor for efficiency measurements |
| F10 | Ylikuumenemistermostaatti* | Overheating thermostat* |
| F20 | Ylikuumenemistermostaatti* | Overheating thermostat* |
| DA1 | Pelti, jäteilma*** | Damper, exhaust*** |
| DA2 | Pelti, ulkoilma*** | Damper, outdoor air*** |
| DA5 | Pelti, paluu ilman*** | Damper, return air*** |
| WB1 | Lämmityspatteri (vesi)** | Heating battery, water** |
| EB1 | Lämmityspatteri (sähkö)* | Heating battery, electric* |
| CB1 | Jäähdytyspatterin*** | Cooling battery*** |
| P11 | Paineanturi, tuloilmapuhallin | Pressure sensor, supply air fan |
| P12 | Paineanturi, poistoilmapuhallin | Pressure sensor, extract air fan |

SF
x Piirikortissa sähköhuoneessa
** Vain sähköpatteria käytettäessä, ei vakiona*
*** Vain jos vesipatteri on asennettu, ei vakiona*
**** Ei vakiona*
E
x On circuit board in electrical compartment
** Only where use of electric battery, not standard*
*** Only if water battery is installed, not standard*
**** Not standard*

| | | | |
|-------|--------------------------|------------------------------|---------------------|
| 3-1.5 | N Målskisse | S Måttskiss | DK Målskitse |
| | SF Mittapiirustus | E Dimensioned Drawing | |

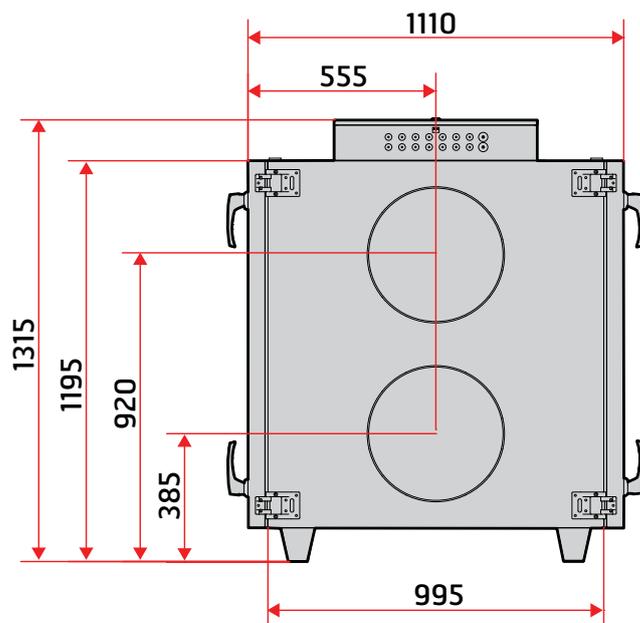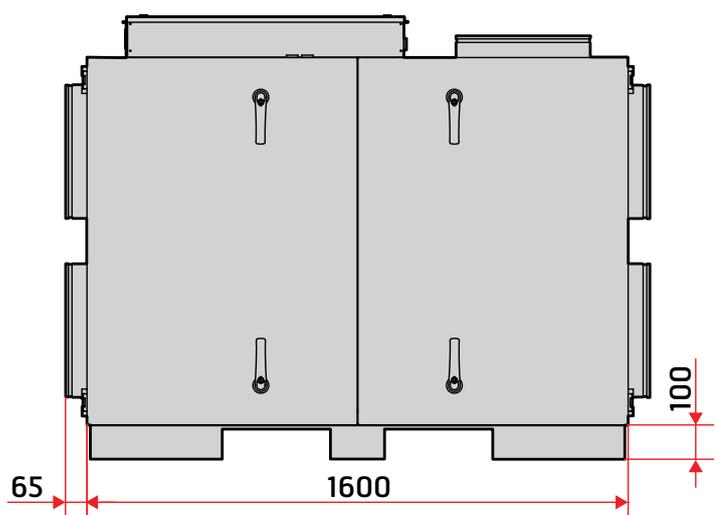

Vanntilkoblingspunkter
Vattenanslutningspunkter
Vandtilkoblingspunkter
Vesiliitäntäpisteet
Water connection points

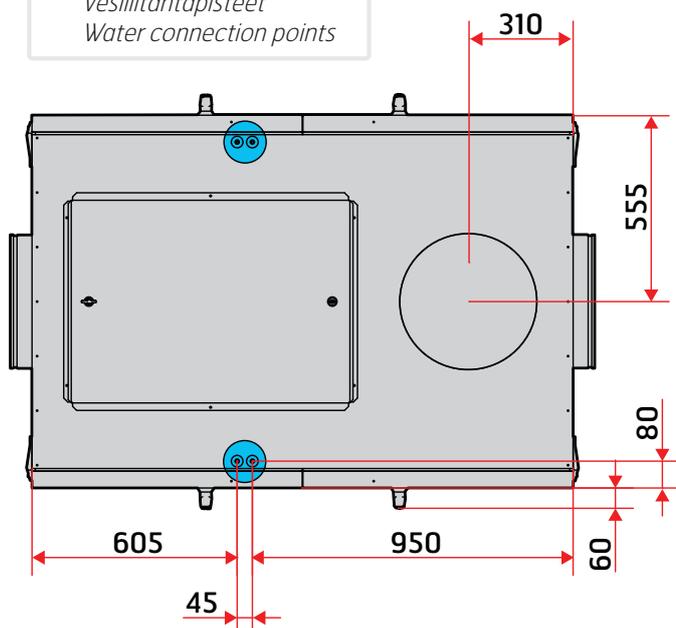

*Uten dør
*Utan dörr
*Uden låge
*Ilman ovea
*Without door

- N** Dimensjonene er like på begge kortsider. Tegningene viser en høyremodell. Alle mål i mm.
- S** Måttsättningen är lika för båda kortsidorna. Ritningarna visar en högermodell. Alla mått i mm.
- DK** Målene er ens på begge kortsider. Tegninger viser en højre model. Alle mål i mm.
- SF** Molempien päätysivujen mitat ovat samat. Kaikki mitat ilmoitetaan mm:eissä.
- E** The dimensions are the same on both end sides. The drawing shows a right model. All dimensions in mm.

| | | | |
|-------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| 3-1.6 | N Tekniske spesifikasjoner | S Tekniska specifikationer | DK Tekniske specifikationer |
| | SF Tekniset tiedot | E Technical specifications | |

N

| | El.batteri | | Vannbatteri | |
|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Merkespenning | 230V | 400V | 230V | 400V |
| Sikringsstørrelse | 3 x 40 A | 3 x 25 A | 3 x 16 A | 3 x 16 A |
| Merkestrøm, totalt | 36 A | 17 A | 14 A | 8 A |
| Merkeeffekt, total | 10400 W | 10400 W | 2900 W | 2900 W |
| Merkeeffekt, el.batteri | 7500 W | 7500 W | | |
| Merkeeffekt, vifter | 2 x 1350 W (230V) |
| Viftetype | B-hjul | B-hjul | B-hjul | B-hjul |
| Viftemotorstyring | 0-10V | 0-10V | 0-10V | 0-10V |
| Viftehastighet-turtall, maks | 2920 rpm | 2920 rpm | 2920 rpm | 2920 rpm |
| Filtertype | F7 posefilter | F7 posefilter | F7 posefilter | F7 posefilter |
| Filtermål (BxHxD mm) | 2 x (995x450x350) | 2 x (995x450x350) | 2 x (995x450x350) | 2 x (995x450x350) |
| Vekt | | | | |
| Kanaltilkobling | Ø 400 mm | Ø 400 mm | Ø 400 mm | Ø 400 mm |
| Høyde | 1315 mm | 1315 mm | 1315 mm | 1315 mm |
| Bredde (med nipler) | 1730 mm | 1730 mm | 1730 mm | 1730 mm |
| Dybde (uten dør) | 995 mm | 995 mm | 995 mm | 995 mm |
| Dybde (med dør og håndtak) | 1230 mm | 1230 mm | 1230 mm | 1230 mm |

S

| | Elbatteri | | Vattenbatteri | |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Märkspänning | 230V | 400V | 230V | 400V |
| Sikringsstørrelse | 3 x 40 A | 3 x 25 A | 3 x 16 A | 3 x 16 A |
| Märkström, totalt | 36 A | 17 A | 14 A | 8 A |
| Märkeeffekt, totalt | 10400 W | 10400 W | 2900 W | 2900 W |
| Märkeeffekt, elbatteri | 7500 W | 7500 W | | |
| Märkeeffekt, fläktar | 2 x 1350 W (230V) |
| Fläkttyp | B-hjul | B-hjul | B-hjul | B-hjul |
| Fläktmotorstyring | 0-10V | 0-10V | 0-10V | 0-10V |
| Fläkthastighet – varvtal, max. | 2920 rpm | 2920 rpm | 2920 rpm | 2920 rpm |
| Filtertyp | F7 påsfilter | F7 påsfilter | F7 påsfilter | F7 påsfilter |
| Filtermått (BxHxD mm) | 2 x (995x450x350) | 2 x (995x450x350) | 2 x (995x450x350) | 2 x (995x450x350) |
| Vikt | | | | |
| Kanalanslutning | D 400 mm | D 400 mm | D 400 mm | D 400 mm |
| Höjd | 1315 mm | 1315 mm | 1315 mm | 1315 mm |
| Bredd med nipler | 1730 mm | 1730 mm | 1730 mm | 1730 mm |
| Djup (utan dörr) | 995 mm | 995 mm | 995 mm | 995 mm |
| Djup (med dörr och handtag) | 1230 mm | 1230 mm | 1230 mm | 1230 mm |

DK

| | Elvarmeblade | | Vandvarmeblade | |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Mærkespænding | 230V | 400V | 230V | 400V |
| Sikringsstørrelse | 3 x 40 A | 3 x 25 A | 3 x 16 A | 3 x 16 A |
| Mærkestrøm, total | 36 A | 17 A | 14 A | 8 A |
| Mærkeeffekt, total | 10400 W | 10400 W | 2900 W | 2900 W |
| Mærkeeffekt elvarmeblade | 7500 W | 7500 W | | |
| Mærkeeffekt, ventilatorer | 2 x 1350 W (230V) |
| Ventilatorstype | B-hjul | B-hjul | B-hjul | B-hjul |
| Ventilatormotorstyring | 0-10V | 0-10V | 0-10V | 0-10V |
| Ventilatorhastighed - rpm maks. | 2920 rpm | 2920 rpm | 2920 rpm | 2920 rpm |
| Filtertype | F7 posefilter | F7 posefilter | F7 posefilter | F7 posefilter |
| Filtermål (BxHxD, mm) | 2 x (995x450x350) | 2 x (995x450x350) | 2 x (995x450x350) | 2 x (995x450x350) |
| Vægt | | | | |
| Kanaltilkobling | Ø 400 mm | Ø 400 mm | Ø 400 mm | Ø 400 mm |
| Højde | 1315 mm | 1315 mm | 1315 mm | 1315 mm |
| Bredde (med nipler) | 1730 mm | 1730 mm | 1730 mm | 1730 mm |
| Dybde (uden dør) | 995 mm | 995 mm | 995 mm | 995 mm |
| Dybde (med dør og håndtag) | 1230 mm | 1230 mm | 1230 mm | 1230 mm |

SF

| | Sähköpatteri | | Vesipatteri | |
|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nimellisjännite | 230V | 400V | 230V | 400V |
| Sulakekoko | 3 x 40 A | 3 x 25 A | 3 x 16 A | 3 x 16 A |
| Nimellisvirta, yhteensä | 36 A | 17 A | 14 A | 8 A |
| Nimellisteho, yhteensä | 10400 W | 10400 W | 2900 W | 2900 W |
| Nimellisteho, sähköpatteri | 7500 W | 7500 W | | |
| Nimellisteho, puhaltimet | 2 x 1350 W (230V) |
| Puhallintyyppi | B-pyöräinen | B-pyöräinen | B-pyöräinen | B-pyöräinen |
| Puhallinmoottorin ohjaus | 0-10V | 0-10V | 0-10V | 0-10V |
| Puhaltimien nopeus – suurin kierrosluku | 2920 rpm | 2920 rpm | 2920 rpm | 2920 rpm |
| Suodatintyyppi | F7-pussisuodatin | F7-pussisuodatin | F7-pussisuodatin | F7-pussisuodatin |
| Suodattimen mitat (L x K x S mm) | 2 x (995x450x350) | 2 x (995x450x350) | 2 x (995x450x350) | 2 x (995x450x350) |
| Paino | | | | |
| Kanavaliitäntä | D 400 mm | D 400 mm | D 400 mm | D 400 mm |
| Korkeus | 1315 mm | 1315 mm | 1315 mm | 1315 mm |
| Leveys | 1730 mm | 1730 mm | 1730 mm | 1730 mm |
| Syvyys (ilman ovea) | 995 mm | 995 mm | 995 mm | 995 mm |
| Syvyys (jossa ovi) | 1230 mm | 1230 mm | 1230 mm | 1230 mm |


E

| | Electric battery | | Water battery | |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Rated voltage | 230V | 400V | 230V | 400V |
| Fuse size | 3 x 40 A | 3 x 25 A | 3 x 16 A | 3 x 16 A |
| Rated current, total | 36 A | 17 A | 14 A | 8 A |
| Rated power, total | 10400 W | 10400 W | 2900 W | 2900 W |
| Rated power, electric battery | 7500 W | 7500 W | | |
| Rated power, fans | 2 x 1350 W (230V) |
| Fan type | B-wheel | B-wheel | B-wheel | B-wheel |
| Fan motor control | 0-10V | 0-10V | 0-10V | 0-10V |
| Max. fan speed | 2920 rpm | 2920 rpm | 2920 rpm | 2920 rpm |
| Filter type | F7 bag filter | F7 bag filter | F7 bag filter | F7 bag filter |
| Filter dimensions (WxHxD, mm) | 2 x (995x450x350) | 2 x (995x450x350) | 2 x (995x450x350) | 2 x (995x450x350) |
| Weight | | | | |
| Duct connection | D 400 mm | D 400 mm | D 400 mm | D 400 mm |
| Height | 1315 mm | 1315 mm | 1315 mm | 1315 mm |
| Width | 1730 mm | 1730 mm | 1730 mm | 1730 mm |
| Depth (without door) | 995 mm | 995 mm | 995 mm | 995 mm |
| Depth (with door and handle) | 1230 mm | 1230 mm | 1230 mm | 1230 mm |

| | | |
|-------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 3-1.7 | N Kapacitetsdiagram, lyddata, spesifikasjoner | S Kapacitetsdiagram, ljuddata, specifikationer |
| | DK Kapacitetsdiagram, lyddata, specifikationer | SF Kapasiteettikaavio, äänitiedot, erittelyt |
| | E Capacity diagram, sound data, specifications | |



| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> N Tilluftsside (med F7 filter) S Tilluftssida (med F7 filter) DK Indblæsningsside (med F7 filter) SF Tuloilmapuoli (jossa F7-suodatin) E Supply air side (with F7 filter) | <p>1</p> <ul style="list-style-type: none"> N Anleggsmotstand [Pa] S Anläggningsmotstånd [Pa] DK Anlægsmodstand (Pa) SF Laitteen vastus [Pa] | <p>2</p> <ul style="list-style-type: none"> N Luftmengde [l/s] S Luftflöde [l/s] DK Luftmængde [l/s] SF Ilmamäärä [l/s] |
| <ul style="list-style-type: none"> N Vannbatteri [Pa] S Vattenbatteri [Pa] DK Vandvarmefflade [Pa] SF Vesipatteri [Pa] | <p>3</p> <ul style="list-style-type: none"> N Effektforbruk [W] S Effekt [W] DK Effektforbrug [W] SF Virrankulutus [W] | <p>4</p> <ul style="list-style-type: none"> N Luftmengde [m³/h] S Luftflöde [m³/h] DK Luftmængde [m³/h] SF Ilmamäärä [m³/h] |

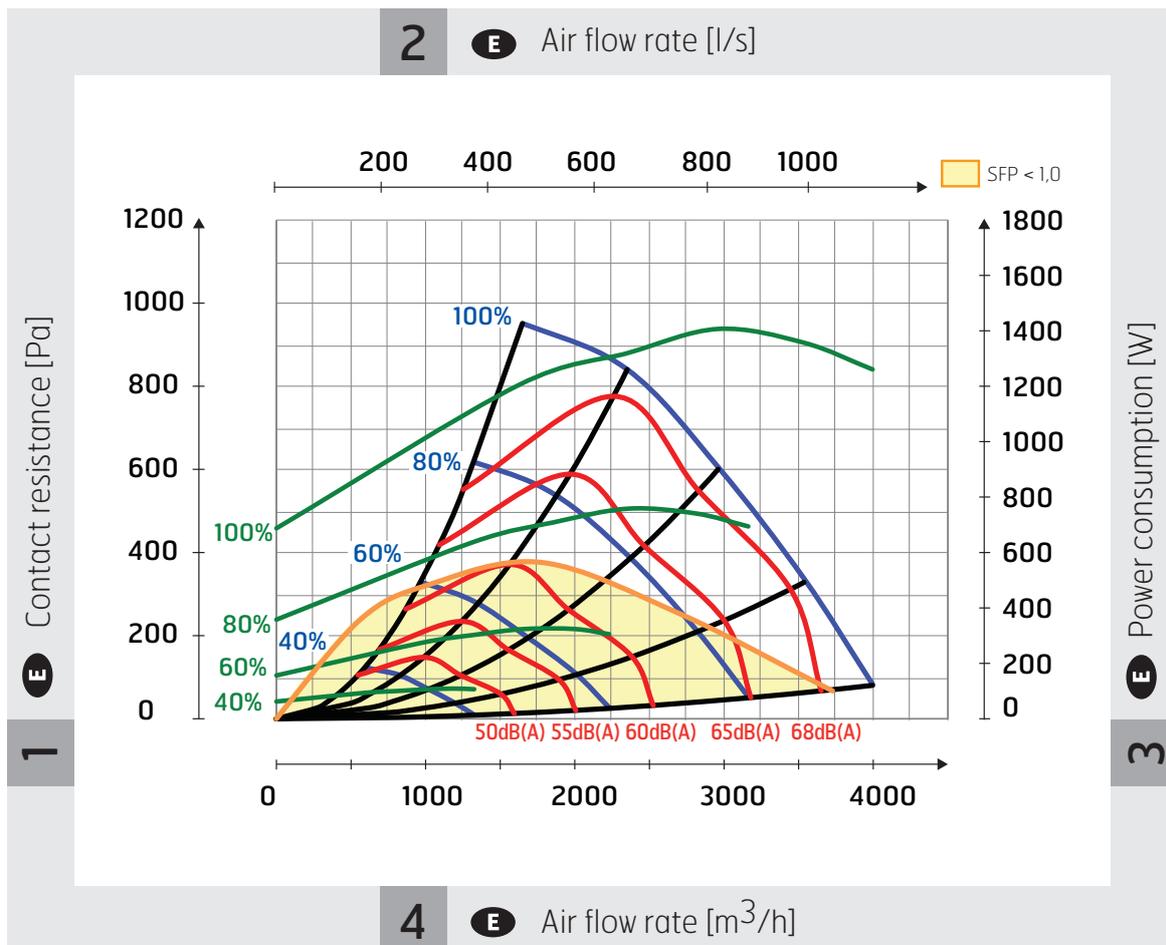

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>N Avtrekkside (med F7 filter)</p> <p>S Frånluftssida (med F7 filter)</p> <p>DK Udsugningsside (med F7 filter)</p> <p>SF Poistoilmapuoli (jossa F7-suodatin)</p> <p>E Extract air side (with F7 filter)</p> | <p>1</p> <p>N Anleggsmotstand [Pa]</p> <p>S Anläggningsmotstånd [Pa]</p> <p>DK Anlægsmodstand (Pa)</p> <p>SF Laitteen vastus [Pa]</p> | <p>2</p> <p>N Luftmengde [l/s]</p> <p>S Luftflöde [l/s]</p> <p>DK Luftmængde [l/s]</p> <p>SF Ilmamäärä [l/s]</p> |
| <p>N Gule felt: SFP < 1,0 pr. vifte</p> <p>S Gula fält: SFP < 1,0 per fläkt</p> <p>DK Gule felter: SFP < 1,0 pr. ventilator</p> <p>SF Keltaiset kentät: SFP < 1,0 puhallinta kohden</p> <p>E Yellow field: SFP < 1.0 per fan</p> | <p>3</p> <p>N Effektforbruk [W]</p> <p>S Effekt [W]</p> <p>DK Effektforbrug [W]</p> <p>SF Virrankulutus [W]</p> | <p>4</p> <p>N Luftmengde [m³/h]</p> <p>S Luftflöde [m³/h]</p> <p>DK Luftmængde [m³/h]</p> <p>SF Ilmamäärä [m³/h]</p> |

N

Lyddata er angitt ved lydeffektnivå LwA i kapasitetsdiagrammene og korrigeres med tabellen for de ulike oktavbånd. Avstrålt støy gir Lw i de ulike oktavbåndene og LwA tot. Avstrålt støy regnes ut ved å ta støyverdi fra tilluftstabell og trekke fra totalverdi fra korreksjonsfaktortabell. Data for tilluft er målt i henhold til ISO 5136 «In duct method» Avstrålt støy er målt i henhold til ISO 9614-2 Måleutstyr Bruel & Kjaer 2260

S

Ljuddata anges ved ljudeffektnivå LwA i kapasitetsdiagrammen og korrigeras med tabellen för de olika oktavbanden. Ljud ger Lw i de olika oktavbanden och LwA tot. Ljud till omgivningen räknas ut genom att man tar ljudvärdet från tilluftstabellen och drar ifrån totalvärdet från korreksjonsfaktortabellen. Data för tilluft är mätt i enlighet med ISO 5136 "In duct method" Ljud till omgivningen har mätts i enlighet med ISO 9614-2 Mätutrustning Bruel & Kjaer 2260

DK

Lyddata er angivet ved lydeffektniveau LwA i kapacitetsdiagrammerne og korrigeres med tabellen nedenfor for de forskellige oktavbånd. Afgivet støj giver Lw i de forskellige oktavbånd og LwA tot. Afgivet støj beregnes ved at tage støjværdien fra indblæsningstabellen og fratække totalværdien fra korreksjonsfaktortabellen. Data for indblæsningsluft er målt i henhold til ISO 5136 "In duct method" Afgivet støj er målt i henhold til ISO 9614-2 Måleudstyr Bruel & Kjaer 2260


SF

Äänitiedot annetaan kapasiteettikaavioissa äänitehotasoina (LwA) ja korjataan eri oktaavikaistoille alla olevan taulukon avulla. Lw on melun äänitehotaso eri oktaavikaistoilla ja LwA on kokonaisäänitehotaso. Säteilymelu lasketaan ottamalla meluarvo tuloilmataulukosta ja vähentämällä se korjauskerrointaulukon kokonaisarvosta. Tuloilmamedot on mitattu standardin ISO 5136 kanavamenetelmän mukaisesti. Säteilymelu on mitattu standardin ISO 9614-2 mukaisesti. Mittauslaitteisto: Bruel & Kjaer 2260

| N Korreksjonsfaktor for Lw | | DK Korreksjonsfaktor for Lw | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------|-----|-----|------|------|------|------|-------|
| S Korreksjonsfaktor för Lw | | E Correction factor for Lw | | | | | | | |
| SF Korjauskerroin Lw:n laskemista varten | | | | | | | | | |
| Hz | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | LwA |
|  Supply air | 10 | 6 | 1 | -5 | -5 | -9 | -16 | -20 | |
|  Extract air | 14 | 8 | 2 | -2 | -14 | -21 | -33 | -38 | |
| Avstrålt Ljud till omgivningen Afgivet Säteilymelu Radiated | -32 | -21 | -20 | -20 | -28 | -27 | -32 | -49 | -19,3 |

E

Sound data is given at sound power level LwA in the capacity diagrams and is corrected with the table for the various octave bands. Radiated noise produces Lw in the various octave bands and total LwA. Radiated noise is calculated by taking the noise value from the supply air table and deducting the total value from the correction factor table. Data for supply air is measured in accordance with ISO 5136, the "In-duct method". Radiated noise is measured in accordance with ISO 9614-2. Bruel & Kjaer measuring equipment, type 2260.

| | N Kurveforklaring | S Kurvforklaring | DK Kurveforklaring | SF Käyrien selitykset | E Graph key |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|  | Luftkapasitet ved forskjellig kapasitetsinnstilling i Volt. | Luftkapasitet vid olika kapacitetsinställningar i volt. | Luftkapasitet ved forskjellig kapasitetsinnstilling i Volt. | Ilman kapasiteetti eri kapasiteetti-isäädöillä voltteina. | Air capacity at various capacity settings in Volt. |
|  | Effektforbruk tilluftsvifte ved forskjellig kapasitetsinnstilling | Effekt tilluftsfläkt vid olika kapacitetsinställningar | Effektforbrug indblæsningsventilator ved forskjellig kapasitetsinnstilling | Tuloilmapuhaltime virrankulutus eri kapasiteettiasetuksilla | Supply air fan power consumption at various capacity settings. |
|  | Lydeffektnivå LwA, jfr. korreksjonstabell | Ljudeffektnivå LwA, jfr. korreksjonstabell | Lydeffektniveau LwA, jfr. korreksjonstabel | Äänitehotaso LwA, vrt. korjaustaulukko | Sound power level LwA, cf. correction table. |
|  | Trykkreduksjon ved bruk av vannbatteri | Trykkreduksjon vid användning av vattenbatteri | Trykkreduksjon ved brug af vandvarmevlade | Painehäviö vesipatteria käytettäessä | Pressure reduction using a water battery |

N
Seksjon 4

| | | |
|-------|----------------------------|----|
| 4-1 | Vedlikehold | 51 |
| 4-1.1 | Generelt vedlikehold | 51 |
| 4-1.2 | Bytte av filter | 56 |
| 4-1.3 | Feilsøking | 57 |
| 4-2 | Samsvarserklæring CE | 60 |
| 4-3 | Produkt / Miljødeklarasjon | 62 |

S
Avsnitt 4

| | | |
|-------|----------------------------------|----|
| 4-1 | Underhåll | 52 |
| 4-1.1 | Generellt underhåll | 52 |
| 4-1.2 | Byte av filter | 56 |
| 4-1.3 | Felsökning | 58 |
| 4-2 | Försäkran om överensstämmelse CE | 60 |
| 4-3 | Produkt / Miljödeklaration | 62 |

DK
Sektion 4

| | | |
|-------|-------------------------------|----|
| 4-1 | Vedligeholdelse | 53 |
| 4-1.1 | Generell vedligeholdelse | 53 |
| 4-1.2 | Filterskift | 56 |
| 4-1.3 | Fejlsøgning | 58 |
| 4-2 | EU-overensstemmelseserklæring | 60 |
| 4-3 | Produkt / Miljødeklaration | 63 |

SF
Osa 4

| | | |
|-------|----------------------------------|----|
| 4-1 | Kunnossapito | 54 |
| 4-1.1 | Yleinen kunnossapito | 54 |
| 4-1.2 | Svodattimien vaihto | 56 |
| 4-1.3 | Vianmääritys | 58 |
| 4-2 | Vaatimustenmukaisuusvakuutus, CE | 60 |
| 4-3 | Tuote- ja ympäristöseloste | 63 |

E
Section 4

| | | |
|-------|-------------------------------------|----|
| 4-1 | Maintenance | 55 |
| 4-1.1 | General maintenance | 55 |
| 4-1.2 | Replacing filters | 56 |
| 4-1.3 | Troubleshooting | 59 |
| 4-2 | EU Declaration of Conformity | 60 |
| 4-3 | Product / Environmental Declaration | 64 |

N 4-1 Vedlikehold

4-1.1 Generelt vedlikehold



Før man foretar service eller vedlikehold inkludert rengjøring, må aggregatet gjøres strømløst.

1. Skru av aggregatet i følgende meny på håndterminalen:
"Hovedmeny / Enhet / Driftsmodus / Manuell styrning" – velg AV.
2. Vent i 3 minutter.
3. Skru av allpolig bryter



Det bør foretas regelmessig tilsyn av anlegget, og dette må utføres av kvalifisert driftspersonell. Tilsynet bør gjennomføres to ganger pr år fortrinnsvis vår og høst. Ved bruk av vannbatteri for varming av luften, sjekk anlegget for eventuelle vannlekkasjer. Lytt etter ulyder og se etter unormale vibrasjoner, kontroller med jevne mellomrom at luftinntaket er fritt for snø og løv. Tilsyn og vedlikehold av vifter, gjenvinner, spjeld, filter og varmebatteri er kjerneområder for å oppnå best mulig ytelse.

| Komponent | Handling | Intervall |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Rotor | Siden anlegget har montert filtre av høy tetthetsklasse, skal det normalt ikke være behov for rengjøring av rotoren. Dersom dette allikevel skulle bli nødvendig, kan støv fjernes med en bløt børste. Ytterligere rengjøring kan du foreta ved å ta ut rotoren og sprøyte den med fettoppløselig rengjøringsmiddel og deretter renblåse den fra motsatt side. Avstand ca 60 mm og maks trykk på 8,0 bar. Drivreim kontrolleres og etterstrammes om nødvendig. Sjekk at alle pakninger rundt rotoren er hele og tette. Bruk ikke rengjøringsmiddel som er skadelig for aluminium eller for miljøet. | Ved behov |
| Spjeld | Spjeldplatene er opphengt i kunststofflager og trenger ikke smøring. De enkelte spjeldplatene er forbundet gjennom et armsystem som heller ikke trenger smøring. Sjekk årlig at spjeldet er tett. Dersom spjeldet ikke tetter skikkelig, kan det ordnes ved justering av spjeldmotor eller eventuelt justering av armtrekket. | Sjekk 1 gang per år |
| Filter | Filterskifte er avhengig av støvkonsentrasjonen i luften som passerer gjennom filtrene, og er av stor betydning for anleggets funksjon. Filterskifte skal utføres når lampe for filterskifte på styrepanelet lyser, eller minimum en gang pr. år. | 1-2 gang per år |
| El.batteri | Gå over ledningene til el.batteri minst to ganger i året. Se etter skadde ledninger og komponenter. Etterskru også alle rekkeklemmer for strømforsyning til el.batteriet (elementer, kontaktorer, SSR) og øvrige rekkeklemmer. | 2 ganger per år / |
| Vannbatteri | Vannbatteriet vil svært sjelden bli utsatt for skitt siden anlegget har montert filtre av høy tetthetsklasse. Dersom det likevel skulle bli nødvendig, kan du bruke trykkluft som blåses motsatt vei av luftretningen eller en støvsuger med mykt munnstykke. Rengjøringen må gjøres forsiktig slik at batteriets lameller ikke ødelegges. | |
| Vifter | Vifter vil svært sjelden bli utsatt for skitt siden anlegget har montert filtre av høy tetthetsklasse. Dersom det likevel skulle bli nødvendig, kan du bruke trykkluft som blåses motsatt vei av luftretningen eller en støvsuger med mykt munnstykke. | Ved behov |
| Korrosjonsskader | Om det har kommet korrosjonsskader på lameller eller rør kan det tyde på fuktighet eller etsende luft. Årsaken må finnes og utbedres. | Ved behov |

S 4-1 Underhåll

4-1.1 Generellt underhåll



Innan man utför service eller underhåll inklusive städning, måste strömmen till aggregatet stängas av.

1. Slå av aggregatet i följande meny på handterminalen: "Huvudmeny/Aggregat/Driftfunktioner/Manuell styrning" – välj AV.
2. Vänta i 3 minuter.
3. Slå av allpolig brytare.



Det bör utföras regelbunden tillsyn av anläggningen och detta måste utföras av kvalificerad driftspersonal. Tillsynen bör genomföras två gånger per år, helst vår och höst. Vid användning av vattenbatteri för uppvärmning av luften bör du kontrollera anläggningen beträffande eventuella vattenläckage. Lyssna efter oljud och titta efter onormala vibrationer samt kontrollera med jämna mellanrum att luftintaget är fritt från snö och löv. Tillsyn och underhåll av fläktar, återvinnare, spjäll, filter och värmebatteri är huvudområden för att uppnå bästa möjliga prestanda.

| Komponent | Åtgärd | Intervall |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Rotor | Eftersom anläggningen har filter av hög täthetsklass monterade finns det normalt inget behov av rengöring av rotorn. Om det ändå skulle bli nödvändigt kan damm tas bort med en mjuk borste. Ytterligare rengöring kan du göra genom att ta ut rotorn och spruta den med fettlösende rengöringsmedel och därefter blåsa den ren från motsatt sida. Avstånd ca 60 mm och maximalt tryck på 8,0 bar. Kontrollera och spänn drivremmen om det behövs. Kontrollera att alla packningar runt rotorn är hela och täta. Använd inte rengöringsmedel som är skadligt för aluminium eller miljön. | Vid behov |
| Spjäll | Spjällplattorna är upphängda i plastlager och behöver inte smörjas. De enskilda spjällplattorna är sammankopplade genom ett armsystem som inte heller behöver smörjas. Kontrollera varje år att spjället är tätt. Om spjället inte är ordentligt tätt kan man få det tätt genom att justera spjällmotor eller eventuellt justera armdragningen. | Kontrollera 1 gång om året |
| Filter | Filterbyte beror på dammkoncentrationen i luften som passerar genom filtren och har stor betydelse för anläggningens funktion. Filterbyte ska utföras när lampan för filterbyte på manöverpanelen lyser eller minst en gång per år. | 1–2 gånger om året |
| Elbatteri | Gå över ledningarna till elbatteriet minst två gånger om året. Kontrollera så att det inte finns skadade ledningar eller komponenter. Efterspänn även alla kopplingsplintar för strömförsörjning till elbatteriet (element, kontaktorer, SSR) och övriga kopplingsplintar. | 2 gånger om året/ |
| Vattenbatteri | Vattenbatteriet utsätts mycket sällan för smuts eftersom anläggningen har filter av hög täthetsklass monterade. Om det ändå skulle bli nödvändigt kan du använda tryckluft för att blåsa i motsatt riktning mot luften eller använda en dammsugare med mjukt munstycke. Rengöringen måste göras försiktigt så att batteriets lameller inte förstörs. | |
| Fläktar | Fläktar utsätts mycket sällan för smuts eftersom anläggningen har filter av hög täthetsklass monterade. Om det ändå skulle bli nödvändigt kan du använda tryckluft för att blåsa i motsatt riktning mot luften eller använda en dammsugare med mjukt munstycke. | Vid behov |
| Korrosionsskador | Om det har uppkommit korrosionsskador på lameller eller rör kan det tyda på fuktighet eller frätande luft. Orsaken måste hittas och åtgärdas. | Vid behov |

DK 4-1 Vedligeholdelse

4-1.1 Generel vedligeholdelse



Før service eller vedligeholdelse herunder rengøring, skal aggregatet gøres spændingsløst.

1. Slå aggregatet af i følgende menu på håndterminalen:
Hovedmenu / Aggregat / Driftsfunktioner / Manuel styring – vælg FRA.
2. Vent i 3 minutter.
3. Slå den flerpolede afbryder af.



Der bør foretages regelmæssige eftersyn af anlægget, og dette skal udføres af kvalificeret driftspersonale. Eftersynene bør foretages to gange om året, helst forår og efterår. Når der bruges vandvarmeplade til opvarmning af luften, skal anlægget kontrolleres for eventuel vandlækage. Lyt efter mislyde og kontrollér for unormale vibrationer; kontrollér med jævne mellemrum, at luftindtaget er frit for sne og løv. Eftersyn og vedligeholdelse af ventilatorer, genvindingsenhed, spjæld, filtre og varmeplade er kerneområder for at opnå bedst mulig ydelse.

| Komponent | Handling | Interval |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Rotor | Da anlægget er forsynet med filtre af høj tæthedsklasse, bør der normalt ikke være behov for rengøring af rotoren. Hvis dette alligevel skulle blive nødvendigt, kan støv fjernes med en blød børste. Yderligere rengøring kan foretages ved at tage rotoren ud og sprøjte den med et fedtopløsende rengøringsmiddel og derefter renblæse den fra den modsatte side. Afstand ca. 60 mm og maks. tryk på 8,0 bar. Drivremmen kontrolleres og efterstrammes om nødvendigt. Kontrollér, at alle pakninger omkring rotoren er hele og tætte. Brug ikke et rengøringsmiddel, der er skadeligt for aluminium eller for miljøet. | Efter behov |
| Spjæld | Spjældpladerne er ophængt i kunststoflejer og kræver ikke smøring. De enkelte spjældplader er forbundet via et armsystem, der heller ikke kræver smøring. Kontrollér en gang om året, at spjældet er tæt. Hvis spjældet ikke er ordentligt tæt, kan det korrigeres ved justering af spjældmotor eller evt. justering af armtrækket. | Kontrollér 1 gang om året |
| Filtre | Filterudskiftningen afhænger af støvkonzentrationen i den luft, der passerer gennem filtrene, og er af stor betydning for anlæggets funktion. Der skal foretages filterudskiftning, når lampen for filterskift på betjeningspanelet lyser, eller mindst en gang om året. | 1-2 gange om året |
| Elvarmeplade | Efterse ledningerne til el-varmepladen mindst to gange om året. Kontrollér for beskadigede ledninger og komponenter. Efterspænd også alle rækkelemmer til strømforsyning af el-varmepladen (elementer, kontaktorer, SSR) samt de øvrige rækkelemmer. | 2 gange om året |
| Vandvarmeplade | Varmepladen vil kun yderst sjældent blive udsat for snavs, da anlægget er forsynet med filtre af høj tæthedsklasse. Hvis det alligevel skulle blive nødvendigt, kan man bruge trykluft, som blæses den modsatte vej i forhold til luftretningen, eller en støvsuger med blødt mundstykke. Rengøringen skal udføres forsigtigt, så varmepladens lameller ikke bliver ødelagt. | |
| Ventilatorer | Ventilatorer vil kun yderst sjældent blive udsat for snavs, da anlægget er forsynet med filtre af høj tæthedsklasse. Hvis det alligevel skulle blive nødvendigt, kan man bruge trykluft, som blæses den modsatte vej i forhold til luftretningen, eller en støvsuger med blødt mundstykke. | Efter behov |
| Korrosionsskader | Hvis der er sket korrosionsskader på lameller eller rør, kan det tyde på fugt eller ætsende luft. Årsagen skal findes og problemet afhjælpes | Efter behov |

SF 4-1 Kunnossapito

4-1.1 Yleinen kunnossapito



Ennen huollon tai kunnossapidon aloittamista kuten siivous laitteesta on katkaistava virta.

1. Kytke laite pois päältä seuraavasta käsipäätteen valikosta:
Päävalikko/Laite/Käyttötoiminnot/Manuaalinen ohjaus – valitse POIS.
2. Odota 3 minuuttia.
3. Kytke moninapainen katkaisin pois päältä.



Laite on tarkastettava säännöllisesti, ja sen saa tehdä vain pätevä käyttökäyttöhenkilöstö. Tarkastus tulee suorittaa kaksi kertaa vuodessa, mieluiten keväällä ja syksyllä. Kun ilman lämmittämiseen käytetään vesipatteria, tulee laite tarkistaa mahdollisten vesivuotojen varalta. Tarkkaile, kuuluuko melua tai näkykö epänormaalia tärinää. Tarkista myös tasaisin väliajoin, ettei ilmanottoaukossa ole lunta eikä lehtiä. Puhaltimien, lämmöntalteenottimien, peltien, suodattimien ja lämpöpatterien tarkastus ja kunnossapito ovat pääalueita parhaan mahdollisen suorituskyvyn saavuttamisen kannalta.

| Komponentti | Toimenpide | Aikaväli |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Roottori | Koska laitteeseen asennettujen suodattimien tiiviysluokka on korkea, roottoria ei normaalisti tarvitse puhdistaa. Jos puhdistusta kuitenkin tarvitaan, voidaan pöly poistaa pehmeällä harjalla. Lisäpuhdistusta varten roottori voidaan poistaa ja suihkuttaa sitä rasvaa irrottavalla puhdistusaineella ja sen jälkeen puhalleta puhtaaksi vastakkaiselta puolelta. Puhallusetäisyys noin 60 cm ja suurin paine 8 baria. Tarkista käyttöhihna ja kiristä tarvittaessa. Tarkista, että kaikki tiivisteet roottorin ympärillä ovat ehjiä ja tiiviitä. ⚠ Älä käytä puhdistusaineita, jotka ovat vahingollisia alumiinille tai ympäristölle. | Tarvittaessa |
| Pellit | Peltilevyt on ripustettu muovilaakereihin, eikä niitä tarvitse voidella. Yksittäiset peltilevyt on yhdistetty toisiinsa vipujärjestelmällä, jota ei myöskään tarvitse voidella. Tarkista pellin tiiviys vuosittain. Jos pelti ei ole täysin tiivis, se voidaan saada tiiviiksi peltimoottoria tai mahdollisesti vipuvetoa säätämällä. | Tarkista kerran vuodessa |
| Suodattimet | Suodattimien vaihto riippuu suodattimien läpi kulkevan ilman pölypitoisuudesta, ja sillä on suuri merkitys laitteen toiminnalle. Suodattimien vaihto suoritetaan, kun suodattimenvaihdon merkkivalo palaa, tai vähintään kerran vuodessa. | 1–2 kertaa vuodessa |
| Sähköpatteri | Käy läpi sähköpatterin johdot vähintään kaksi kertaa vuodessa. Varmista, ettei patterissa ole vahingoittuneita johtoja tai komponentteja. Kiristä myös kaikki sähköpatterin virransyötön kytkentärimat (patteri, pistokkeet, SSR) ja muut kytkentärimat. | 2 kertaa vuodessa |
| Vesipatteri | Vesipatteri likaantuu erittäin harvoin, koska laitteeseen asennettujen suodattimien tiiviysluokka on korkea. Jos puhdistusta kuitenkin tarvitaan, patteri voidaan puhalleta paineilmalla vastakkaiseen suuntaan kuin ilma tai imuroida pölynimurilla, jossa on pehmeä suutinkappale. Puhdistus on tehtävä varovasti, jotta patterin lamellit eivät turmellu. | |
| Puhaltimet | Puhaltimet likaantuvat erittäin harvoin, koska laitteeseen asennettujen suodattimien tiiviysluokka on korkea. Jos puhdistusta kuitenkin tarvitaan, puhaltimet voidaan puhalleta paineilmalla vastakkaiseen suuntaan kuin ilma tai imuroida pölynimurilla, jossa on pehmeä suutinkappale. | Tarvittaessa |
| Korroosioauriot | Jos lamelleihin tai putkiin on syntynyt korroosioaurioita, se voi viitata kosteuteen tai syövyttävään ilmaan. Syy on löydettävä ja korjattava. | Tarvittaessa |

E 4-1 Maintenance

4-1.1 General maintenance

 **All electrical power to the unit must be shut off before carrying out service or maintenance including cleaning**

1. Switch off the unit in the following menu on the handheld terminal:
Main menu / Unit / Operating functions / Manual control - select OFF.
2. Wait 3 minutes.
3. Switch off the all-pole switch.

 The system should be inspected regularly. This must be performed by qualified operating personnel. The inspection should be performed twice a year, preferably in the spring and autumn. If a water battery is used to heat the air, check the system for water leaks. Listen for abnormal sounds and check for abnormal vibrations. Check at regular intervals that the air intake is free of snow and leaves. The inspection and maintenance of fans, recovery systems, air dampers, filters and heating batteries are essential to achieve optimal performance.

| Component | Action | Interval |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Rotor | High impermeability filters are installed in the unit. It is not therefore usually necessary to clean the rotor. If it should however be necessary, dust can be removed with a soft brush. Further cleaning is possible by removing the rotor, spraying it with a grease solvent and then blowing it clean from the opposite side. Distance approximately 60 mm and max. pressure 8.0 bar. Check the drive belt and tighten it if necessary. Check that all seals around the rotor are intact and tight.  Do not use detergent that is harmful to aluminium or the environment. | Where required |
| Damper | The air damper plates are suspended in plastic bearings and do not need lubrication. The individual air damper plates are connected via an arm system that does not need lubrication either. Check every year that the air damper is tight. If the air damper is not properly tight, it can be corrected by adjusting the air damper motor or possibly adjusting the arm tension. | Check once a year |
| Filter | How frequently filters need replacing depends on the dust concentration in the air that passes through the filters. It is very important to replace filters to ensure that the system works properly. Filters must be replaced when the filter replacement lamp on the control panel lights up. They must be replaced at least once a year. | 1-2 times a year |
| Electric battery | Inspect the cables to the electric battery at least twice a year. Check for damaged cables and components. Check tighten all terminal blocks for power supply to the electric battery (elements, contactors, SSR) and other terminal blocks. | Twice a year / |
| Water battery | The water battery will be exposed to dirt very rarely, as the system has filters fitted with a high tightness class. If cleaning still is necessary, you can use compressed air, which is blown in the opposite direction to the air flow, or a vacuum cleaner with a soft nozzle. Cleaning must be done carefully to ensure that the battery's fins are not damaged. | |
| Fans | The fans will be exposed to dirt very rarely, as the system has filters fitted with a high tightness class. If cleaning still is necessary, you can use compressed air, which is blown in the opposite direction to the air flow, or a vacuum cleaner with a soft nozzle. Cleaning must be done carefully to ensure that the battery's fins are not damaged. | Where required |
| Corrosion damage | If there is corrosion damage to fins or pipes, this may indicate moisture or corrosive air. The cause must be found and remedied. | Where required |

| | | | |
|-------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------|
| 4-1.2 | N Bytte av filter | S Byte av filter | DK Filterskift |
| | SF Suodattimien vaihto | E Replacing filters | |




- N** • CS 2000 filter alarm
- 1-2 ganger pr år

- S** • CS 2000 filterlarm
- 1-2 gånger om året


- DK** • CS 2000 filter alarm
- 1-2 gange om året

- SF** • CS 2000 -suodatinhälytys
- 1-2 kertaa vuodessa

- E** • CS 2000 filter alarm
- 1-2 times a year

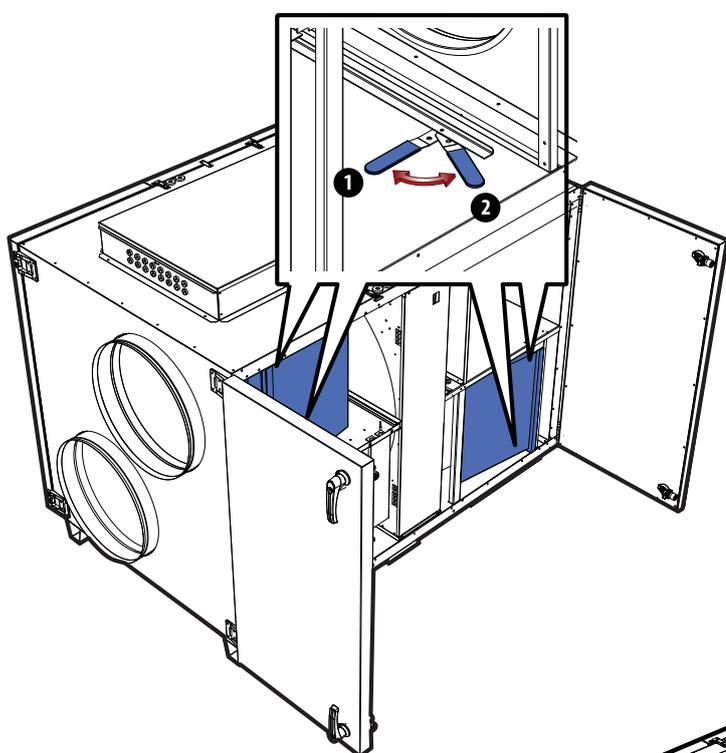


| | 1 | 2 |
|-----------|----------|------------|
| N | LÅST | ULÅST |
| S | LÅST | OLÅST |
| DK | LÅST | ULÅST |
| SF | LUKITTU | EI LUKITTU |
| E | LOCKED | UNLOCKED |

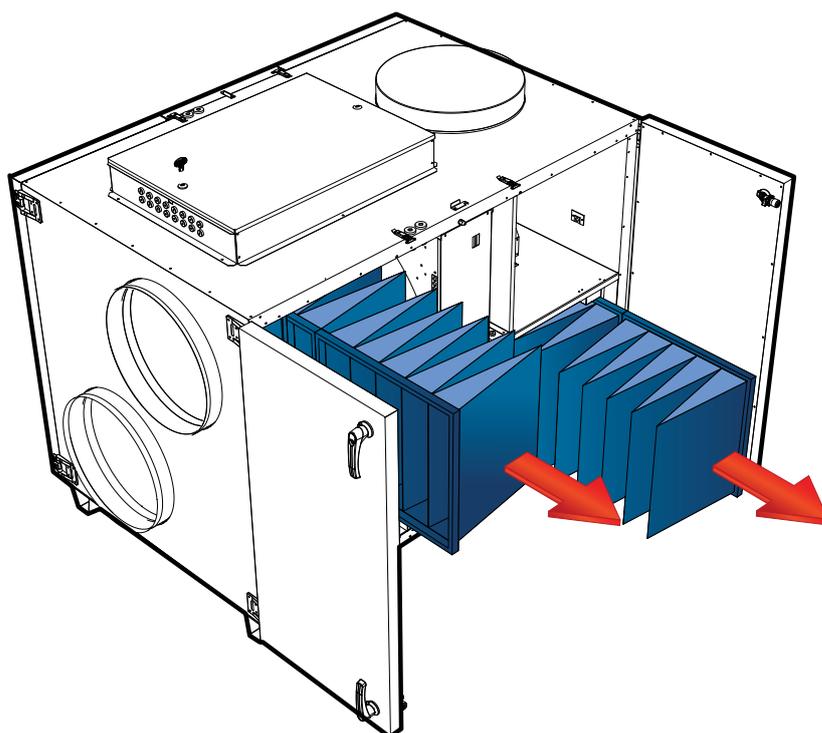

| | | | |
|-------|------------------------|--------------------------|-----------------------|
| 4-1.3 | N Feilsøking | S Felsökning | DK Fejlsøgning |
| | SF Vianmääritys | E Troubleshooting | |

i

- N** K-verdi L26: 0-9-5
- S** K-värde L26: 0-9-5
- DK** K-værdi L26: 0-9-5
- SF** K-arvo L26: 0-9-5
- E** K-value L26: 0-9-5

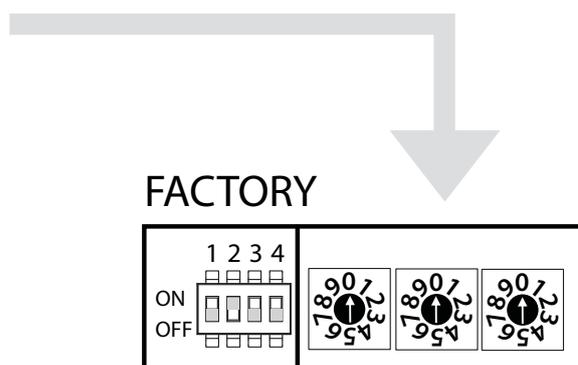

N

| Feil | Tiltak | Komponent |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aggregatet starter ikke | <ul style="list-style-type: none"> Kontroller sikringene og at det er strøm fram til aggregatet Kontroller styrepaneler slik at ikke aggregatet har stoppet pga. en alarm eller at servicebryter er av Kontroller at aggregatet ikke er i STOPP-modus Sjekk kretskortinnstillinger (se kap. 2-7) | Sikringer, overopphetningsvern, motorvern eller frostføler ved vannbatteri |
| Varmen kommer ikke på | <ul style="list-style-type: none"> Kontroller at trykkvakten er i orden (kun ved el.batteri) Kontroller at ventilen har styrestrøm (over 2V) og forsyningsspenning (ved vannbatteri) Kontroller temperaturfølere Sjekk kretskortinnstillinger (se kap. 2-7) | Trykkvakt Følere Ventil |
| Viftene starter ikke | <ul style="list-style-type: none"> Kontroller driftsinnstilling Kontroller at viftene har driftsspenning og styrestrøm (over 2V) Kontroller at ikke motorvern er aktivt | Motorvern |
| Rød lampe for motorvern lyser | <ul style="list-style-type: none"> Sjekk rotormotorens styringsboks Sjekk at rotor går lett Påse at mellomrom rotorvakt/følermagnet er 5-10 mm Slå av sikringene og servicebryteren. Ta av el-lokket på motorene. Sett på strømmen til aggregatene og kontroller driftsindikeringen på motoren (lysdiode på el. boks på motoren. Grønn blink OK. Rødt lys, ta kontakt med service). | Rotormotor |
| Feilmelding fra varmebatteri når dette ikke er installert. | <p>Still varmebatteri tilbake til fabrikkinnstillingene (aggregatet skal ikke ha ettervarme)</p> <ul style="list-style-type: none"> Sett mikrobryter nr. 1 til OFF. Se illustrasjon: Ta frem styrepanelet, bruk passord 2000. Koble ut varme og elvarme. Følg disse menybanene: <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <p>Hovedmeny > Konfigurasjon > Konfigurasjon 1 > Varme > Nei Hovedmeny > Konfigurasjon > Konfigurasjon 1 > Elvarme > Nei</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> Velg deretter: | Vannbatteri Elbatteri <div style="text-align: center;"> <p>USER</p> <p>ON OFF</p> <p>1 2 3 4</p> </div> |

S

| Fel | Åtgärd | Komponent |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Aggregatet startar inte | <ul style="list-style-type: none"> Kontrollera säkringarna och att det finns ström fram till aggregatet Kontrollera manöverpaneler så att inte aggregatet har stannat pga. ett larm eller att servicebrytaren är av Kontrollera att aggregatet inte är i STOPP-läge Kontrollera kretskortsinställningarna (se kap. 2-7) | Säkringar, överhettningsskydd, motorskydd eller frostgivare vid vattenbatteri |
| Värmen kommer inte igång | <ul style="list-style-type: none"> Kontrollera att tryckvakten fungerar (bara vid elbatteri) Kontrollera att ventilen har styrström (över 2 V) och försörjningsspänning (vid vattenbatteri) Kontrollera temperaturgivare Kontrollera kretskortsinställningarna (se kap. 2-7) | Tryckvakt Givare Ventil |
| Fläktarna startar inte | <ul style="list-style-type: none"> Kontrollera driftsinställning Kontrollera att fläktarna har driftspänning och styrström (över 2 V) Kontrollera att inte motorskyddet är aktivt | Motorskydd |
| Röd lampa lyser för motorskydd | <ul style="list-style-type: none"> Kontrollera styrboxens rotor Kontrollera att rotorn går lätt Kontrollera att mellanrum mellan rotorvakt/givarmagnet är 5–10 mm Slå av säkringarna och servicebrytaren. Ta av ellocket på motorerna. Koppla in strömmen till aggregaten och kontrollera driftsindikeringen på motorn (lysdiod på elbox på motorn. Grön blinkning OK. Rött ljus, ta kontakt med service.) | Rotormotor |
| Felmeddelande från värmebatteri när detta inte är installerat | <p>Ställ värmebatteri tillbaka till fabriksinställningarna (aggregatet skall inte ha eftervärme)</p> <ul style="list-style-type: none"> Ställ mikrobrytare nr. 1 till OFF. Se illustration: Ta fram styrpanelen, bruka lösenord 2000. Koppla ur värme och elvärme. Följ dessa menyvägar: <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> Huvudmeny > Konfiguration > Konfiguration 1 > Värme > Nei Huvudmeny > Konfiguration > Konfiguration 1 > Elvärme > Nei </div> <ul style="list-style-type: none"> Välj därefter: | Vattenbatteri Elbatteri |

DK

| Fejl | Afhjælpning | Komponent |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Aggregatet starter ikke | <ul style="list-style-type: none"> Kontrollér sikringerne og at der er strømforsyning til aggregatet Kontrollér betjeningspanelerne for at finde ud af, om aggregatet er stoppet pga. en alarm, og kontrollér at servicekontakten er slået fra Kontrollér, at aggregatet ikke er i STOP-modus Kontrollér kredsløbskortindstillinger (se kap. 2-7) | Sikringer, overophedningsværn, motorværn eller frostføler ved vandvarmeplade |
| Der kommer ikke varme på | <ul style="list-style-type: none"> Kontrollér, at pressostatet er i orden (kun ved el-varmeplade) Kontrollér, at ventilen har styrestrøm (over 2 V) og forsyningspænding (ved vandvarmeplade) Kontrollér temperaturløbere Kontrollér kredsløbskortindstillinger (se kap. 2-7) | Pressostat Følere Ventil |
| Ventilatorerne starter ikke | <ul style="list-style-type: none"> Kontrollér driftsindstilling Kontrollér, at ventilatorerne har driftsspænding og styrestrøm (over 2 V) Kontrollér, at motorværn ikke er aktivt | Motorværn |
| Rød lampe for motorværn lyser | <ul style="list-style-type: none"> Kontrollér styreboks rotor Kontrollér, at rotoren går let Kontrollér, at mellemrummet rotorvagt/magnetføler er 5-10 mm Slå sikringerne og serviceafbryderen fra. Fjern el-dækslet på motorerne. Tilslut strømmen til aggregaterne, og kontrollér driftsindikatoren på motoren (lysdiod på el-boks på motoren. Grønt blink OK. Rødt lys, kontakt service). | Rotormotor |
| Fejlmeddelelse fra varmeplade, når den ikke er installeret. | <p>Sæt varmeplade tilbage til fabriksindstillingerne (aggregatet skal ikke ha eftervarme)</p> <ul style="list-style-type: none"> Sæt mikrobryter nr. 1 til OFF. Se illustration: Bring op kontrolpanelet, brug adgangskoden 2000. Deaktiver varme og elvarme. Følg disse menustier: <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> Hovedmeny > Konfigurasjon > Konfigurasjon 1 > Varme > Nej Hovedmeny > Konfigurasjon > Konfigurasjon 1 > Elvarme > Nej </div> <ul style="list-style-type: none"> Vælg derefter: | Vandvarmeplade Elektrisk-varmeplade |

SF

| Vika | Toimenpide | Komponentti |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Laite ei käynnisty | <ul style="list-style-type: none"> Tarkista sulakkeet ja laitteen virransaanti. Varmista ohjauspaneeleista, ettei laite ole pysähtynyt hälytyksen vuoksi tai siksi, että huoltokatkaisin on pois päältä. Varmista, ettei laite ole PYSÄYTYS-tilassa. Tarkista piirikortin asetukset (katso luku 2-7) | Sulakkeet, ylikuumentussuoja, moottorisuoja tai jäätyminenestoanturi vesipatteria käytettäessä |
| Lämmitys ei käynnisty | <ul style="list-style-type: none"> Tarkista, että painevahti toimii (vain sähköpatteria käytettäessä). Tarkista, että venttiilillä on ohjausvirtaa (yli 2 V) ja syöttöjännitettä (vesipatteria käytettäessä). Tarkista lämpötila-anturi. Tarkista piirikortin asetukset (katso luku 2-7) | Painevahti Anturi Venttiili |
| Puhaltimet eivät käynnisty | <ul style="list-style-type: none"> Tarkista käyttöasetus. Tarkista, että puhaltimilla on käyttöjännitettä ja ohjausvirtaa (yli 2 V). Tarkista, että moottorisuoja on käytössä. | Moottorisuoja |
| Punainen moottorisuojan merkivalo palaa | <ul style="list-style-type: none"> Tarkista roottorin ohjauslaatikko. Tarkista, että roottori käy kevyesti. Tarkista, että roottorivahdin ja anturin magneetin välinen etäisyys on 5–10 cm. Kytke sulakkeet ja huoltokatkaisin pois päältä. Poista moottorien sähkökansi. Kytke virta laitteeseen ja tarkista moottorin toiminnan näyttö (valodiodi moottorin sähkölaatikossa. Punaisen merkivalon vilkkuminen on OK. Punainen valo, ota yhteys huoltoon.) | Roottorimoottori |
| Vikailmoitus lämpöpatterista kun sitä ei ole asennettu | <p>Aseta lämpöpatterin tehdasasetukset takaisin (yksikössä ei ole jälkilämmitystä)</p> <ul style="list-style-type: none"> Laita DIP-katkaisin nr. 1 OFF asentoon. Katso kuva: Ota ohjauspaneeli esille, ja käytä salasana 2000. Kytke lämmitys ja sähkölämmitys pois päältä. Seuraa näitä valikosta: <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> Päävalikko > Kokoonpano > Määrittely 1 > Lämmitys > Ei Päävalikko > Kokoonpano > Määrittely 1 > Sähkölämmitys > Ei </div> <ul style="list-style-type: none"> Valitse sen jälkeen:  UUELLEENKÄYNNISTYS | Vesipatterin Sähköpatteri  |

E

| Fault | Remedial action | Component |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| The unit does not start | <ul style="list-style-type: none"> Check the fuses and that there is power to the unit Check control panels in case the unit has stopped on account of an alarm or the service switch is off Check that the unit is not in the STOP mode Check circuit board settings (refer to chap. 2-7) | Fuses, overheating protection, motor protection or frost sensor with a water battery |
| The heating does not come on | <ul style="list-style-type: none"> Check that the pressure relay is OK (only with an electric battery) Check that the valve has control current (over 2 V) and supply voltage (with a water battery) Check temperature sensors Check circuit board settings (refer to chap. 2-7) | Pressure relay Sensors Valve |
| The fans do not start | <ul style="list-style-type: none"> Check operating settings Check that the fans have operating voltage and control current (over 2 V) Check that the motor protection is not active | Motor protection |
| A red lamp lights up for motor protection | <ul style="list-style-type: none"> Check the rotor control box Check that the rotor rotates easily Ensure that the space between the rotor guard and sensor magnet is 5-10 mm Switch off the fuses and the service switch. Remove the electrical cover on the motors. Switch on the power to the units and check the operation indication on the motor (LED on the electrical box on the motor. Green flash OK. Red light, contact service). | Rotor motor |
| Error message from heating battery when this isn't installed | <p>Set the heating battery back to factory settings (the unit shall not have any after heating)</p> <ul style="list-style-type: none"> Set DIP-switch nr. 1 to OFF. See illustration: Use the controller with password 2000. Disconnect heating and electrical heating. Follow these paths: <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> Main index > Configuration > Configuration 1 > Heating > No Main index > Configuration > Configuration 1 > Electrical heating > No </div> <ul style="list-style-type: none"> Choose:  RESTART | Water battery Electric battery |

| | | |
|-----|-------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 4-2 | N Samsvarserklæring CE | SF Vaatimustenmukaisuusvakuutus, CE |
| | S Försäkran om överensstämmelse CE | E EU Declaration of Conformity |
| | DK EU-overensstemmelseserklæring | |

- N** Denne erklæring bekræfter at produktene tilfredstiller kravene i Rådsdirektivene og standardene i:
- S** Denna försäkran bekräftar att produkterna uppfyller kraven från Rådets direktiv och standarderna i:
- DK** Denne erklæring bekræfter, at produkterne opfylder kravene i Rådsdirektiverne og standarderne i:
- SF** Tämä vakuutus vahvistaa, että tuotteet täyttävät seuraavien neuvoston direktiivien ja standardien vaatimukset:
- E** This statement confirms that the products fulfil the requirements of the Council Directives and standards in:

| | |
|------------|-------------------------------|
| 2014/30/EC | Electromagnetic Compatibility |
| 2014/35/EC | Low Voltage Directive |

- N** Produktene våre er testet etter deler av:
- S** Våra produkter är testade enligt delar av:
- DK** Vores produkter er testet efter dele af:
- SF** Tuotteet on testattu hyödyntämällä osia seuraavasta säädöksestä:
- E** Our products have been tested in accordance with parts of:

| | |
|------------|----------------------------|
| 2006/42/EC | Machine Directive (Safety) |
|------------|----------------------------|

- N** Overensstemmelse med gyldige utgaver av følgende standarder ved dato for undertegnelse av samsvarserklæring:
- S** Överensstämmelse med giltiga utgåvor av följande standarder vid datumet för undertecknande av försäkran om överensstämmelse:
- DK** Overensstemmelse med gyldige udgaver af følgende standarder på tidspunktet for undertegnelse af overensstemmelseserklæring:
- SF** On seuraavien standardien voimassaolevien versioiden mukainen vastaavuusilmoituksen allekirjoittamisen ajankohtana:
- E** Compliance with valid versions of the following standards on the date on which the declaration of conformity was signed:

| | |
|---------------|-----------------|
| EN 60335-1 | Safety standard |
| EN 60335-2-80 | Safety standard |
| EN 62233 | EMF Standard |
| EN 61000-6-1 | EMC Standard |
| EN 61000-6-3 | EMC Standard |

| Produsent/Tillverkare/Producent/Valmistaja/Manufacturer | |
|---------------------------------------------------------|--|
| FLEXIT AS, Televeien 15, N-1870 Ørje | |

| Type/Typ/Type/ Tyyppi /Model | |
|------------------------------|-----------------------|
| L26 R | Ventilation equipment |

FLEXIT AS Ørje 29.11.2016

Frank Petersen
Daglig leder / General Manager

N

På dette produkt gjelder reklamasjonsrett i henhold til gjeldende salgsbetingelser - **forutsatt at produktet er riktig brukt og vedlikeholdt**. Filter er forbruksmateriell.



Symbolet på produktet viser at dette produktet ikke må behandles som husholdningsavfall. Det skal derimot bringes til et mottak for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr.

Ved å sørge for korrekt avhending av apparatet, vil du bidra til å forebygge de negative konsekvensene for miljø og helse som gal håndtering kan medføre. For nærmere informasjon om resirkulering av dette produktet, vennligst kontakt kommunen, renovasjonsselskapet eller forretningen der du anskaffet det.

Reklamasjon som skyldes feilaktig eller mangelfull montering rettes til det ansvarlige monteringsfirmaet. Reklamasjonsretten kan bortfalle ved feilaktig bruk eller grov forsømmelse av vedlikeholdet av anlegget.

S

För den här produkten gäller reklamationsrätt i enlighet med gällande försäljningsvillkor – **under förutsättning att produkten används korrekt och att den underhålls**. Filter är förbrukningsmaterial.



Symbolet på produkten visar att denna produkt inte får behandlas som hushållsavfall, utan den ska lämnas där man återvinner elektrisk och elektronisk utrustning.

Genom att sörja för korrekt avfallshandling av apparaten kommer du att bidra till att förebygga de negativa konsekvenserna för miljö och hälsa som felaktig hantering kan leda till. Kontakta kommunen, renhållningsbolaget eller den affär där du har köpt produkten för mer information om återvinning av denna produkt.

Reklamation som beror på felaktig eller bristande montering ska riktas till ansvarigt monteringsföretag. Reklamationsrätten kan bortfalla vid felaktig användning eller grov försummelse av anläggningens underhåll.

DK

Dette produkt er omfattet af reklamationsret i henhold til gældende salgsbetingelser – **forudsat at produktet er korrekt anvendt og vedligeholdt**. Filtre er forbrugsmaterialer.



Symbolet på dette produkt viser, at produktet ikke må behandles som husholdningsaffald. Det skal derimod afleveres på en genbrugsstation mhp. genvinding af elektrisk og elektronisk udstyr.

Ved at sørge for korrekt bortskaffelse af apparatet bidrager du til at forebygge de negative konsekvenser for miljø og sundhed, som forkert håndtering kan medføre. For nærmere information om genvinding af dette produkt kan du kontakte kommunen, renovationselskabet eller den forhandler, hvor du købte produktet.

Reklamationer, som skyldes forkert eller mangelfuld montering, rettes til det ansvarlige monteringsfirma. Reklamationsretten kan bortfalde i tilfælde af forkert brug eller grov forsømmelse af vedligeholdelsen af anlægget.

SF

Tälle tuotteelle sovelletaan reklamaatio-oikeutta voimassa olevien myyntiehtojen mukaisesti – **edellyttäen, että tuotetta käytetään oikein ja että sitä huolletaan**. Suodattimet ovat kuluvaa ainetta.



Tuotteen päällä oleva symboli osoittaa, että tätä tuotetta ei saa hävittää talousjätteiden mukana, vaan se on toimitettava sähkö- ja elektroniikkaromun kierrätyspisteeseen.

Huolehtimalla tuotteen asianmukaisesta hävittämisestä ehkäisemme omalta osaltamme ympäristölle ja terveydelle haitallisia vaikutuksia, joihin virheellinen käsittely voi johtaa. Ota yhteyttä kunnan viranomaisiin, jätteidenkeräyksestä vastaavaan yritykseen tai liikkeeseen, josta olet ostanut tuotteen, jos tarvitset lisätietoja tämän tuotteen kierrätyksestä.

Reklamaatio, joka johtuu virheellisestä tai puutteellisesta asennuksesta suunnataan vastuulliselle asennusyriykselle. Reklamaatio-oikeus voi raueta, jos laitetta käytetään väärin tai laitteen kunnossapito laiminlyödään karkeasti.

E

The right to give notice of lack of conformity applies to this product in accordance with the existing terms of sale, **provided that the product is correctly used and maintained**. Filters are consumables.



The symbol on the product shows that this product must not be treated as household waste. It must be taken to a reception station for recycling of electrical and electronic equipment.

By ensuring correct disposal of the equipment, you will contribute to preventing negative consequences for the environment and health that incorrect handling may entail. For further information on recycling of this product, please contact your local authority, your refuse collection company or the company from which you purchased it.

Notice of lack of conformity as a result of incorrect or defective installation must be submitted to the installation company responsible. The right to give notice of lack of conformity may lapse if the system is used incorrectly or maintenance is grossly neglected.

| | | |
|-----|--------------------------------------|----------------------------------------------|
| 4-3 | N Produkt / Miljødeklarasjon | SF Tuote- ja ympäristöseloste |
| | S Produkt / Miljödeklaration | E Product / Environmental Declaration |
| | DK Produkt / Miljødeklaration | |

N Deklarasjonen gjelder for ventilasjonsaggregatet Flexit L32 R.

Materialer:

Materialer som brukeren eller behandlet luft kommer i kontakt med:

- Aggregatets yttervegger er laget av galvanisert stål DX51D+Z275 (NS-EN 10142)
- Rotorveksler laget av aluminium
- Diverse elektriske kabler med PVC isolering
- El.motorer bestående av galvanisert stål, aluminium og kobber
- Varmeelement laget i stål
- Luftfilter i glassfiber og stålplater
- EVA smeltelim

Andre materialer som kan forekomme i små mengder:

- Acryl tetningsmasse
- Skumplast i polyetylen
- Tettningspakninger i EPDM-gummi
- Diverse skruer, muttre og popnagler i stål, samt små mengder kobber og messing.

Materialer i aggregatet som servicepersonell kan komme i kontakt med:

- Plastisolerte elektriske ledninger
- Diverse øvrige elektriske komponenter
- Isolering av type Rockwool A-skive (isolasjonsmatte)

Sikkerhet:

Materialer:

Materialene ansees å være helt ufarlige for brukeren

Bruk:

Aggregatet er et elektrisk apparat som skal gjøres stømløst ved service og inspeksjon. Aggregatet inneholder dessuten motorer som må få tid til å stoppe før inspeksjonsluken åpnes, samt varmeelement med høy driftstemperatur.

S Deklarationen gäller för ventilationsaggregatet Flexit L32R.

Material:

Material som användaren eller behandlad luft kommer i kontakt med:

- Aggregatets ytterväggar är gjorda av galvaniserat stål DX51D+Z275 (NS-EN 10142)
- Rotorväxlare är tillverkad av aluminium
- Diverse elektriska kablar med PVC-isolering
- Elmotorer bestående av galvaniserat stål, aluminium och koppar
- Varmeelement tillverkat av stål
- Luftfilter i glasfiber och stålplattor
- EVA smältlim

Material i aggregatet som servicepersonal kan komma i kontakt med:

- Plastisolerade elledningar
- Diverse övriga elkomponenter
- Isolering av typ Rockwool A-skiva (isoleringsmatta)

Andra material som kan förekomma i små mängder:

- Akryltätningssmassa
- Skumplast i polyetylen
- Tätningsspackningar i EPDM-gummi
- Diverse skruvar, muttrar och popnitar i stål samt små mängder koppar och mässing.

Säkerhet:

Material:

Materialen är helt ofarliga för användaren

Användning:

Aggregatet är en elektrisk apparat som ska göras strömlös vid service och inspektion. Aggregatet innehåller dessutom roterande motorer som måste få tid att stanna innan inspektionsluckan öppnas och ett varmeelement med hög driftstemperatur.

DK Deklarationen gælder ventilationsaggregatet Flexit L32 R.

Materialer:

Materialer, som brugeren eller behandlet luft kommer i kontakt med:

- Aggregatets ydervægge er fremstillet af galvaniseret stål DX51D+Z275 (DS/EN 10142)
- Rotorveksler fremstillet af aluminium
- Diverse elkabler med PVC-isolering
- EI-motorer bestående af galvaniseret stål, aluminium og kobber
- Varmeflade fremstillet af stål
- Luftfilter af glasfiber og stålplader
- EVA smeltelim

Materialer i aggregatet, som

servicepersonale kan komme i kontakt med:

- Plastisolerede elledninger
- Diverse øvrige elkomponenter
- Isolering af typen Rockwool A-bat (isoleringsmåtte)

Andre materialer, som kan forekomme i små mængder:

- Acryl-tætningsmasse
- Skumplast i polyethylen
- Tætningspakninger i EPDM-gummi
- Diverse skruer, møtrikker og nitter i stål samt små mængder kobber og messing.

Sikkerhed:

Materialer:

Materialerne anses for at være helt ufarlige for brugeren

Brug:

Aggregatet er et elektrisk apparat, og strømforsyningen skal afbrydes ved service og inspektion. Aggregatet indeholder desuden roterende motorer, der skal have tid til at stoppe, før inspektionslågen åbnes, samt en varmekilde med høj driftstemperatur.

SF Seloste kattaa ilmankäsittelylaitteet Flexit L32 R.

Materiaalit:

Materiaalit, joiden kanssa käyttäjä tai käsitelty ilma joutuu kosketukseen:

- Laitteen ulkoseinät on valmistettu galvanoidusta teräksestä DX51D+Z275 (NS-EN 10142)
- Lämmönsiirrin on valmistettu alumiinista
- Kaikki sähkökaapelit ovat PVC-eristettyjä.
- Sähkömoottorit koostuvat galvanoidusta teräksestä, alumiinista ja kuparista.
- Lämpöpatterit on valmistettu teräksestä.
- Ilmansuodattimien materiaaleja ovat lasikuitu ja teräslevyt.
- EVA-sulalliima.

Laitteen materiaalit, joiden kanssa

huoltohenkilöstö voi joutua kosketukseen:

- Muovieristetyt sähköjohdot
- Muut erilaiset sähkökomponentit
- Rockwool A -tyyppinen eristys (eristysmatto)

Muut materiaalit, joita voi esiintyä pieniä määriä:

- Akryyliivistemassa
- Vaahtomuovi polytetyleenä
- Tiivisteet EPDM-kumia
- Erilaiset teräsruuvit, -mutterit ja -popniitit sekä pieniä määriä kuparia ja messinkiä.

Turvallisuus:

Materiaalit:

Materiaalit ovat käyttäjälle täysin vaarattomia.

Käyttö:

Laite on sähkölaite, joka on tehtävä virrattomaksi huollon ja tarkastuksen yhteydessä. Laite sisältää lisäksi moottoreita, joiden on annettava pysähtyä, ennen kuin tarkastusluukku avataan, ja lämpöpatterin, jonka käyttölämpötila on korkea.

E *The declaration applies to ventilation unit Flexit L32 R.*

Materials:

Materials with which the user or treated air come into contact:

- The unit's outer walls are made of galvanised steel DX51D+Z275 (NS-EN 10142)
- The rotary wheel-type heat exchanger is made of aluminium
- Miscellaneous electric cables with PVC insulation
- Electric motors consisting of galvanised steel, aluminium and copper
- Heating elements made of steel
- Air filters of glass fibre and sheet steel
- EVA melting glue

Materials in the unit with which service personnel may come into contact:

- Plastic-insulated electric cables
- Miscellaneous other electrical components
- Insulation of type Rockwool mat (insulation mat)

Other materials that may occur in small quantities:

- Acrylic sealant
- Polyethylene foamed plastic
- EPDM rubber gaskets
- Miscellaneous steel screws, nuts and pop rivets, plus small quantities of copper and brass.

Safety:

Materials:

The materials are considered to be completely harmless to users.

Use:

The unit is an electrical appliance which must be made dead before service and inspection. The unit also contains rotating motors that must have time to stop before the inspection door is opened, plus heating elements with a high operating temperature.



Flexit AS, Televeien 15, N-1870 Ørje www.flexit.no