
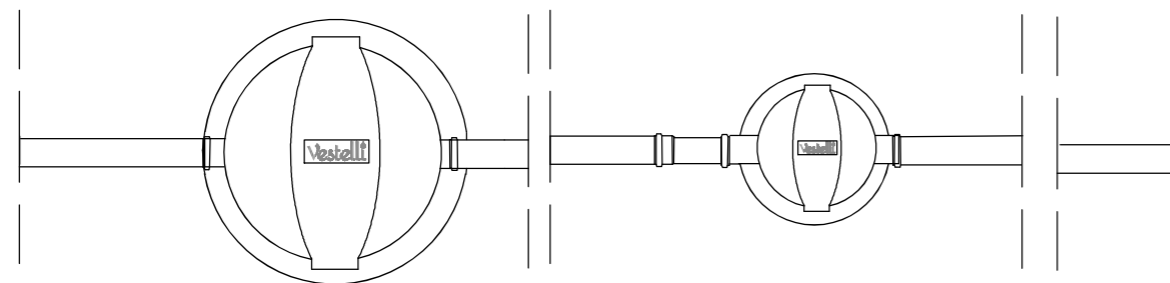



Vestellin Biopuhdistaja 2-900 + Purku ojaan

Suodatinkaivo Massakaivo Purku ojaan

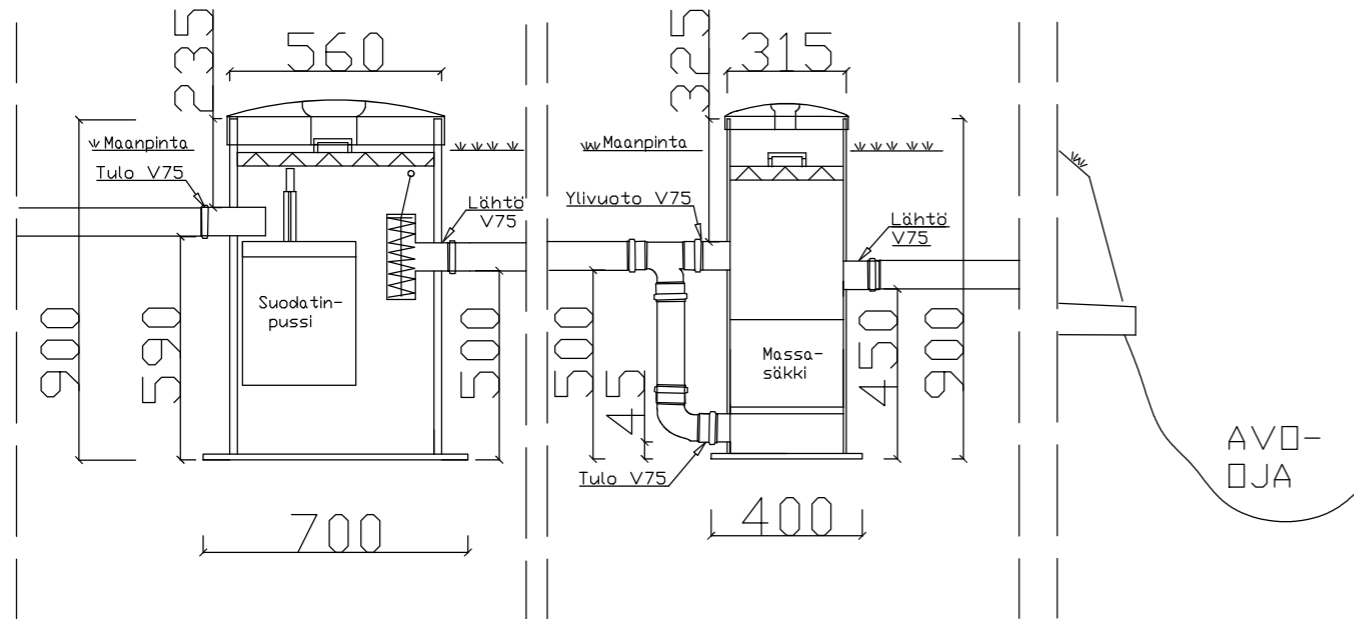

Purkuputki suojataan.
Mahdollinen eläinverkko.
Putki > 200 mm ojan
mahdollisen ylimmän
vesipinnan yläpuolelle

K.O.SA	KORTTELI/TILA	TONTTI/RNo	VIRANOMAISTEN MERKINTÖJÄ		
RAKENNUSOIMENPIDE			PIIRUSTUSLAJI	JUDKS.No	
			LVI		
RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE			PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ	MITTAKAAVA	
			VESTELLI HARMAAVESIPUHDISTAJA	1 20	
			BIOPUHDISTAJA 2 - 900		
			300 L/VRK = 1 - 5 HLÖ		
 P:010 2327220 www.vestelli.fi			SUUNALA	TYÖ No	PIIR.No
			LVI		
Vestelli Oy			PAIVÄYS	YHT.HENK.	
			12.3.2020		